
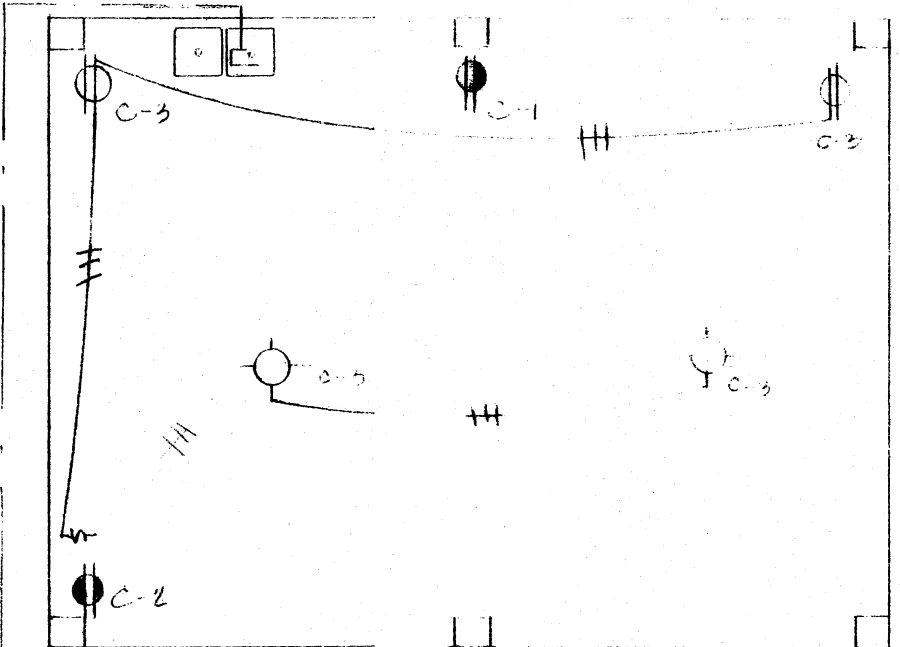
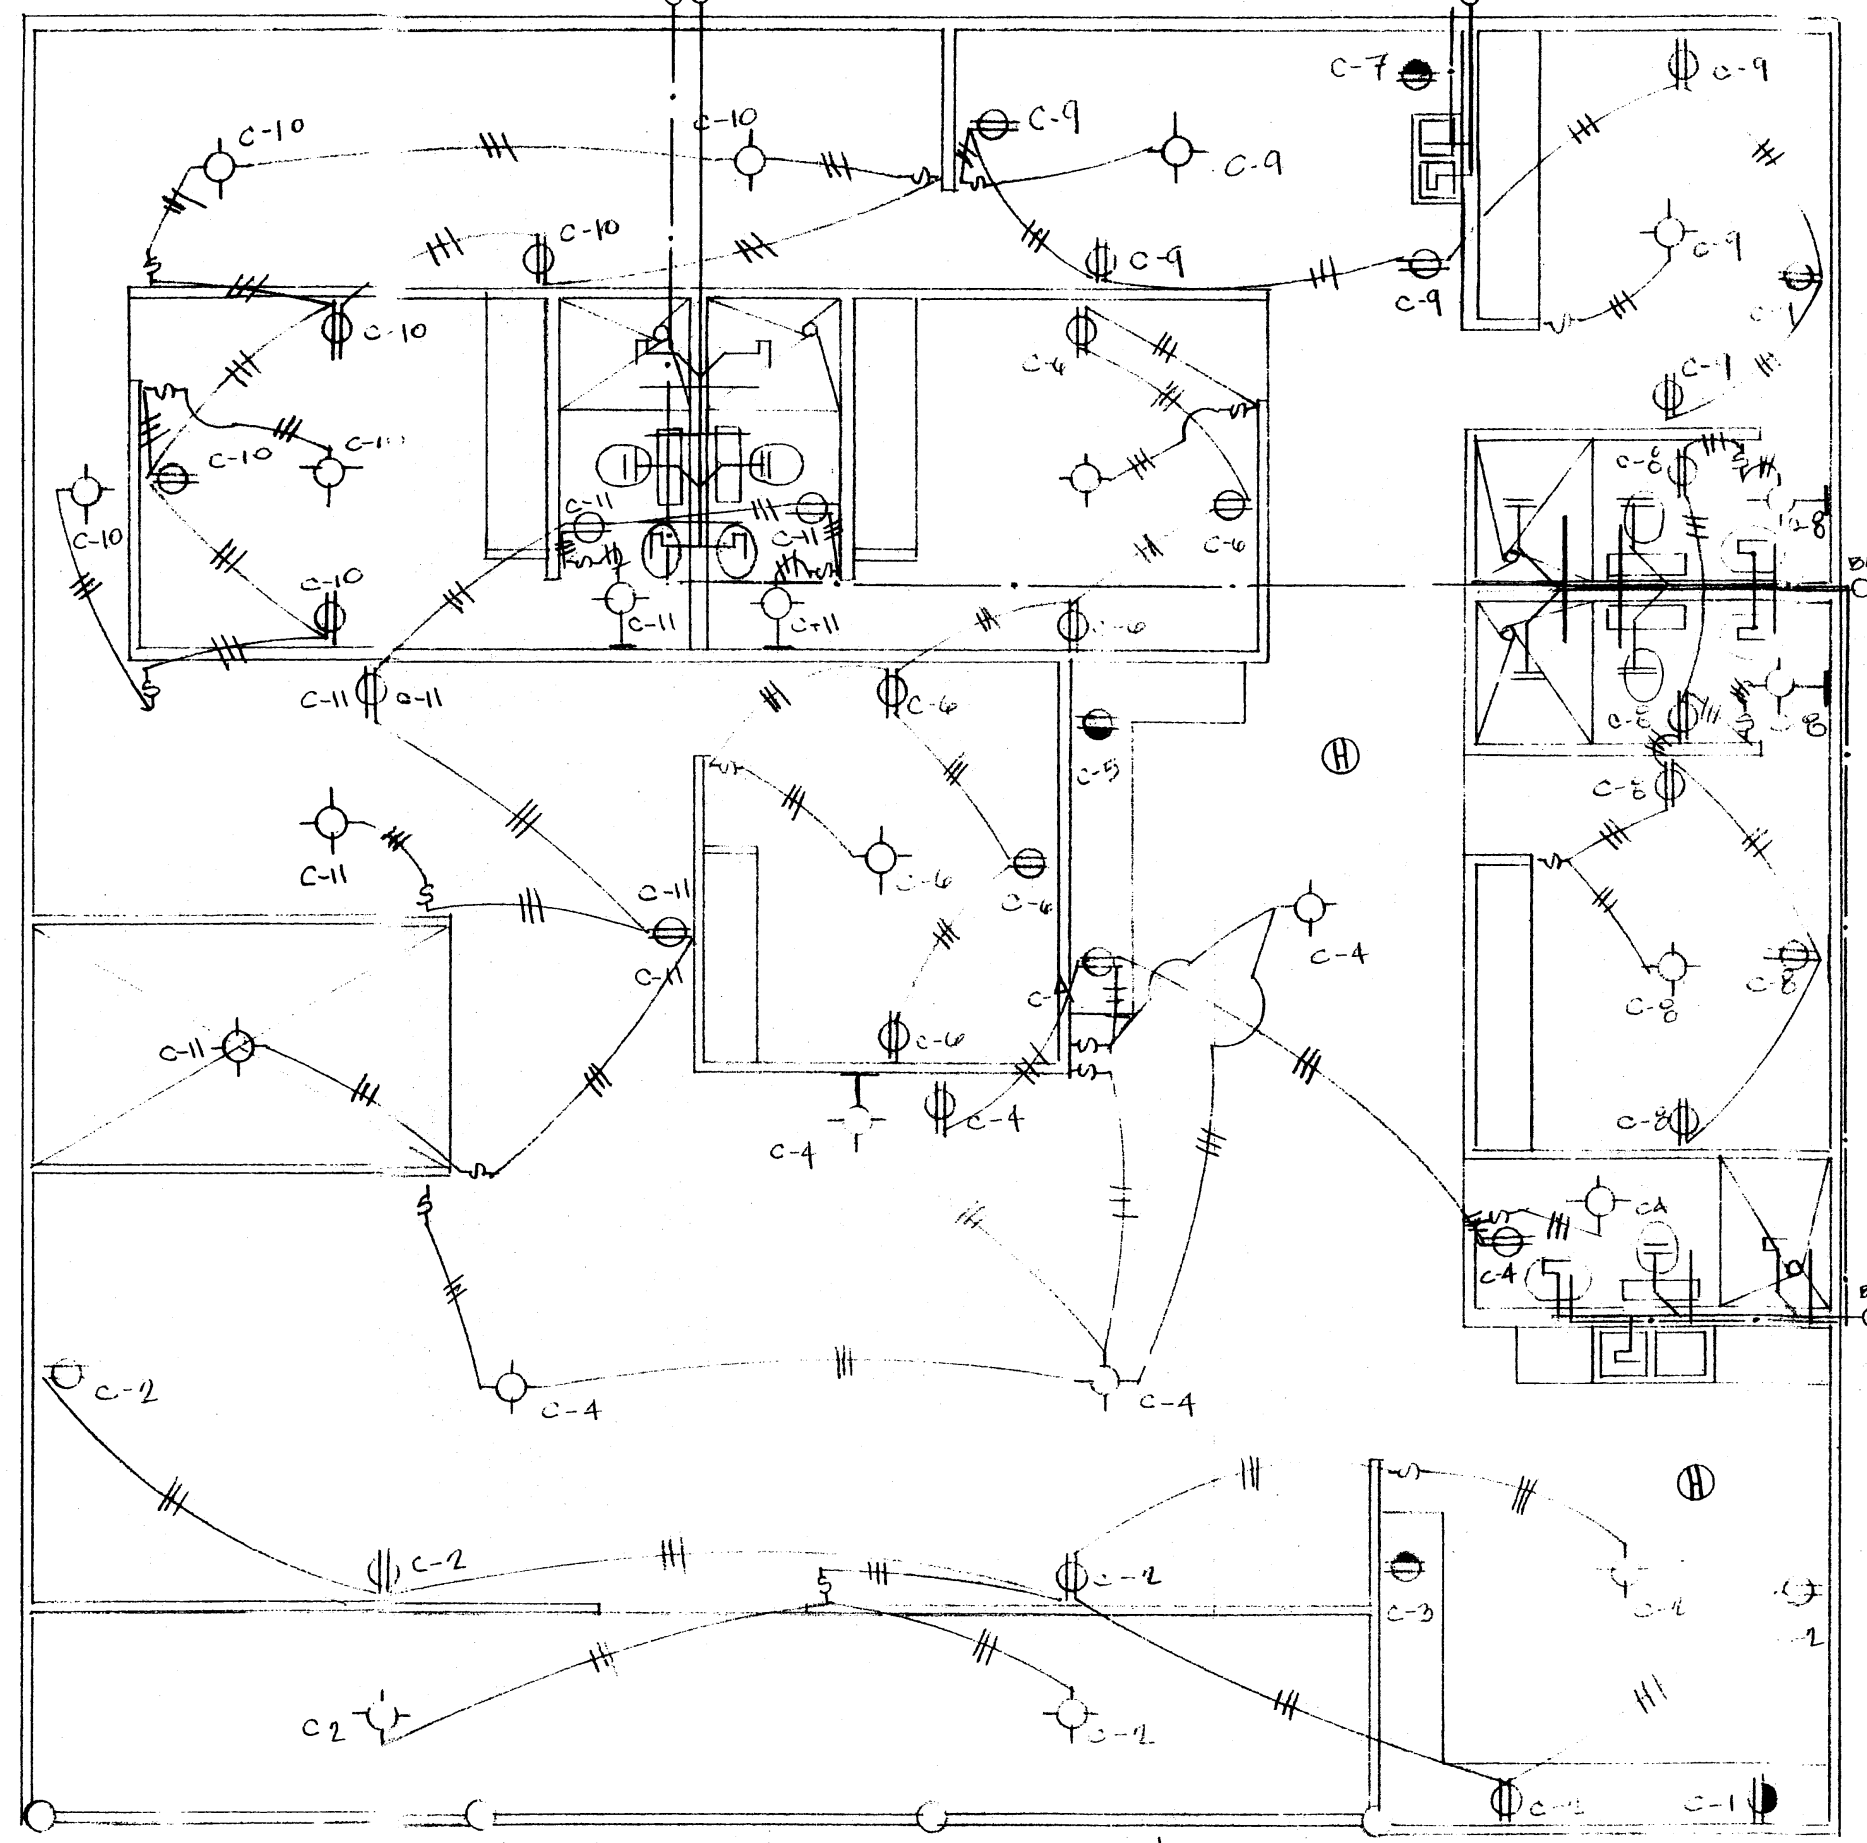


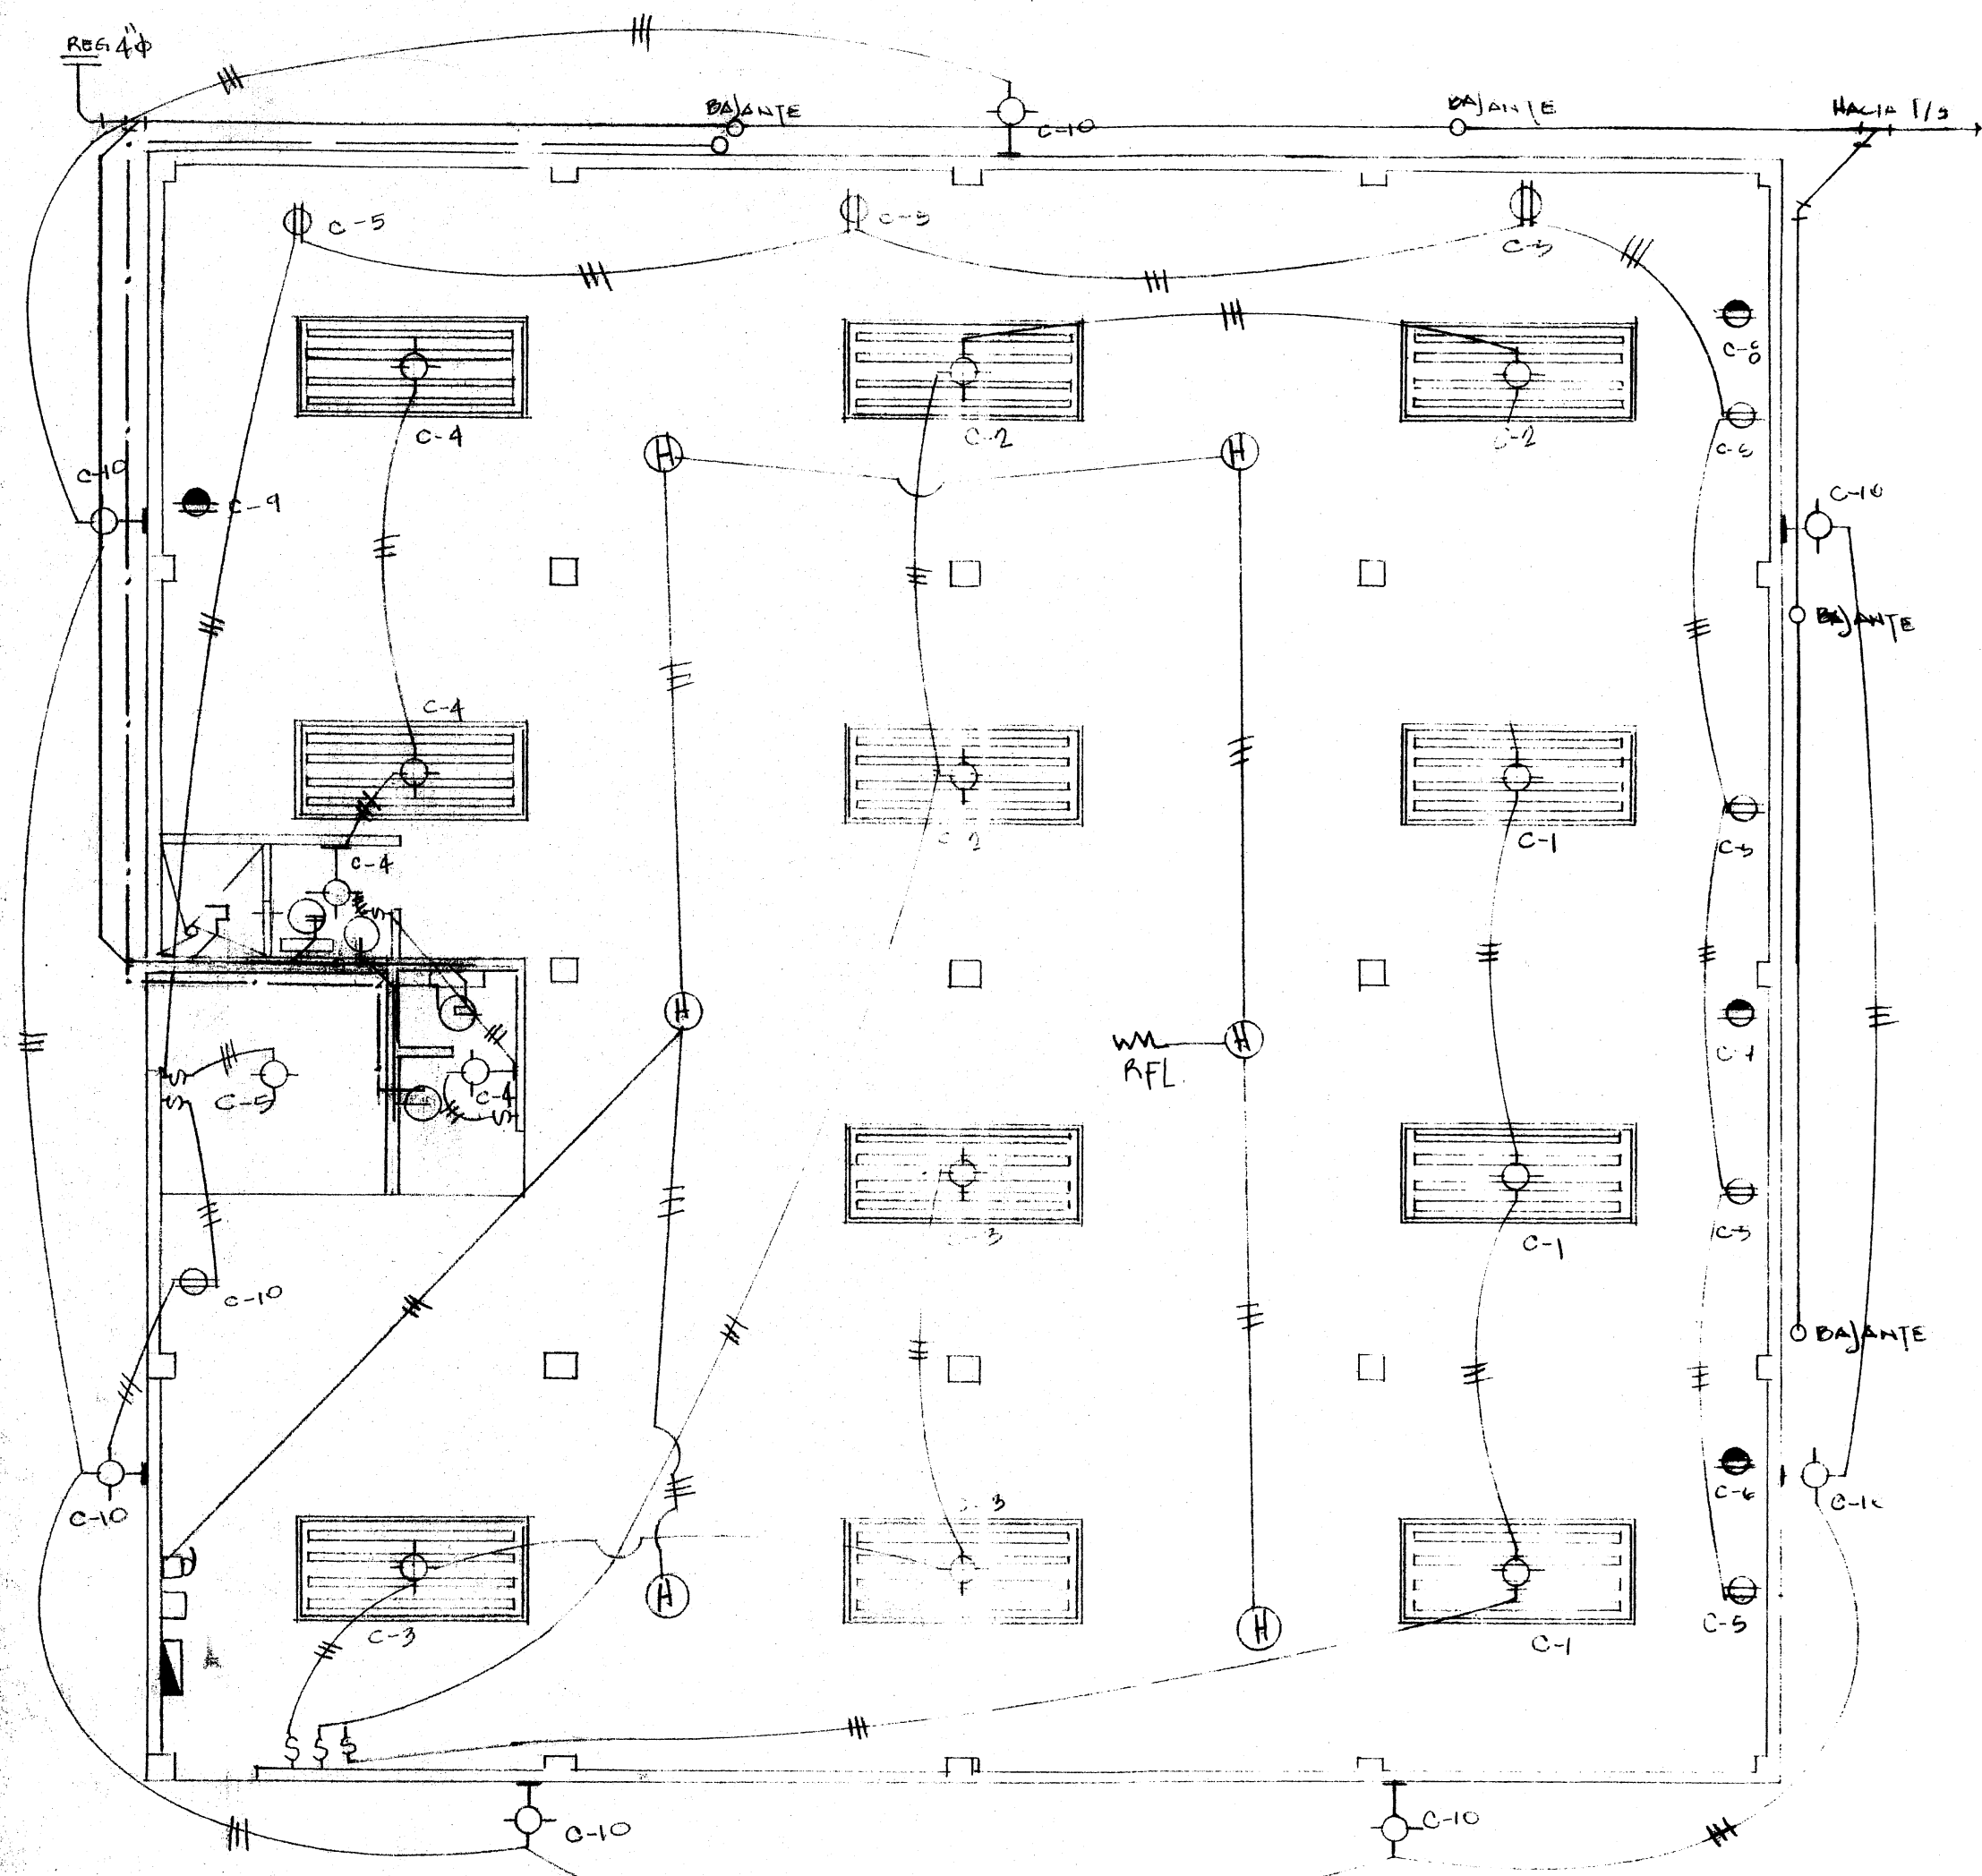


PANEL "C"

CIRCUITO	WATTS A	WATTS B	OBSERVACION
1	800		ESPECIAL
2	800		" "
3	400		LUZ Y TOMA
4	1800	800	
5	4000		

NOTAS ELECTRICAS:

SE COLOCARAN DETECTORES DE HUMO CON BATERIA EN AREAS NECESARIAS LA INSTALACION ELECTRICA SE CONSTRUIRA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO PARA LA INSTALACION ELECT. (C.R.E. 87) DE LA REP. DE PANAMA.




TODA LA TUBERIA SERAN DE MAT. PERU. Y TODAS LAS TUBERIAS DEBERAN LLEVAR UN CONDUCTOR CONTINUIDAD ELECT. DE COBRE CON TAMANO MINIMO DE CONDUCTOR #12 AWG.

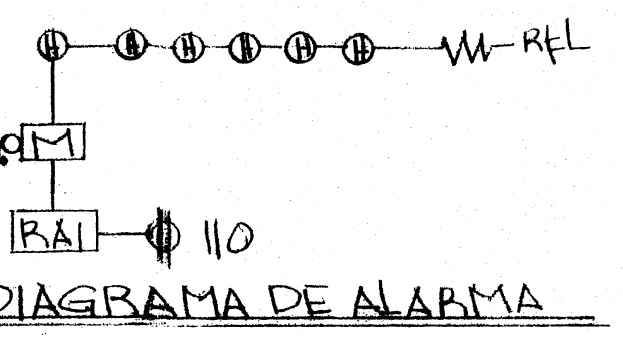

PANEL A

CIRCUITO	WATTS A	WATTS B	OBSERV.
1	100		1-2
2	100		" "
3	100		" "
4	200	200	LUZ Y TOMA
5	100		ESPECIAL
6	100		" "
7	100		" "
8	100		" "
9	100		" "
10	100		LUZ Y TOMA
11	100		" "
12	100		" "

PLANTA DE ELECTRICIDAD ALTA Y PLOMERIA

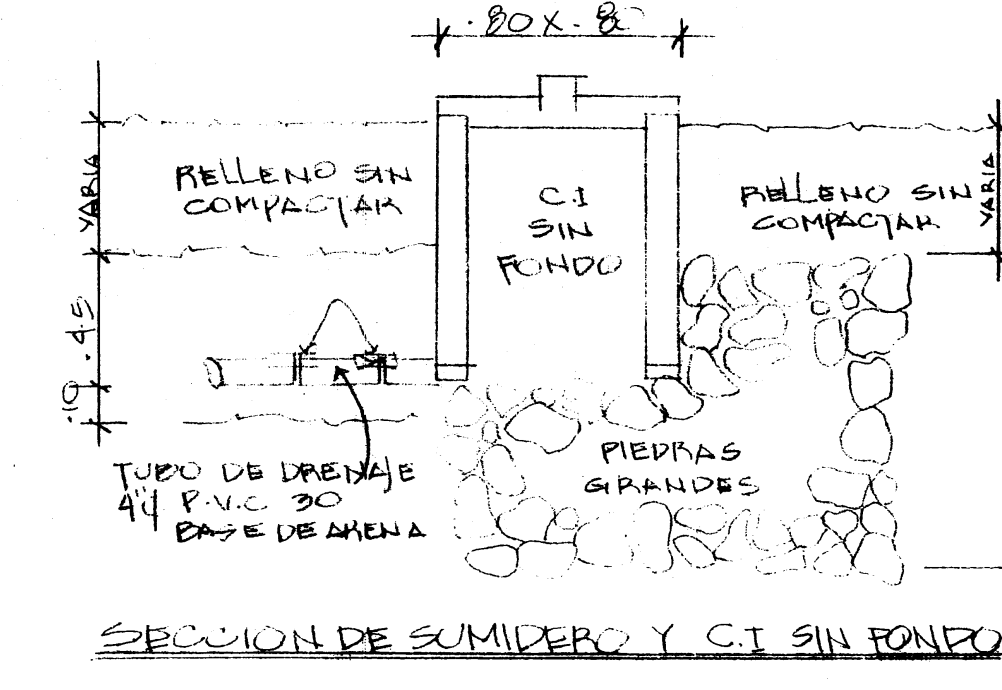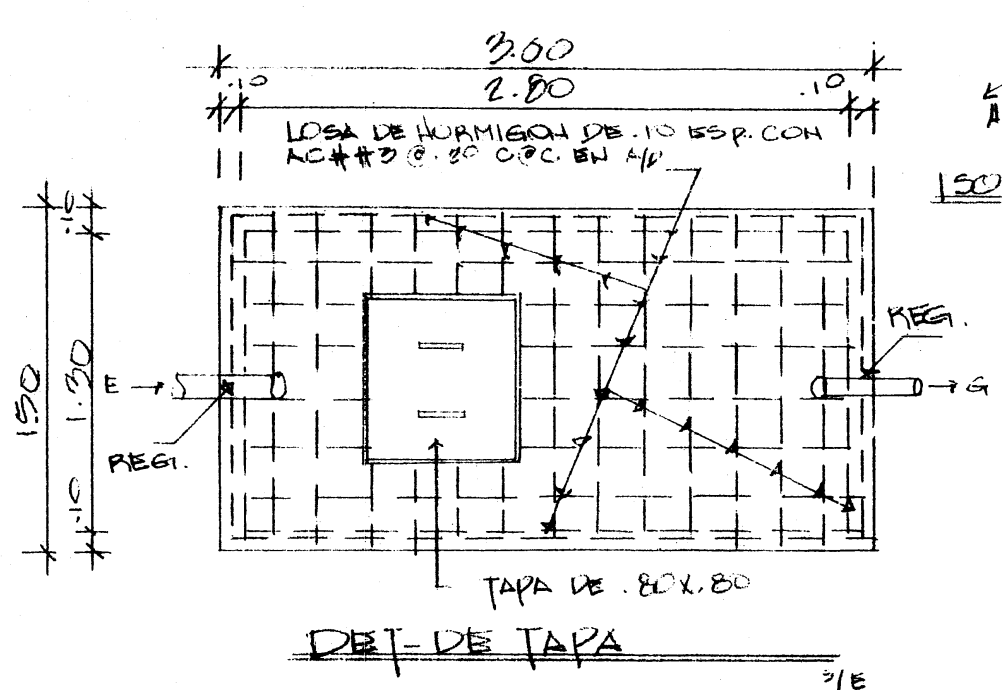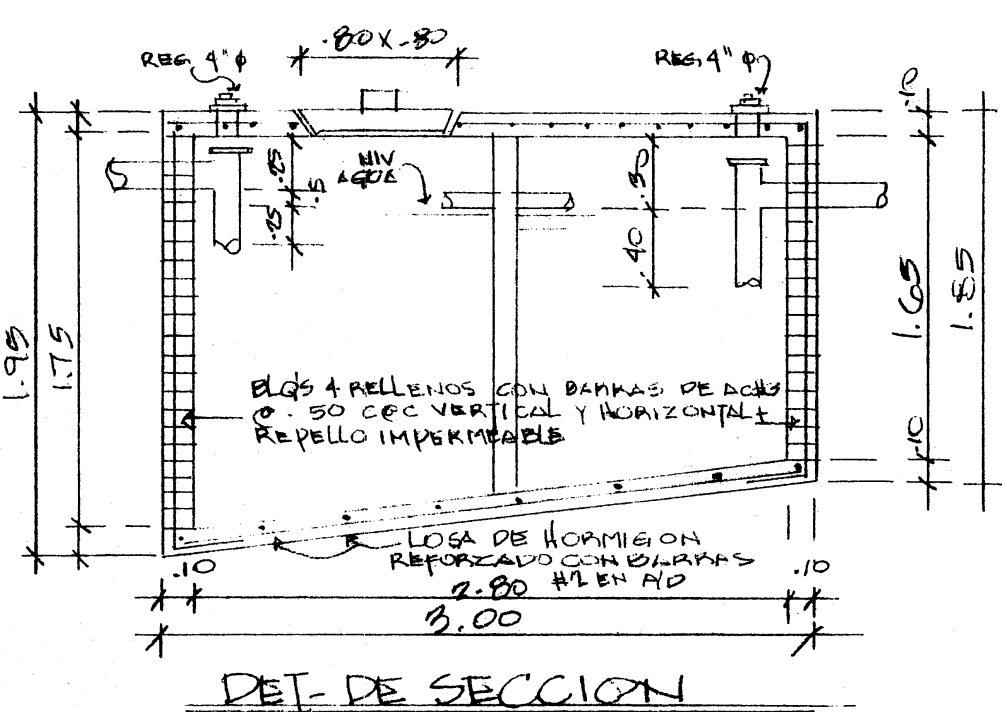

RESUMEN DE PANEL A

CARGA INSTALADA: 516
 " RESERVA: 1000
 " TOTAL: 1516
 TOTAL AMPERAJE: 32.75 AMP
 TUBO DE ENTRADA: 3/4" Ø
 ALAMBRE: #10
 SISTEMA: PANEL
 INT. PRINCIPAL: 12 AMP

RESUMEN DE PANEL E

CARGA INSTALADA: 8700
 " RESERVA: 1000
 " TOTAL: 9700
 TOTAL AMPERAJE: 41.16 AMP
 TUBO DE ENTRADA: 3/4" Ø
 ALAMBRE: #10
 SISTEMA: PANEL
 INT. PRINCIPAL: 12 AMP

RESUMEN DE PANEL C

CARGA INSTALADA: 4800
 " RESERVA: 1000
 " TOTAL: 5800
 TOTAL AMPERAJE: 24.4 AMP
 TUBO DE ENTRADA: 3/4" Ø
 ALAMBRE: #10
 SISTEMA: PANEL
 INT. PRINCIPAL: 12 AMP

PANEL "B"

CIRCUITO	WATTS A	WATTS B	OBSERV.
1	800		ESPECIAL
2	800		LUZ Y TOMA
3	800		ESPECIAL
4	800		LUZ Y TOMA
5	800		ESPECIAL
6	800		LUZ Y TOMA
7	800		ESPECIAL
8	800		LUZ Y TOMA
9	800		" "
10	800		" "
11	800		" "
12	800		" "

RESUMEN GENERAL

CARGA INSTALADA: 21,616
 " RESERVA: 1000
 " TOTAL: 22,616
 TOTAL AMPERAJE: 94.13 AMP
 TUBO DE ENTRADA: 3/4" Ø
 ALAMBRE: #10
 SISTEMA: PANEL
 INT. PRINCIPAL: 12 AMP

