



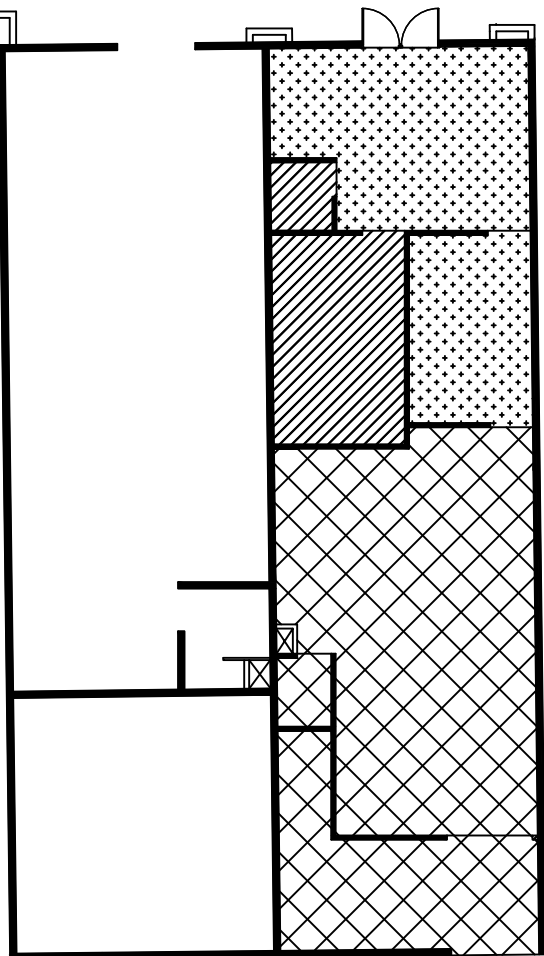


PLANTA DE CIELO RASO


- cielo raso de gypsum board plano
- cielo raso de gypsum board con cajon perimetral para luz indirecta y espacio central plano
- cielo raso suspendido tipo paneles 2x2 existente

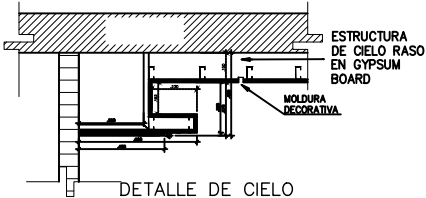

DETALLE DE CIELO TIPO A (RECEPCION Y SALON DE OBSERVACION)

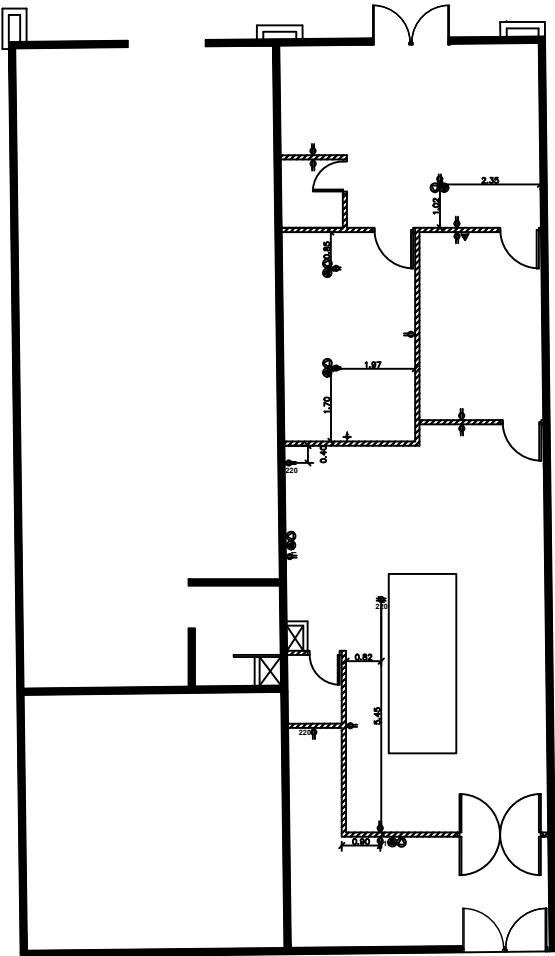

PLANTA DE ELECTRICIDAD

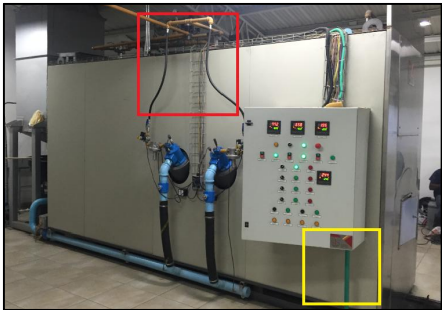

1. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA:

A continuación, los consumos de energía eléctrica del Horno Crematorio

Item	Equipo	Potencia	Tipo	Amps.
1	Ventilador combustión	2 HP	3F, 220 V	6.8
2	Ventilador postcombustión	2 HP	3F, 220 V	6.8
3	Bomba enfriamiento	4 HP	3F, 220 V	12.5
4	Motoreductor vagoneta	2 HP	3F, 220 V	6.8
5	Variador velocidad bomba enfriamiento	3F, 220 V		
6	Variador velocidad motores. vagoneta	3F, 220 V		
7	Motor cremulador	1 HP	3F, 220 V	4.2
8	Motor grúa de cuerpos	1 HP	3F, 220 V	4.2
9	Otros (tablero de control)	110, 220 V		
Total		12 HP		41.3

2. ACOMETIDA ELECTRICA PARA HORNO:

Breaker para potencia eléctrica: trifásico para 220 Voltios 50 Amps

Los cables que llegan al tablero de control situado a un costado del horno (lado izquierdo o derecho, generalmente del lado de los quemadores de combustión) deben ser los siguientes:

- 2.2 Tres cables No 8 AWG para acometida de fuerza trifásica a 220 Vol
- 2.2 Dos cables No 12 AWG para control 120 Vol, uno rojo y uno blanco
- 2.3 Un cable verde No 12 AWG para la tierra.

ALFONSO WONG-GIANNAREAS
ARQUITECTO

CONTENIDO:
PROPUESTA DE REMODELACION

PROYECTO: AGENCIA AZUERESE DE CREMACION
PROPIEDAD: GRUPO LAKONIA S.A.
UBICACION: VIA ROBERTO RAMIREZ DE DIEGO
EDIFICIO GUDIC LOCAL 02
CALLE 100 Y CALLE 101, ZONA 1, CIUDAD DE CHITRE
PROVINCIA DE TEBERIN

FINANCIA:
FINANCIANTE: MUNICIPALIDAD DE CHITRE
DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

FECHA: JULIO 2020

REPRESENTANTE LEGAL:
ALFONSO WONG-GIANNAREAS
C.I.F. No. 8-829-149

ARQUITECTO:
ARQ. ALFONSO WONG-GIANNAREAS