
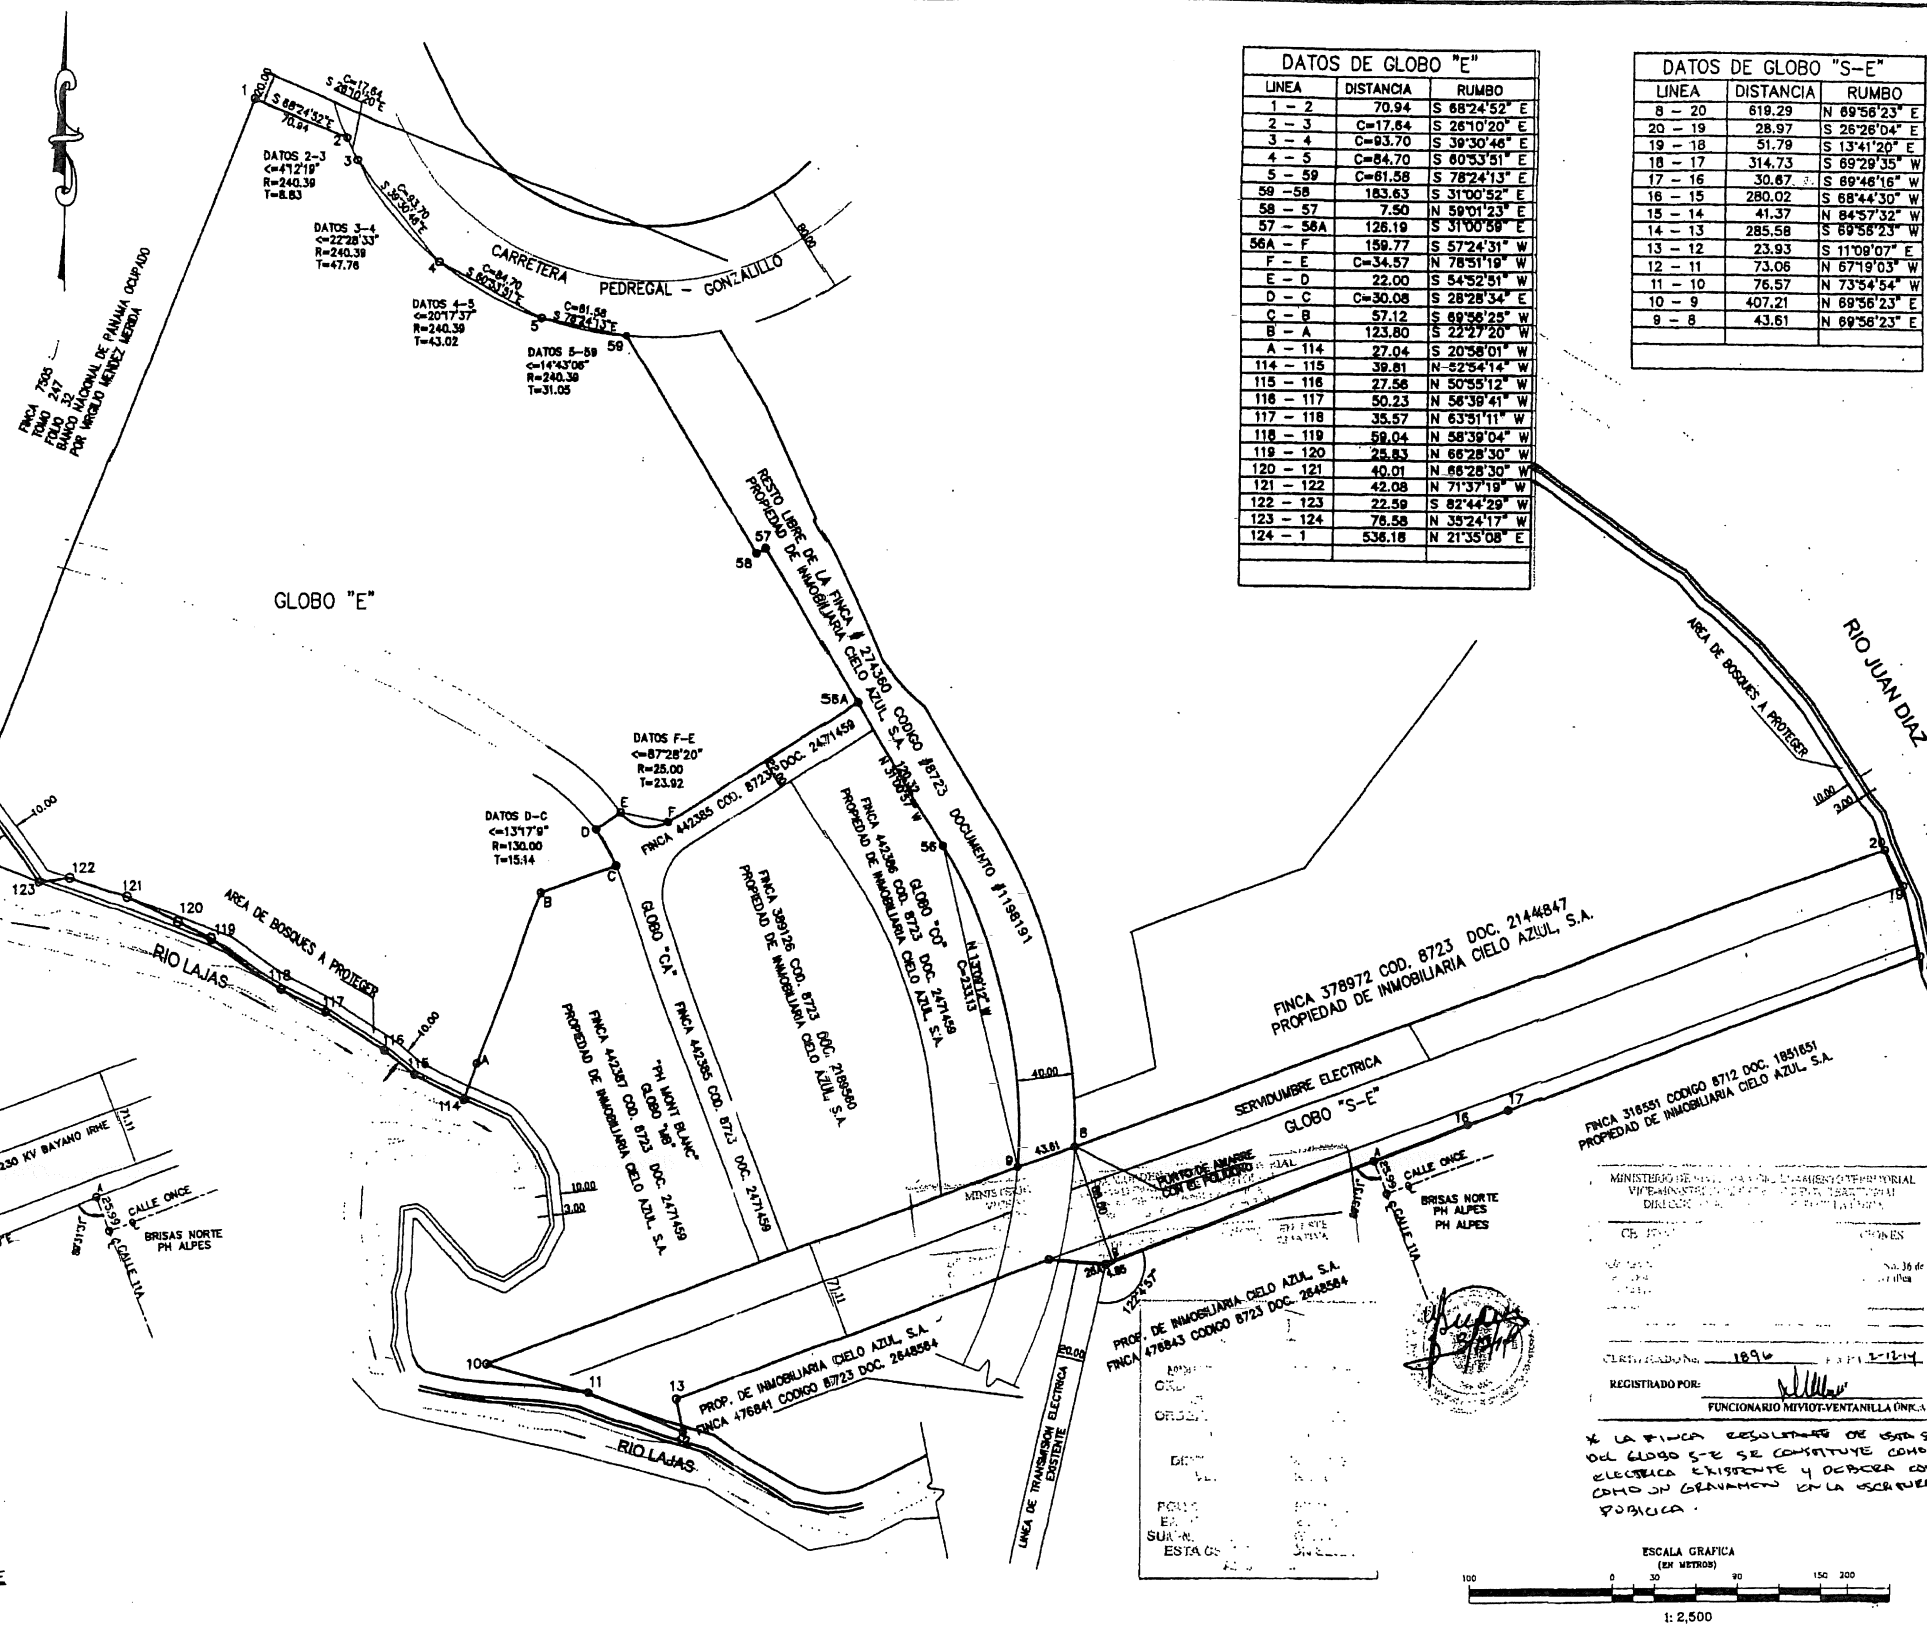


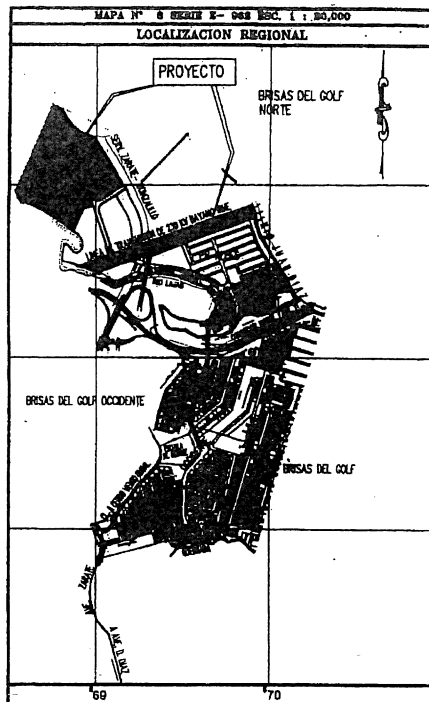

DATOS DE GLOBO "E"

LINEA	DISTANCIA	RUMBO
1 - 2	70.94	S 88°24'52" E
2 - 3	C=17.64	S 26°10'20" E
3 - 4	C=83.70	S 39°30'46" E
4 - 5	C=84.70	S 60°53'51" E
5 - 59	C=81.58	S 78°24'13" E
59 - 58	183.63	S 31°00'52" E
58 - 57	7.50	N 59°01'23" E
57 - 56A	126.19	S 31°00'58" E
56A - F	159.77	S 57°24'31" W
F - E	C=34.57	N 78°51'19" W
E - D	22.00	S 54°52'51" W
D - C	C=30.08	S 28°28'34" E
C - B	57.12	S 69°56'25" W
B - A	123.80	S 22°27'20" W
A - 114	27.04	S 20°58'01" W
114 - 115	39.81	N 52°54'14" W
115 - 116	27.56	N 50°55'12" W
116 - 117	50.23	N 56°39'41" W
117 - 118	35.57	N 63°51'11" W
118 - 119	59.04	N 58°39'04" W
119 - 120	25.83	N 66°28'30" W
120 - 121	40.01	N 66°28'30" W
121 - 122	42.08	N 71°37'19" W
122 - 123	22.59	S 82°44'29" W
123 - 124	76.56	N 35°24'17" W
124 - 1	536.18	N 21°35'08" E

DATOS DE GLOBO "S-E"

LINEA	DISTANCIA	RUMBO
8 - 20	619.29	N 69°56'23" E
20 - 19	28.97	S 26°26'04" E
19 - 18	51.79	S 13°41'20" E
18 - 17	314.73	S 69°29'35" W
17 - 16	30.87	S 69°46'16" W
16 - 15	280.02	S 68°44'30" W
15 - 14	41.37	N 84°57'32" W
14 - 13	285.58	S 69°58'23" W
13 - 12	23.93	S 11°09'07" E
12 - 11	73.06	N 67°19'03" W
11 - 10	76.57	N 73°54'54" W
10 - 9	407.21	N 69°56'23" E
9 - 8	43.61	N 69°56'23" E

SEGREGACION

AREA INSCRITA DE LA FINCA #274360----- 34 HAS.+5436.13 m2

AREA A SEGRGAR (GLOBO "E")----- 23 has.+5,883.92 m2

AREA A SEGRGAR (GLOBO "S-E")----- 8 has.+1,205.21 m2

RESTO LIBRE DE LA FINCA #274360----- 2 HAS.+ 8,347.00 m2

NOTAS

1. TODOS LOS VERTICES ESTAN MONUMENTADOS
2. NORTE MAGNETICO
3. VER PLANO DE REFERENCIA # 80823-125255
4. LA SERVIDUMBRE PLUVIAL DEL RIO JUAN DIAZ, FUE APROBADA POR EL M.O.P. EL 18 MARZO DEL 2008 Y ANAM EL 15 DE FEBRERO DEL 2007
5. LA SERVIDUMBRE PLUVIAL ES DE 10.00 MTS. MINIMO DEL BORDE SUPERIOR DEL TALUD HACIA LA LINEA DE PROPIEDAD A TODO LO LARGO DE LOS RIOS LAJA Y JUAN DIAZ
6. EL RESTO LIBRE DE LA FINCA #274350, CODIGO #8712 DOC. #1198191, SERA TRASPASADA A LA NACION POR AFECTACION DE LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR NORTE, FASE II, TRAMO BRISAS DEL GOLF- 24 DE DICIEMBRE.

REPUBLICA DE PANAMA
AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS
DIRECCION NACIONAL DE TITULACION Y REGISTRO

PLANO No. **80823-132530**
Conforme de conformidad con los
Datos de Campo Presentados.
Ley 59 de 8 de Octubre de 2010
RESOLUCION 208 DEL 4 DE ABRIL DE 2011
ANAM **26 de Nov. de 2014**

Registrado
Por *[Firma]*
Jefe del Depto. de Mensura, Maso

RAUL EDUARDO DIEZ N.
ARQUITECTO
C.C. 10-001-431
Ley 13 del 26 de Enero de 1999
Punto Técnico de Ingeniería y Arquitectura

REPRESENTANTE LEGAL
JOSE ANTONIO ROSA A.
C.C. 8-444-579

REPUBLICA DE PANAMA
DISTRITO DE PANAMA
CONDOMINIO DE ERNESTO CORDOBA C.A. VILLA LOBOS

GLOBO "E" Y "S-E" DE TERRENO QUE SERA SEGREGADO DE LA
FINCA # 274360 CODIGO #8723 DOCUMENTO #1198191
PROPIEDAD DE INMOBILIARIA CIELO AZUL, S.A.
PARA FORMAR FINCA APARTE A FAVOR DE
INMOBILIARIA CIELO AZUL, S.A.

Calidad: **03** AREA: **2 HAS. + 8,347.00 m2**
Declaro: **LC** ESCALA: **1:2000**
Levantado: **03** FECHA: **ABRIL 2014**
Ley 13 del 26 de Enero de 1999
Punto Técnico de Ingeniería y Arquitectura



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: RAFAEL ALEXIS DE
GRACIA MORALES
FECHA: 2021.12.03 10:54:04 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CERTIFICADO DE PROPIEDAD

DATOS DE LA SOLICITUD

ENTRADA 449585/2021 (0) DE FECHA 02/12/2021.

DATOS DEL INMUEBLE

(INMUEBLE) PANAMÁ CÓDIGO DE UBICACIÓN 8723, FOLIO REAL Nº 30127969
LOTE GLOBO S-E , DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ UBICADO EN UNA SUPERFICIE INICIAL DE 8 ha 1205 m² 21 dm² Y CON UNA SUPERFICIE ACTUAL O RESTO LIBRE DE 8 ha 1205 m² 21 dm² CON UN VALOR DE CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO BALBOAS CON NOVENTA Y TRES (B/.415,425.93)
NÚMERO DE PLANO: 80823-132530., ADQUIRIDA EL 05 DE ENERO DE 2015.
LINDEROS: NORTE : CARRETERA PEDREGAL GONZALILLO.
SUR: RIO LAJAS, FINCAS 442387,442385 Y 442886 TODAS DE PROPIEDAD DE INMOBILIARIA CIELO AZUL,S.A.
ESTE: RESTO LIBRE DE LA FINCA 274360 PROPIEDAD DE INMOBILIARIA CIELO AZUL.
OESTE: FINCA 45964 PROPIEDAD DE INMOBILIARIA CIELO AZUL, S.A. Y FINCA 7505 PROPIEDAD DEL BANCO NACIONAL DE PANAMA.

TITULAR(ES) REGISTRAL(ES)

INMOBILIARIA CIELO AZUL, S.A. TITULAR DE UN DERECHO DE PROPIEDAD

GRAVÁMENES Y OTROS DERECHOS REALES VIGENTES

NO CONSTA GRAVAMENES INSCRITOS A LA FECHA.

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE OTORGA EN PANAMÁ EL DÍA VIERNES, 3 DE DICIEMBRE DE 2021 10:48 A. M., POR EL DEPARTAMENTO DE CERTIFICADOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.



NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1403269477



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 33856F7B-EE24-4A53-96B9-DEEFAB8BEAD0
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

HUELLA DEL PROYECTO PH BEGIN Y LA SERVIDUMBRE HÍDRICA DEL RÍO LAJAS COORDENADAS UTM - DATUM WGS-84

COORDENADAS DE LA HUELLA		
PUNTO #	NORTE	ESTE
1	1004466.77	668980.03
2	1004528.06	669159.48
3	1004520.62	669187.22
4	1004512.96	669200.98
5	1004492.66	669191.81
6	1004435.92	669164.15
7	1004405.54	669075.19
8	1004409.33	669065.60
9	1004456.12	668981.89
A = 15,061.383 m2		

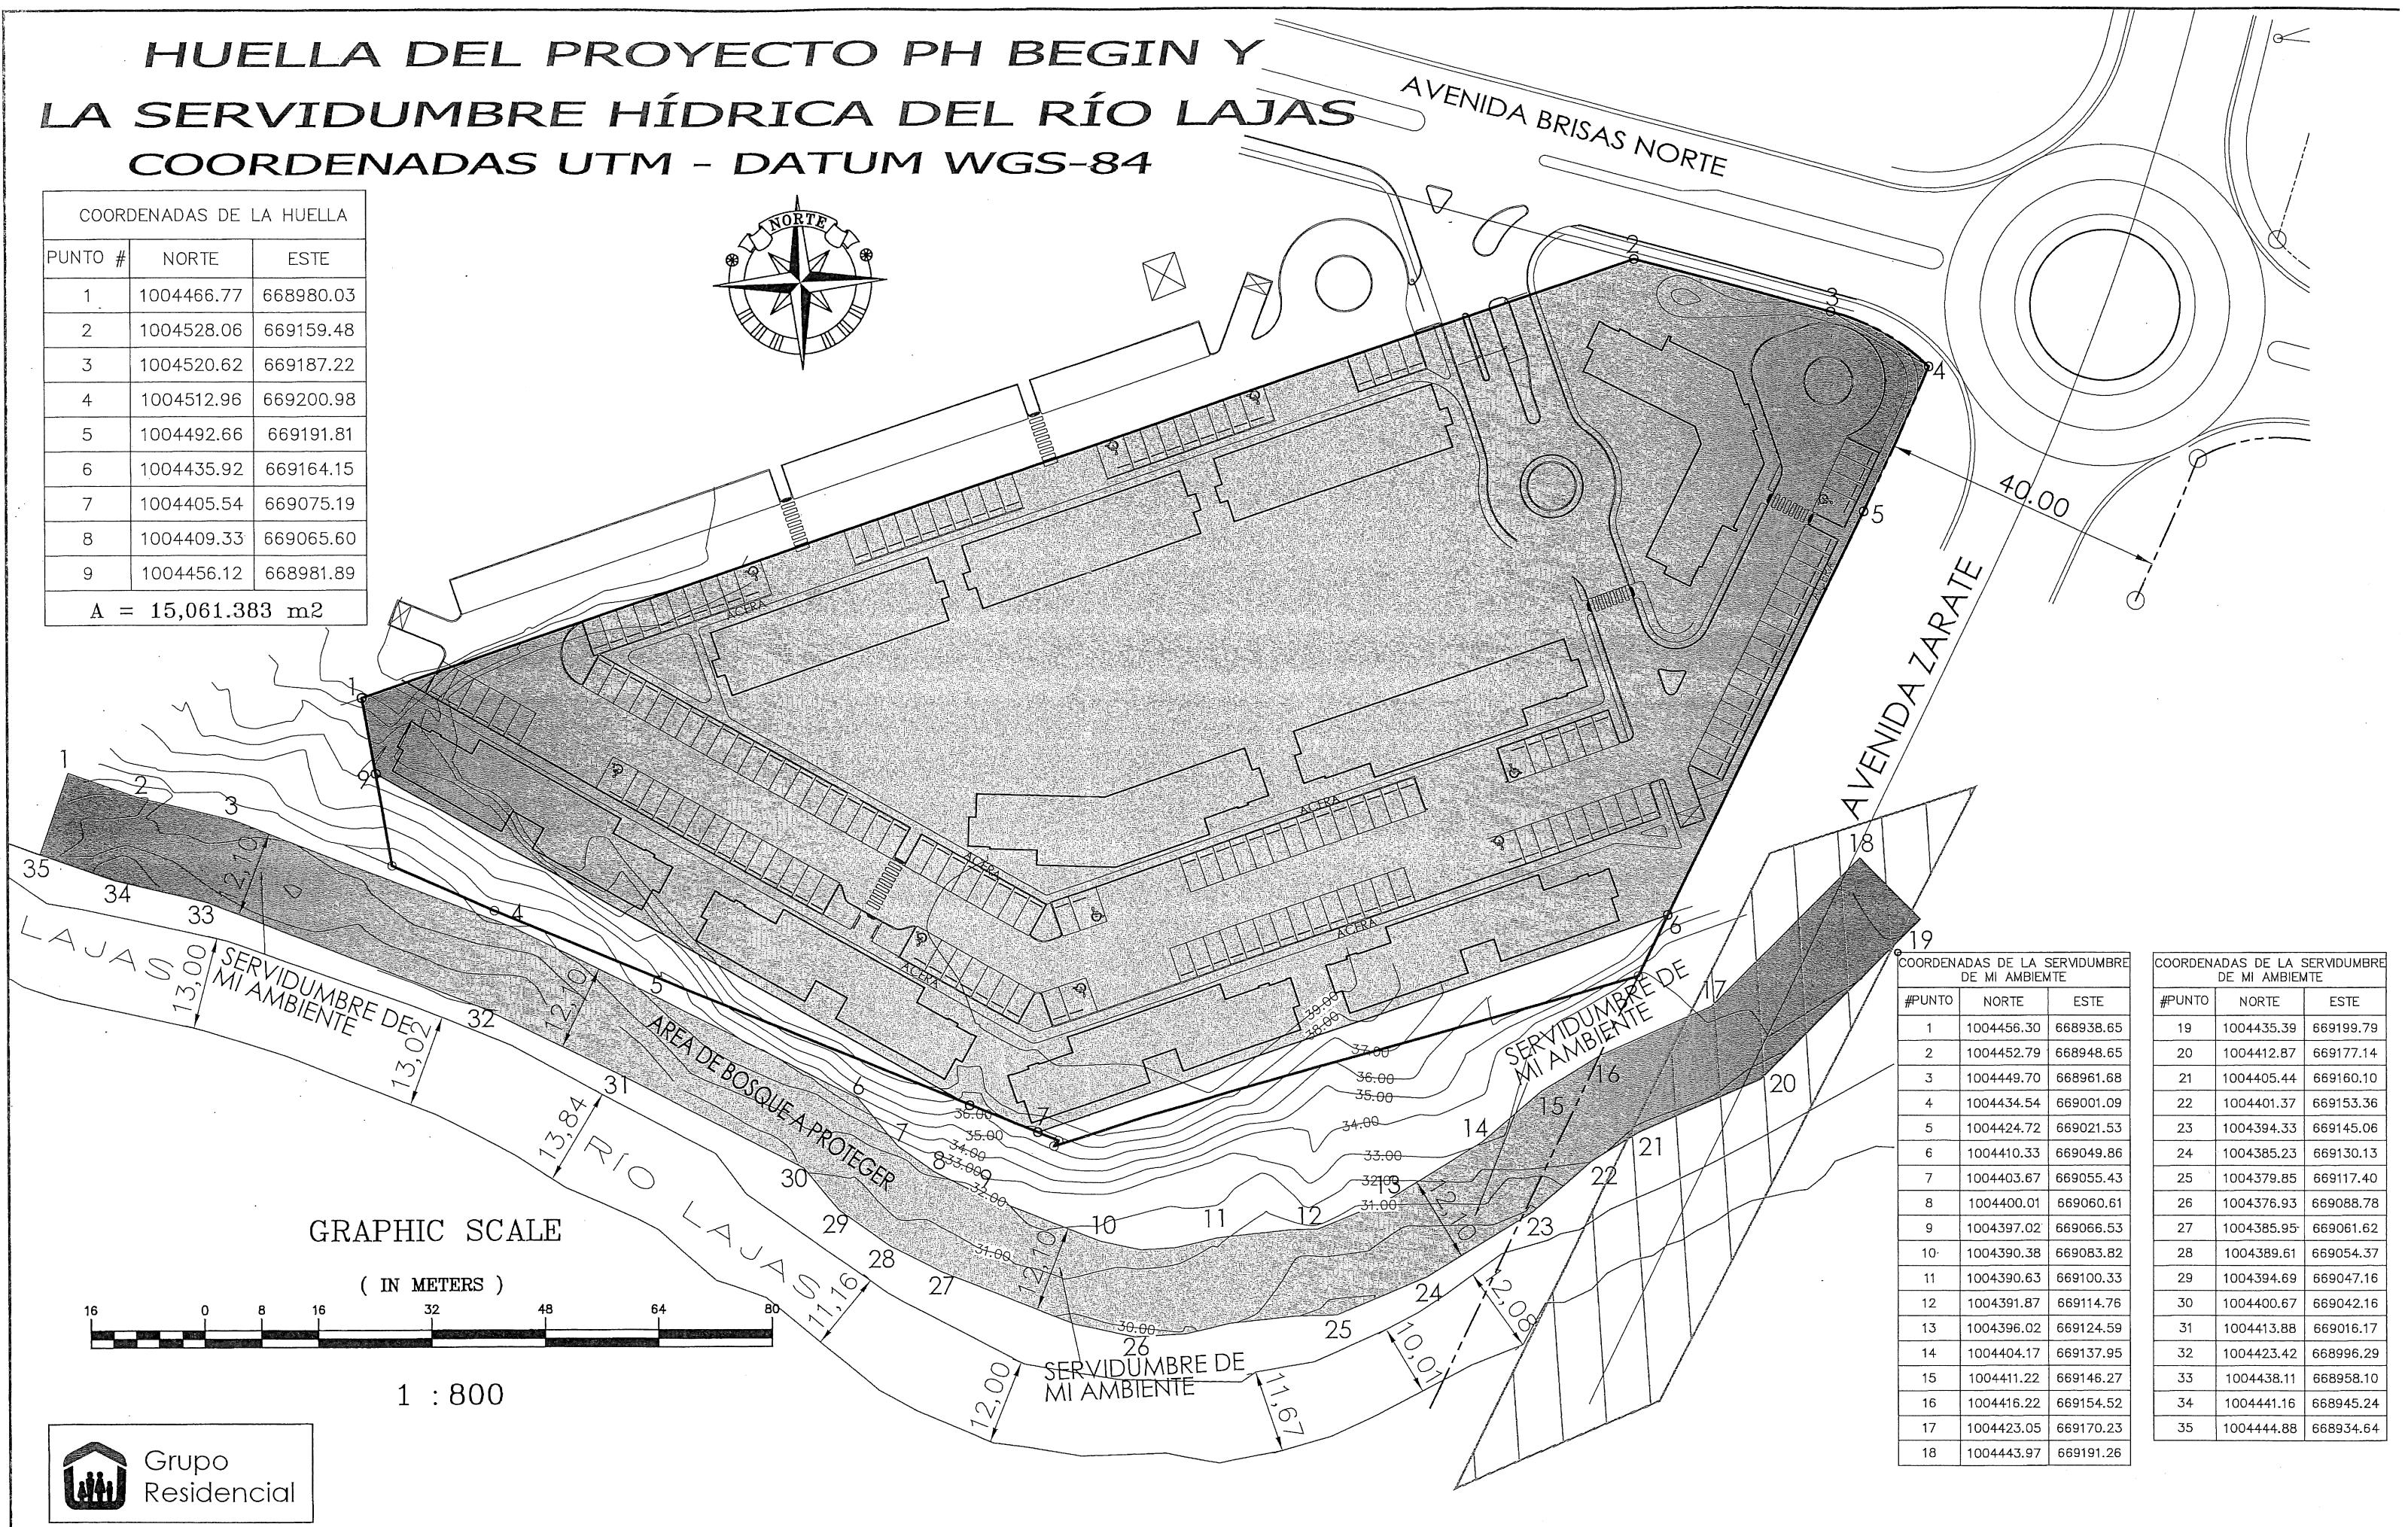

GRAPHIC SCALE
(IN METERS)



1 : 800



Grupo
Residencial

COORDENADAS DE LA SERVIDUMBRE DE MI AMBIENTE		
#PUNTO	NORTE	ESTE
1	1004456.30	668938.65
2	1004452.79	668948.65
3	1004449.70	668961.68
4	1004434.54	669001.09
5	1004424.72	669021.53
6	1004410.33	669049.86
7	1004403.67	669055.43
8	1004400.01	669060.61
9	1004397.02	669066.53
10	1004390.38	669083.82
11	1004390.63	669100.33
12	1004391.87	669114.76
13	1004396.02	669124.59
14	1004404.17	669137.95
15	1004411.22	669146.27
16	1004416.22	669154.52
17	1004423.05	669170.23
18	1004443.97	669191.26

COORDENADAS DE LA SERVIDUMBRE DE MI AMBIENTE		
#PUNTO	NORTE	ESTE
19	1004435.39	669199.79
20	1004412.87	669177.14
21	1004405.44	669160.10
22	1004401.37	669153.36
23	1004394.33	669145.06
24	1004385.23	669130.13
25	1004379.85	669117.40
26	1004376.93	669088.78
27	1004385.95	669061.62
28	1004389.61	669054.37
29	1004394.69	669047.16
30	1004400.67	669042.16
31	1004413.88	669016.17
32	1004423.42	668996.29
33	1004438.11	668958.10
34	1004441.16	668945.24
35	1004444.88	668934.64



INFORME DE ANALISIS
Ruido Ambiental


IAQ 163-2021

Usuario	Inmobiliaria Cielo Azul, S.A.		
Proyecto	EIA Categoría 1 PH Begin		
Fecha de Informe	2 de diciembre de 2021		
Fecha de Muestreo	30 de noviembre de 2021		
Muestra	Monitoreo de ruido ambiental en Área Central del Proyecto		
Procedimiento de Muestreo Utilizado	Ruido Ambiental: ISO 1996-1:2003 / ISO 1996-2:2007		
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia		
Lugar de Muestreo	Corregimiento de Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá		
Analistas	Lic. Enzo De Gracia		
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 24,7°C	H= 46%	
Ubicación Satelital	Punto 1	N 09° 05'02.1" W 079°27'41.0"	

Medición del Nivel de Ruido

Punto de Lectura		Lectura Mínima dBA	Lectura Media dBA	Lectura Máxima dBA
1. Área Central del Proyecto		52,5	59,4	77,4
Información Meteorológica		Punto 1		
Dirección del Viento	--	NW		
Velocidad del Viento	Km/h	8,1		
Temperatura	°C	29,3		
Humedad Relativa	%	77,4		
Hora de Lectura	--	10:25 am a 11:25 am		
Método				
Ruido Ambiental: ISO 1996-1:2003 / ISO 1996-2:2007				
Equipo				
Extech Integrating Sound Level Meter –Certificado de Calibración Adjunto				

Nota: durante la medición, se registró tránsito de equipo pesado, vehículos y camiones, por vía principal cerca la sitio de monitoreo.


Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540



INFORME DE ANÁLISIS

Calidad de Aire

IAQ 163-2021

Usuario	Inmobiliaria Cielo Azul, S.A.	
Proyecto	EIA Categoría 1 PH Begin	
Fecha de Informe	30 de noviembre de 2021	
Fecha de Muestreo	30 de noviembre de 2021	
Muestra	Monitoreo de ruido ambiental en Área Central del Proyecto	
Procedimiento de Muestreo Utilizado	EPA-OSHA - lectura en tiempo real	
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia	
Lugar de Muestreo	Corregimiento de Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá	
Analistas	Lic. Enzo De Gracia	
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 24,7°C	H= 46%
Ubicación Satelital	Punto 1	N 09° 05'02.1'' W 079°27'41.0''

I. Calidad de Aire

Parámetro	Unidad	Área Central del Proyecto Lab# 326-21
PTS	µg/m ³	15,0
PM ₁₀	µg/m ³	8,3

Método

PTS	EPA - OSHA - lectura en tiempo real
PM ₁₀	

Equipo

PTS	Particulate Air Monitoring Equipment HAZ-DUST EPAM-5000
PM ₁₀	

II. Datos Meteorológicos

Parámetros	Unidad	Área Central del Proyecto Lab# 326-21
Dirección del Viento	--	NW
Velocidad del Viento	Km/h	8,1
Temperatura	°C	29,3
Humedad Relativa	%	77,4
Hora de Lectura	--	10:25 am a 11:25 am

Equipo: Extech Termo Hygro Anemometer

Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No. 0540



Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.

Calle Andrés Bello
San Fco. Panamá
Tel.: 226-5936

Anexos a IAQ 163-2021



Tabla Comparativa
Ruido Ambiental

IAQ 163-2021			
Usuario	Inmobiliaria Cielo Azul, S.A.		
Proyecto	EIA Categoría 1 PH Begin		
Fecha de Informe	2 de diciembre de 2021		
Fecha de Muestreo	30 de noviembre de 2021		
Muestra	Monitoreo de ruido ambiental en Área Central del Proyecto		
Procedimiento de Muestreo Utilizado	Ruido Ambiental: ISO 1996-1:2003 / ISO 1996-2:2007		
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia		
Lugar de Muestreo	Corregimiento de Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá		
Analistas	Lic. Enzo De Gracia		
Condiciones Ambientales del Laboratorio	Tº= 24,7°C	H= 46%	
Medición del Nivel de Ruido Diurno			
Punto de Lectura:	Lectura Media dBA	Decreto Ejecutivo No.1 15 de enero de 2004 Gaceta Oficial 24970 *	Interpretación
Área Central del Proyecto	59,4	*Nivel Sonoro Máximo en Jornada de 6:00 am – 9:59 pm 60dB(Escala A)	Dentro de la Norma

IAQ 163-2021
Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540



Tabla Comparativa Calidad de Aire


IAQ 163-2021

Usuario	Inmobiliaria Cielo Azul, S.A.	
Proyecto	EIA Categoría 1 PH Begin	
Fecha de Informe	2 de diciembre de 2021	
Fecha de Muestreo	30 de noviembre de 2021	
Muestra	Monitoreo de Calidad de Aire Area Central del Proyecto	
Procedimiento de Muestreo Utilizado	EPA-OSHA - lectura en tiempo real	
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia	
Lugar de Muestreo	Corregimiento de Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá	
Analistas	Lic. Enzo De Gracia	
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 24,7°C	H= 46%

Resultados

Interpretación de Resultados

Punto de Monitoreo	Unidad	RESULTADO PM ₁₀	Valores Guías de Calidad del Aire Ambiente de la OMS	Interpretación
Area Central del Proyecto	µg/m ³	8,3	150	Dentro de la Norma


Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540



Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.

Calle Andrés Bello
San Fco. Panamá
Tel.: 226-5936

Imágenes de Monitoreo Ambiental para Inmobiliaria Cielo Azul, S.A.


Proyecto EIA Categoría 1 PH Begin

Corregimiento de Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá,

Provincia de Panamá, República de Panamá

El día 30 de noviembre de 2021

IAQ 163-2021

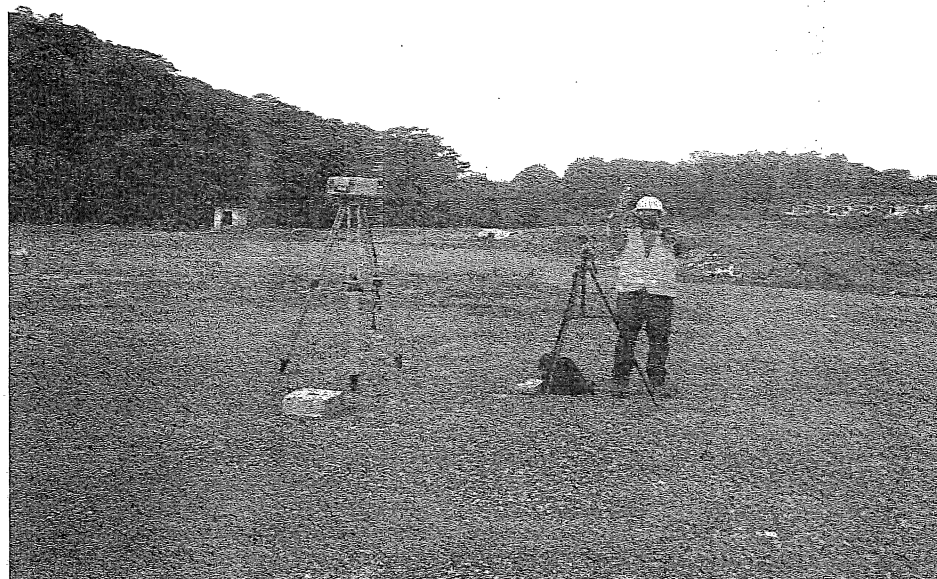

Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido Ambiental en Área Central del Proyecto



Ubicación Satelital de Sitios de Monitoreo para Inmobiliaria Cielo Azul, S.A.
Proyecto EIA Categoría 1 PH Begin
Corregimiento de Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá,
República de Panamá
El día 30 de noviembre de 2021

IAQ 163-2021



Identificación	Ubicación Satelital
Área Central del Proyecto (Aire y Ruido)	N 09° 05'02.1'' W079°27'41.0''

Fotografía: Google Earth

PARTICULATES NOT OTHERWISE REGULATED, RESPIRABLE

0600

DEFINITION: aerosol collected by sampler with
4- μ m median cut point

CAS: None

RTECS: None

METHOD: 0600, Issue 3

EVALUATION: FULL

Issue 1: 15 February 1984

Issue 3: 15 January 1998

OSHA: 5 mg/m³

NIOSH: no REL

ACGIH: 3 mg/m³

PROPERTIES: contains no asbestos and quartz less than 1%; penetrates non-ciliated portions of respiratory system

SYNONYMS: nuisance dusts; particulates not otherwise classified

SAMPLING		MEASUREMENT	
SAMPLER:	CYCLONE + FILTER (10-mm nylon cyclone, Higgins-Dewell [HD] cyclone, or Aluminum cyclone + tared 5- μ m PVC membrane)	TECHNIQUE:	GRAVIMETRIC (FILTER WEIGHT)
FLOW RATE:	nylon cyclone: 1.7 L/min HD cyclone: 2.2 L/min Al cyclone: 2.5 L/min	ANALYTE:	mass of respirable dust fraction
VOL-MIN:	20 L @ 5 mg/m ³	BALANCE:	0.001 mg sensitivity; use same balance before and after sample collection
-MAX:	400 L	CALIBRATION:	National Institute of Standards and Technology Class S-1.1 or ASTM Class 1 weights
SHIPMENT:	routine	RANGE:	0.1 to 2 mg per sample
SAMPLE STABILITY:	stable	ESTIMATED LOD:	0.03 mg per sample
BLANKS:	2 to 10 field blanks per set	PRECISION:	<10 μ g with 0.001 mg sensitivity balance; <70 μ g with 0.01 mg sensitivity balance [3]
ACCURACY			
RANGE STUDIED:	0.5 to 10 mg/m ³ (lab and field)		
BIAS:	dependent on dust size distribution [1]		
OVERALL PRECISION ($\hat{S}_{rr}$):	dependent on size distribution [1,2]		
ACCURACY:	dependent on size distribution [1]		

APPLICABILITY: The working range is 0.5 to 10 mg/m³ for a 200-L air sample. The method measures the mass concentration of any non-volatile respirable dust. In addition to inert dusts [4], the method has been recommended for respirable coal dust. The method is biased in light of the recently adopted international definition of respirable dust, e.g., = +7% bias for non-diesel, coal mine dust [5].

INTERFERENCES: Larger than respirable particles (over 10 μ m) have been found in some cases by microscopic analysis of cyclone filters. Over-sized particles in samples are known to be caused by inverting the cyclone assembly. Heavy dust loadings, fibers, and water-saturated dusts also interfere with the cyclone's size-selective properties. The use of conductive samplers is recommended to minimize particle charge effects.

OTHER METHODS: This method is based on and replaces Sampling Data Sheet #29.02 [6].

625 East Bunker Court
Vernon Hills, Illinois 60061
PH: 866-466-6225
Fax: 847-327-2993
www.innocalsolutions.com

NIST Traceable Calibration Report



1409997

Reference Number: 1232852

PO Number: FQUINTERO030818

Centro De Investigaciones Quimica S.A

Calle Andres Mojica y Calle 78
Casa 15 Frente a Edificio Lexus
Provincia de Panama
Republica de Panama, PA Panama

Manufacturer: Exttech Instruments
Model Number: 407780
Description: Safety Instrument, Sound Level 30 - 130 dB
Asset Number: CP43350
Serial Number: 100813431
Procedure: DS Exttech Instruments 407780

Calibration Date: 03/04/2021
Calibration Due Date: 03/04/2022
Condition As Found: In Tolerance
Condition As Left: In Tolerance, No adjustment

Remarks:

NIST-traceable calibration performed on the unit referenced above in accordance with customer requirements, published specifications and the lab's standard operating procedures. No adjustments were made to the unit.

Standards Utilized

Asset No.	Manufacturer	Model No.	Description	Cal. Date	Due Date
CP05012	Quest Technologies	QC-20	Calibrator, Sound, 94/114dB	08/03/2020	08/31/2021

Calibration Data

FUNCTION TESTED	Nominal Value	As Found	Out of Tol	As Left	Out of Tol	CALIBRATION TOLERANCE
Sound Pressure Level	94.0 dB	93.8		Same		92.5 to 95.5 dB
C Freq Wght Fast	@ 250 Hz					[EMU 0.39 dB][TUR 3.8:1]
SPL Mode	94.0 dB	94.1		Same		92.5 to 95.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.39 dB][TUR 3.8:1]
	114.0 dB	113.8		Same		112.5 to 115.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.4 dB][TUR 3.7:1]
	114.0 dB	113.6		Same		112.5 to 115.5 dB
	@ 250 Hz					[EMU 0.4 dB][TUR 3.7:1]
C Freq Wght Slow	114.0 dB	113.6		Same		112.5 to 115.5 dB
	@ 250 Hz					[EMU 0.4 dB][TUR 3.7:1]
	114.0 dB	113.8		Same		112.5 to 115.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.4 dB][TUR 3.7:1]
	94.0 dB	94.2		Same		92.5 to 95.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.39 dB][TUR 3.8:1]
	94.0 dB	94.0		Same		92.5 to 95.5 dB
	@ 250 Hz					[EMU 0.39 dB][TUR 3.8:1]
C Freq Wght Impulse	94.0 dB	93.9		Same		92.5 to 95.5 dB
	@ 250 Hz					[EMU 0.39 dB][TUR 3.8:1]
	94.0 dB	94.1		Same		92.5 to 95.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.39 dB][TUR 3.8:1]
	114.0 dB	113.8		Same		112.5 to 115.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.4 dB][TUR 3.7:1]
	114.0 dB	113.6		Same		112.5 to 115.5 dB
	@ 250 Hz					[EMU 0.4 dB][TUR 3.7:1]
A Freq Wght Impulse	114.0 dB	113.4		Same		112.5 to 115.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.4 dB][TUR 3.7:1]
	94.0 dB	93.7		Same		92.5 to 95.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.39 dB][TUR 3.8:1]
A Freq Wght Fast	94.0 dB	93.6		Same		92.5 to 95.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.39 dB][TUR 3.8:1]
	114.0 dB	113.4		Same		112.5 to 115.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.4 dB][TUR 3.7:1]
A Freq Wght Slow	114.0 dB	113.4		Same		112.5 to 115.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.4 dB][TUR 3.7:1]
	94.0 dB	93.7		Same		92.5 to 95.5 dB
	@ 1 kHz					[EMU 0.39 dB][TUR 3.8:1]

CIQ S13 ADM

Calibration Performed By:				Quality Reviewer:	
Shultz, Keith		315	Metrologist	847-327-5332	
Pietronicco, Mike		03/04/2021			
Name	ID #	Title	Phone	Name	Date

Page 2 of 2

ESQUEMA, INDICE Y CONTENIDO
PLANES DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA
RESOLUCIÓN AG-0292-2008 / MINISTERIO DE AMBIENTE

De acuerdo a la Resolución AG-0292-2008, del Ministerio de Ambiente por la cual se establecen los requisitos para los Planes de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre su Esquema, Índice y Contenido es el siguiente:

Portada

Introducción

Objetivos del Plan

Descripción del Proyecto

Descripción del área directa e indirecta del Proyecto

Descripción de la Flora

Descripción de la Fauna

Metodología de Captura y Reubicación

Período de Ejecución del Plan.

Prevención de Daños

Prevención de Accidentes

Resultados Esperados de la Actividad de Captura y Reubicación

Consideraciones Generales y Específicas

Conclusiones y Recomendaciones

Bibliografía

Anexos

Resolución de Aprobación del EIA

Fotografías


Formularios y/o Formatos de Captura y Reubicación

Hoja de Vida de los Profesionales Encargados.

PROYECTO PH BEGIN

UBICACION DE LA CERCA PERIMETRAL

COORDENADAS UTM - DATUM WGS84

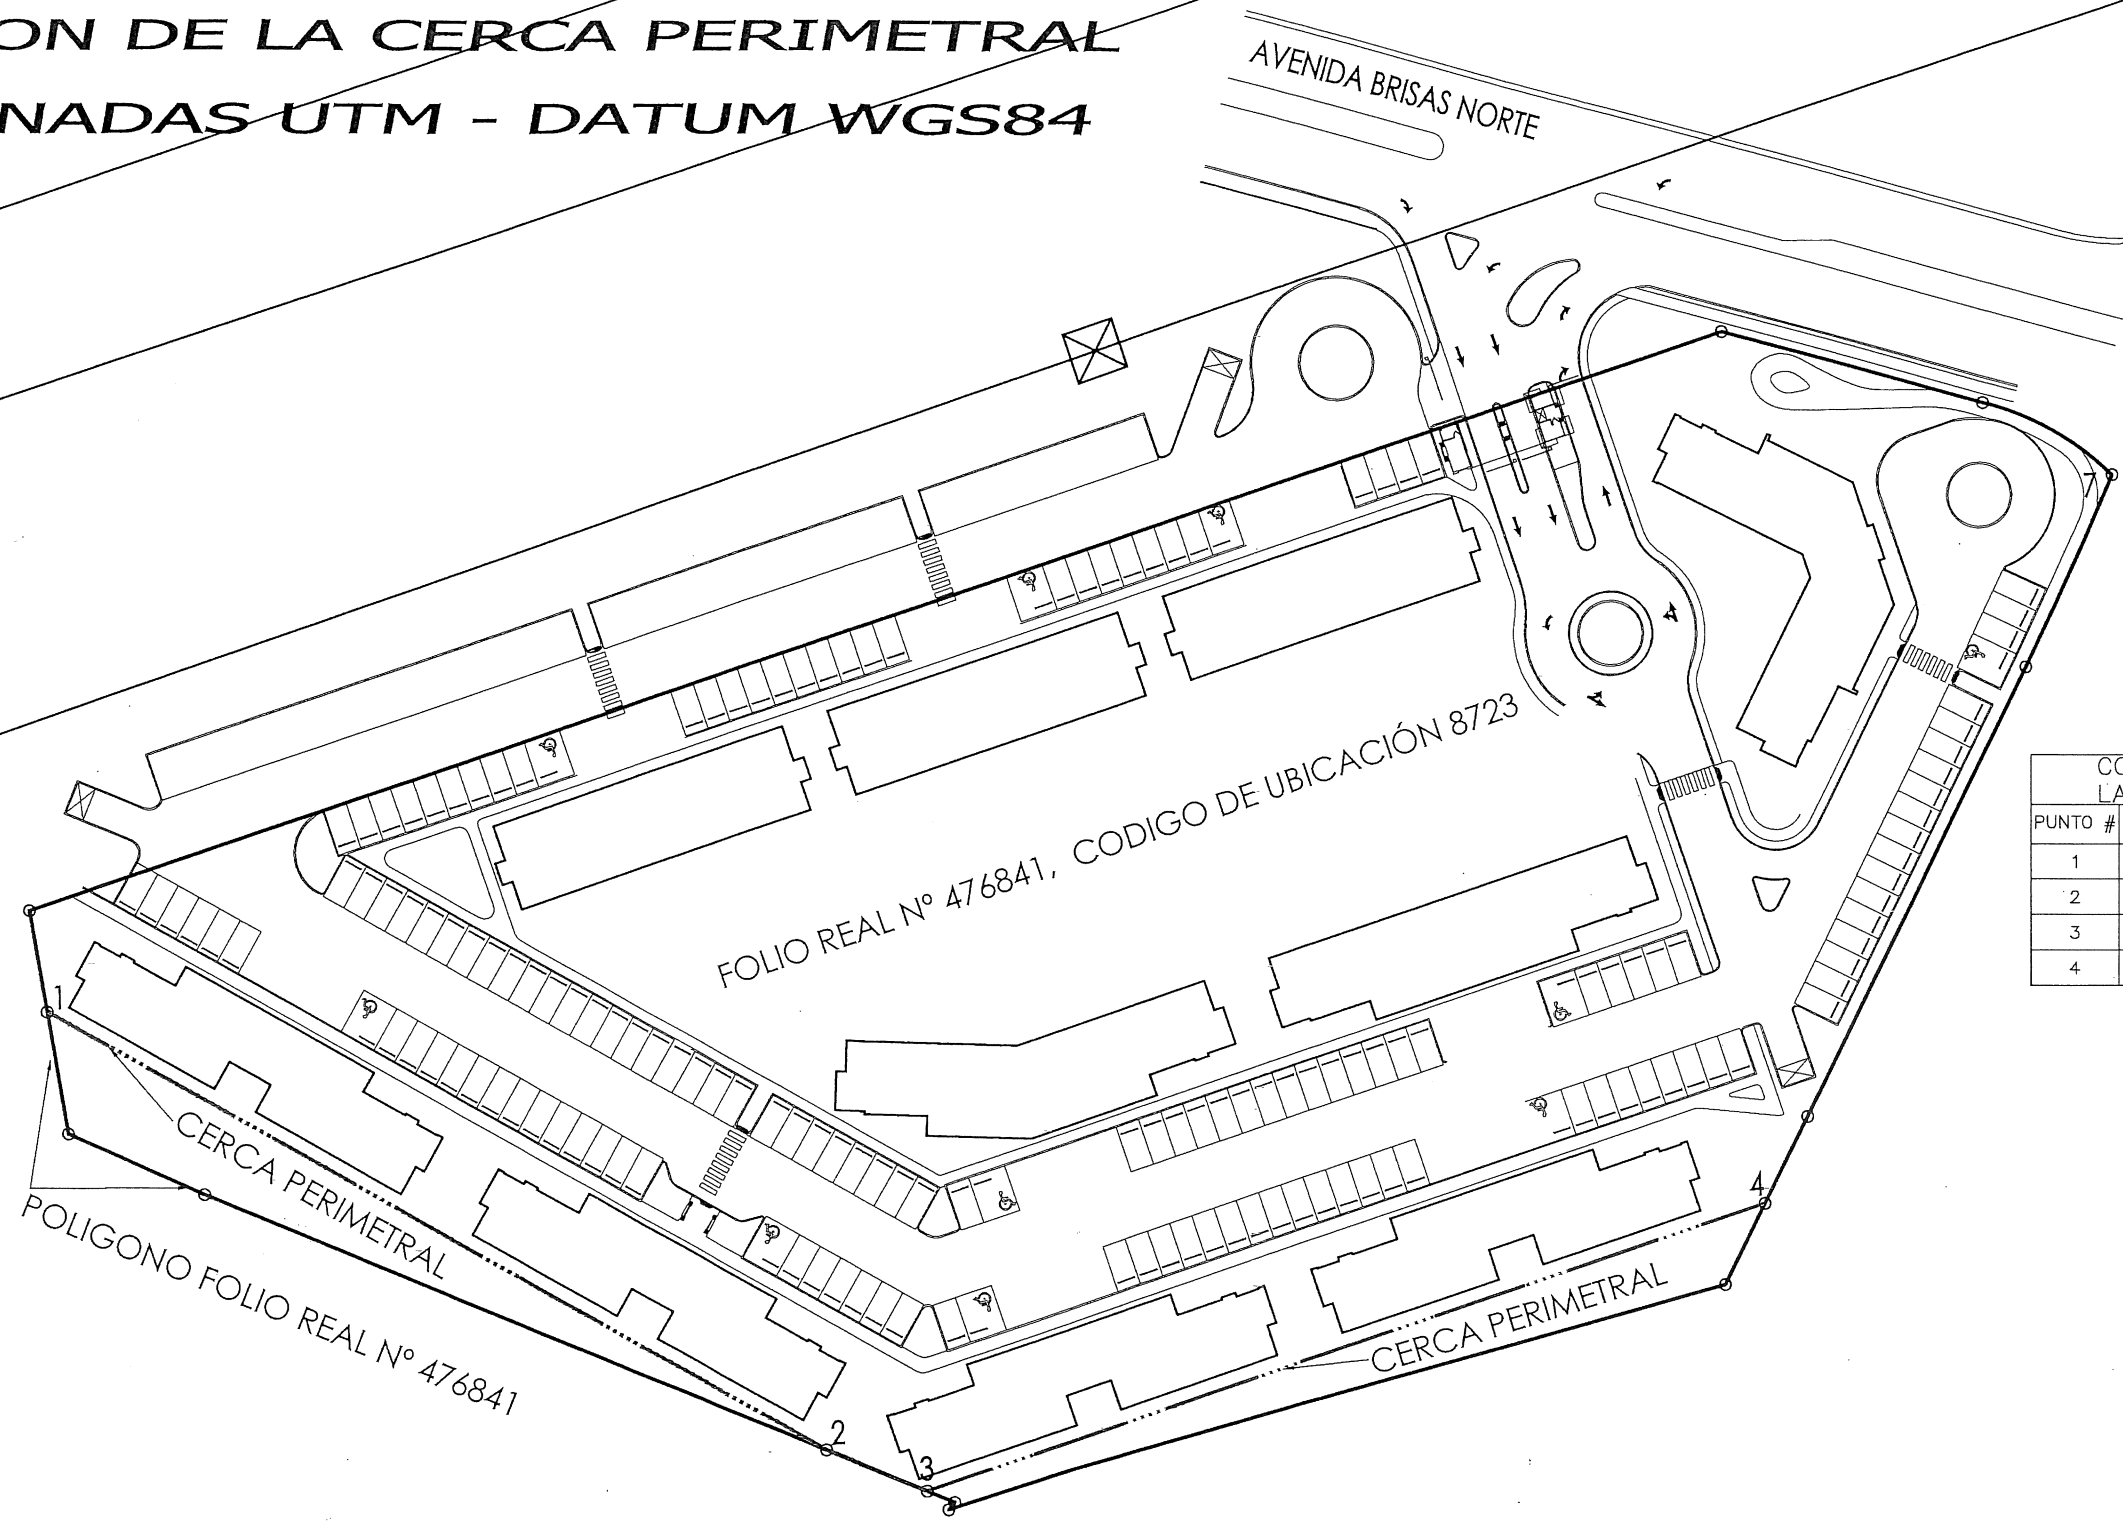

COORDENADAS UTM DE LA CERCA PERIMETRAL			
PUNTO #	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
1	1004456.09	668981.90	CERCA
2	1004409.87	669064.59	CERCA
3	1004405.54	669075.20	CERCA
4	1004435.92	669164.15	CERCA



GRAPHIC SCALE

(IN METERS)



1 : 800