
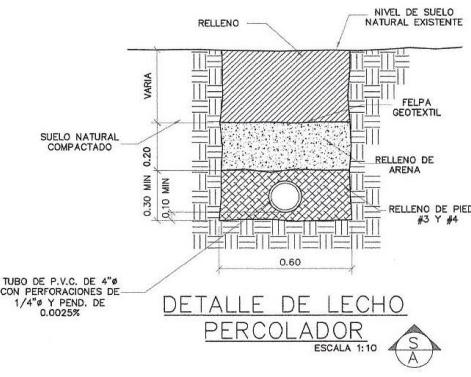
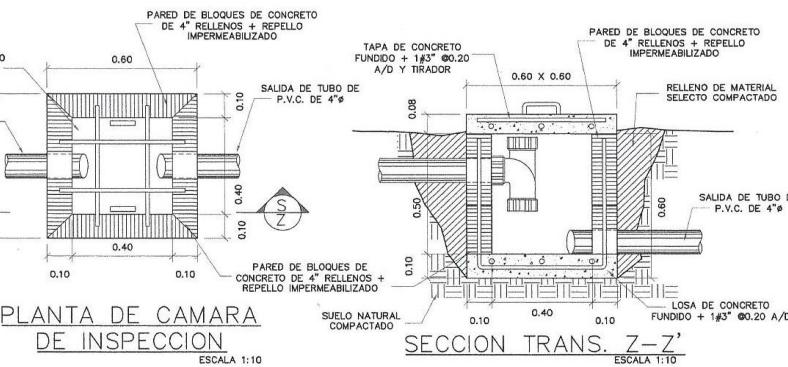
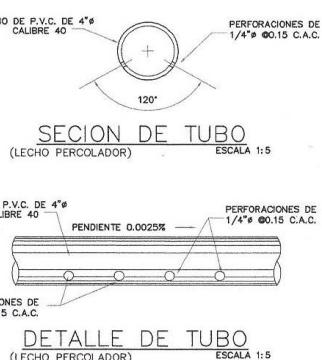
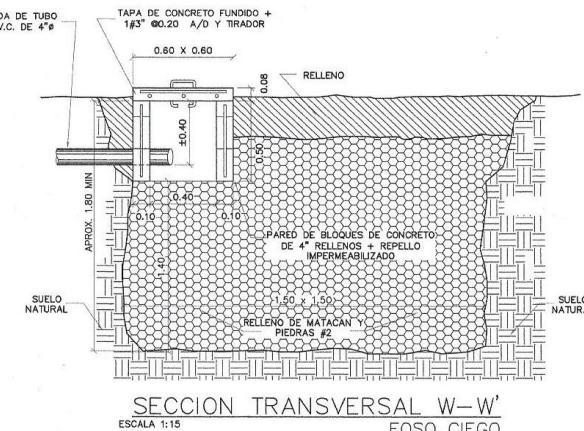
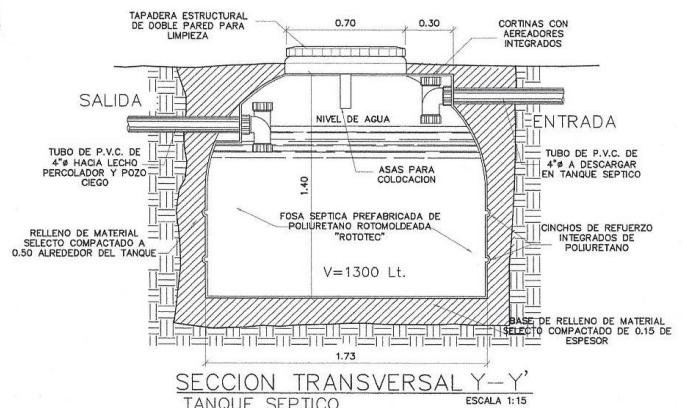
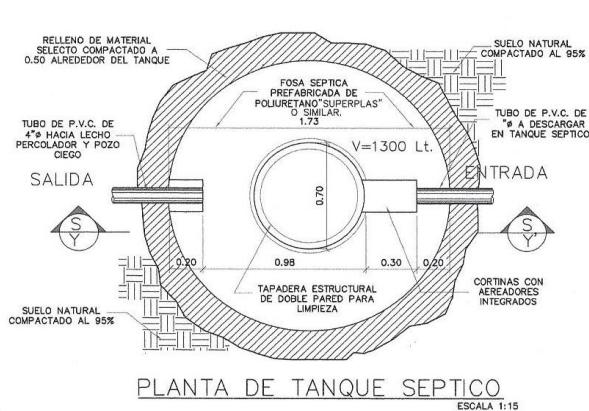



ANEXO VII

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “TIPICO”

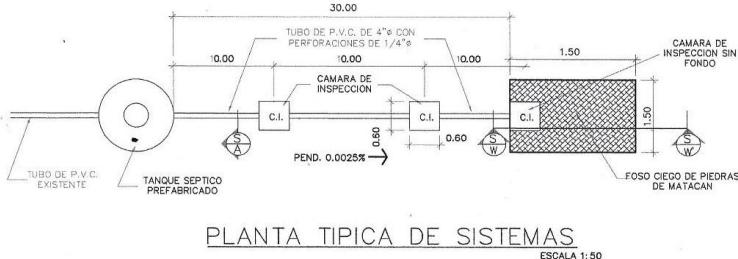

NOTAS DE INSTALACION DE FOSA SEPTICA

- 1.- DEJAR 50 A 60 CENTIMETROS LIBRES ALREDEDOR DE LA FOSA.
- 2.- LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION DEBERA SER TAL QUE PERMITA TENER UN ESPACIO DE 15 A 30 CENTIMETROS LIBRES DEBAJO DE LA FOSA.
- 3.- DEJAR SOBRE LA FOSA UN ESPACIO QUE SERA DETERMINADO POR LA INCLINACION DE LA TUBERIA DE DRENAJE PROVENIENTE DEL LOCAL.
- 4.- COLOCAR Y COMPACTAR EN EL FONDO DE LA EXCAVACION PERFORACIONES DE 1/4" Ø.015 C.A.C. A UN SEGURO DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR SOBRE TIERRA COMPACTA, O DE 30 CENTIMETROS SOBRE TERRENO DE ROCA.
- 5.- LLENAR LA FOSA SEPTICA DE AGUA HASTA EL NIVEL DEL AGUERO DE SALIDA TAN PRONTO SEA INTRODUCIDA EN LA EXCAVACION PARA EVITAR LA DEFORMACION DE LA MISMA POR LA PRESION DE LA TIERRA.
- 6.- RELLENAR ALREDEDOR DE LA FOSA SEPTICA CON MATERIAL SELECTO HUMEDECIDO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR.
- 7.- NO INSTALAR LA FOSA EN BARRO O SI EL TERRENO ESTA SATURADO DE AGUA.
- 8.- NO INSTALAR LA FOSA EN EL TRAYECTO DE VEHICULOS O EQUIPO PESADO.

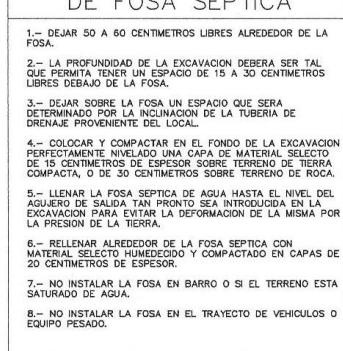

REV.	DESCRIPCION	FECHA

CUENTA:
COTIZ.

AMF >>

PROYECTO: PROYECTO	VENAO POINT	
REPÚBLICA DE PANAMÁ		
PROVINCIA: LOS SANTOS	CORREGIMIENTO: CARAS	
DISTRITO: TONOSI	LUGAR: LA ZAINA	
CONTENIDO: CONTENIDO	DETALLE DE BIODIGESTOR	
CÓDIGO: CÓDIGO	2018-SAN-501-R-0	
DIBUJO: DIBUJO	IK-INGENIEROS	FECHA: JUNIO 2019
DISEÑO: DISEÑO	IK-INGENIEROS	ESCALA: INDICADAS
SOTERRADO POR: SOTERRADO POR		
PROMOTOR: PROPIETARIO	AMF CAPITAL VENAO POINT, S.A.	
REPRESENTANTE LEGAL	ESCOTT CARTER ANDREWS E-6-127313	
APROBADO POR: APROBADO POR	ING. MUNICIPAL	