

ANEXO N° 2
ASPECTOS LEGALES DEL
PROYECTO



Panamá, 27 de junio de 2007

Ingeniero
Bolívar Zambrano
Director Nacional de Evaluación y
Ordenamiento Ambiental - ANAM
E. S. D.

Ingeniero Zambrano:

A través de este medio y conforme a lo que establece la ley, otorgo poder al Ing. Jorge Adames Guerra, con cédula No. 8-420-752 para que proceda a entregar en su despacho de dos (2) ejemplares (1 original y 1 copia), además de dos CD (1 original y 1 respaldo) y a la vez solicito la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Categoría I del proyecto de construcción del **EDIFICIO DE APARTAMENTOS ZIMA TOWER**, ubicado en la Calle Aguamarina, Residencial El Carmen, Corregimiento de Bella Vista, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá y cuyo promotor es la Sociedad PROMOTORA ZIMA TOWER, S.A., y para notificaciones comunicarse con **Vicente Antonio Caropresso Aguirre**, 202-5910, Fax 202-5911, e -mail: zima@landmark-developers.com, Cédula No. 8-410-151, la ubicación de la empresa para notificaciones es Calle Grecia, Edificio Plaza Ventura, Planta Baja, Ciudad de Panamá, Corregimiento de Bella Vista, Distrito y Provincia de Panamá.

El proyecto es de un edificio de apartamentos residenciales de veinte (20) plantas de apartamentos y seis (6) plantas de estacionamientos, una (1) planta de área social y una (1) planta de azotea, lo que suma un total de veintiocho (28) plantas. El documento del estudio consta de 37 fojas y fue elaborado por la firma consultora ambiental CONSULTORES EN AMBIENTE Y DESARROLLO, S.A. (CADESA) autorizada para elaborar estudios de impacto ambiental por la ANAM mediante Resuelto N° 028 - 2003. La dirección en donde puede localizarse es Edificio Las Camelias Oficina N° 404 C, Cuarto Piso, Vía España y Avenida Perú. El correo electrónico es juliozubal@yahoo.com y el teléfono 6697-8790.

Atentamente,



Vicente Antonio Caropresso Aguirre
Cédula No. N° 8-410-151
Representante Legal

Yo, CECILIO R. MORENO A., Notario Público Duodécimo del
Circuito de Panamá, con cédula No. 8-164-80,

CERTIFICO:

Que las firmas anteriores) ha(n) sido reconocida(s) como
veras) por los firmantes por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son)
auténticas).

09 JUL 2007

Panamá,

Testigos

Testigos

CECILIO R. MORENO A.

Notario Público Duodécimo

REPÚBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL
VICENTE ANTONIO
CAROPRESSO AGUIRRE

LIBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 9-MAY-1972
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA
M. C. M.
EXPIRA: 13-MAR-2008; EXPIRA: 6-SEP-2011

8-410-151



46

Yo, Carlos Strah Castellón, Notario Público Décimo
del Circuito de Panamá con Cédula No. 8-147-802

CERTIFICA:

Que ha catejado detenida y minuciosamente esta copia
fotostática con su original y la ha encontrado en un todo
conforme.

09 JUL 2007

Panamá.

Carlos Strah Castellón
Notario Público Décimo



20835





REPUBLICA DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 3329

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA

PAG. 11 OMES1

1-503-5074

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八

CON VISTA A LA SOLICITUD DE - NO. 07333

QUE VICENTE CAROPRESSO CENULA 8-29-823 ES PROPIETARIO DE LA FINCA 34023-
INSCRITA AL TOMO 1248 FOLIO 325 ACTUALIZADA AL DOCUMENTO DIGITALIZADO --
308967 DE LA SECCION DE PROPIEDAD PROVINCIA DE PANAMA. -----DESDE EL 4 --
LE JUNIO DE 1975. -----PARCELA A UBICADA EN EL CORREGIMIENTO BELLA --
VISTA DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA. -----CON UNA SUPERFICIE DE 263-
METROS CUADRADOS 50 DECIMETROS CUADRADOS. -----CON UN VALOR REGISTRADO DE-
B/.53000.00-----LINDEROS Y MEDIDAS.-----


PARTIENDO DEL PUNTO DE DICHA PARCELA SITUADO MAS HACIA EL CESTE LIMITANDO CON LA CALLE A EN DIRECCION NORTE 34 MINUTOS ESTE, SE MIDEN 8 MT -- 30 CM DE AGUI EN DIRECCION SUR 55 GRADOS 30 MINUTOS ESTE LIMITANDO CON EL LOTE 50 SE MIDEN 31 NT DE AGUI EN DIRECCION SUR 34 GRADOS 10 MINUTOS S CESTE LIMITANDO CON EL LOTE 130, SE MIDEN EN DIRECCION NORTE 34 GRADOS 10 MINUTOS SE MIDEN 8.50 MEIROS Y DE AGUI EN DIRECCION NORTE 53 GRADOS -- 30 CESTE LIMITANDO CON LA PARCELA E SE MIDEN 31.00 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO DE PARTIDA. ----- GRAVAMEN INSCRIPTO VIGENTE: ----- DADA EN PRIMERA HIPOTECA Y ANTICRESIS CON LIMITACION DE DOMINIO ESTA FIN CA A FAVOR DE LA HIPOTECARIA, S.A POR LA SUMA DE \$34,755.00 CON PLAZO DE 30 AÑOS INTERES 8.50% ANUAL INTERES EFECTIVA 9.50% ANUAL VEASE FICHA 572231 ASIENTO 95887 TOMO 2006. -----

RECEIVED FEB 19 1963

CEDIDO EL CREDITO HIPOTECARIO A QUE SE REFIERE EL ASIENTO ANTERIOR A ---
 FAVOR DEL BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A.; POR LA SUMA DE E/34,703.60 ---
 PARA GARANTIZAR EL FIDICOMISO INSCRITO A LA FICHA FID-747. ----- VEASE---
 FICHA: 572231 DOC. 1112554 TOMO 2007 ASIENTO 53716 DEL DIARIO.-----
 FECHA DE REGISTRO: 20070408-----
 QUE SOBRE ESTA FINCA CONSTA ASIENTO DEL DIARIO PENDIENTE DE INSCRIPCION-
 NO. 94265 DEL TOMO 2007 REFERENTE A VENTA.-----

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, -EL-VEINTIDOS-DE-JUNIO
-DEL-DOS MIL-SETE, A LAS 12:36:18 PM

[illegible]



MUNICIPIO DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

AVENIDA BALBOA, EDIFICIO BAHÍA, APARTADO 0816-03928, ZONA 5 PANAMÁ TEL.225-0453, 227-5776
FAX 227-4709, EMAIL doycm@hotmail.com



Anteproyecto: R-789-06
Fecha: 16-04-07

El(la) Arq. JAIME VENTURA Tel. No. 264-6527, en representación de PROMOTORA ZIMA TOWER, S.A. propietario del lote N° , ubicado en la Calle o Avenida AGUA MARINA del Corregimiento de BELLA VISTA inscrito en la finca N° 54025 / 54045 del registro de la propiedad, ha solicitado a esta dirección se le indiquen los requisitos técnicos a los cuales deberá someterse el Anteproyecto

ANÁLISIS

	CUMPLE		REQUERIDO	PROPUESTO
	SI	NO		
1. ZONIFICACIÓN	X		RM3 Res. # 261 28 de agosto de 2006/MIVI	Edificio de Apartamentos
2. SERVIDUMBRE		X	Calle Agua Marina S= 15.00 C= 10.0	S= 14.90 L.C. = 2.50
LÍNEA DE CONST.	X		1500 Ø 79 pers. + 25% Tol. = 99 pers.	100 pers.
3. DENSIDAD NETA	X		con pared ciega: ninguno PB + 5 altos	DER. Torre = 4.60m Ados. Con p/ciega P.B. + 5 altos
4. RETIRO LAT. MIN.	X		Área habitable: 2.50m Área de Servicio: 1.50m	IZQ. P.B. + 5 altos ados. Con p/ciega Torre= a. Serv. = 1.50m A. Hab. = 2.50m
5. RETIRO POST. MIN	X		5.00m	5.00m
6. ALTURA MÁXIMA	X		Torre: 5.00m	P.B. + 26 altos
7. ESTACIONAMIENTOS	X		Según densidad	53 esp.
8. ÁREA DE OCUP. MÁX	X		26 esp.	75.00%
9. ÁREA DE CONSTRUC.	X		100%	6495.20 m2
10. ÁREA LIBRE MIN.	X		La que resulte po retiro	25.00%
11. ANCHO MIN. DE ACERA		X	2.20m	2.00m
12. ANCHO MIN. DE GRAMA	X			1.20m
13. TENDEDERO	X		Si	Indica
14. TINAQUERA	X		Si	Indica
15. OTRA				

NOTA:

1. El espacio destinado a estacionamiento de vehículos se ubicará dentro de la línea de propiedad, no permitiéndose la construcción de los mismos, sobre el área de servidumbre de la vía. En área cerrada tendrán ventilación, ya sea horizontal o vertical a través de pozos o rejillas en los pisos. El propietario del lote, parcela o Urbanización está obligado a construir las aceras y espacios destinados a la grama, según lo dispuesto por el artículo N° 1316 del código administrativo y el Acuerdo N° 16-96 del 9 de julio de 1996.
2. Todas las áreas habitables requieren ventilación directa hacia el exterior o hacia un patio interior con un área mínima de 6m2.
3. Proveer los diseños de accesibilidad para discapacitados según la ley N° 42 del 27 de agosto de 1999.
4. Para la aprobación de anteproyectos, deberá cumplir las normas estipuladas en el Acuerdo N° 116, y con las normas de las Instituciones relacionadas con la Aprobación de Planos.

ANEXO N° 3

**ANALISIS DE CALIDAD DEL
AGUA, AIRE, OLORES Y RUIDO
EN EL SITIO DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
DE APARTAMENTOS ZIMA
TOWER**



INFORME DE ANALISIS
Calidad de Aire

Usuario	Zima Tower, S. A.	IAQ 196-2007
Proyecto	Monitoreo Ambiental	
Fecha de muestreo	29 de Mayo de 2007	
Fecha de Informe	30 de Mayo de 2007	
Lugar	El Carmen, Provincia de Panamá, República de Panamá	
Ubicación Satelital	17P0662023 UTM0994733/ N08°59'45.5" W079°31'33.9"	
I. RESULTADOS		
Parámetro	Unidad	Punto 1
Dióxido de nitrógeno NO ₂	µg/m ³	0.0
Dióxido de Azufre SO ₂	µg/m ³	0.0
Partículas Totales en Suspensión PTS	µg/m ³	15.0
II. Datos Metereológicos		
Parámetros	Unidad	Resultado
Dirección del Viento	--	N→S
Temperatura	°C	30.1
Humedad Relativa	%	58.0
Equipo: Extech Termo Hygro Anemometer		
Calidad de Aire: Método		
NO ₂	Método USEPA Fijación del analito en disolvente específico y posterior determinación fotométrica	
SO ₂	Método USEPA Fijación del analito en disolvente específico y posterior determinación titrimétrica BaCl ₂ / Torin	
PTS	Recolección en Cassettes prepesados Air-O-Cell	
Equipo		
NO ₂	Tren de muestreo USEPA con burbujeadores y bomba de vacío Air One	
SO ₂	Tren de muestreo USEPA con burbujeadores y bomba de vacío Air One PHD5 Biosystems. Sensores Electroquímicos para la determinación de calidad de aire en espacios abiertos con rango de medición de 0 →50 µg/m ³	
PTS	Tren de muestreo USEPA con bombas de vacío Air One Cassettes prepesados para muestreo de aire Air-O-Cell	

14 May 2007

Profesor Sergio Quintero
Químico



INFORME DE ANALISIS
Olores Molestos

Usuario	Zima Tower, S. A.	IAQ 196-2007
Proyecto	Monitoreo Ambiental	
Fecha de muestreo	29 de Mayo de 2007	
Fecha de Informe	30 de Mayo de 2007	
Lugar	El Carmen, Provincia de Panamá, República de Panamá	
Ubicación Satelital	17P0662023 UTM0994733/ N08°59' 45.5" W079°31'33.9"	
I. Determinación de Olores Molestos		
Parámetro:	Unidad	Punto 1
Amonio(NH ₄ ⁺)	µg/m ³	0.0
Ácido Sulhídrico (H ₂ S)	µg/m ³	0.0
Oxígeno(O ₂)	%	20.9
Monóxido de Carbono (CO)	µg/m ³	0.0
Dióxido de Carbono (CO ₂)	%	<0.05
Método: Captura		Equipo: Cromatógrafo de Gases
II. Datos Metereológicos		
Parámetros	Unidad	Resultado
Dirección del Viento	--	N → S
Temperatura	°C	30.1
Humedad Relativa	%	58.0
Equipo: Extech Termo Hygro Anemometer		

IAQ 196-2007
Profesor Sergio Quintero
Químico



INFORME DE ANALISIS
Ruido

Usuario	Zima Tower, S. A.	IAQ 196-2007
Proyecto	Monitoreo Ambiental	
Fecha de muestreo	29 de Mayo de 2007	
Fecha de Informe	30 de Mayo de 2007	
Lugar	El Carmen, Provincia de Panamá, República de Panamá	
Ubicación Satelital	17P0662023 UTM0994733/N08°59'45.5" W079°31'33.9"	
Medición del Nivel de Ruido		
Exteriores		
	Lectura Mínima dBA	Lectura Media dBA Lectura Máxima dBA
1. Área del futuro proyecto	66.0	70.0 71.0
Información Meteorológica		
Humedad Relativa	%	58.0
Temperatura	°C	30.1
Dirección del Viento	--	N→S
Velocidad del Viento	Km/h	0.8
Método		
Ruido Ambiental: ISO 1996-1:2003 Ruido Ocupacional ANSI S12(1) 19-1996		
Equipo		
Extech Sound Level Meter –Certificado de Calibración Adjunto		

IAQ 196-2007
Profesor Sergio Quintero
Químico



Interpretación
Ruido

Usuario	Zima Tower, S. A.	IAQ 196-2007
Proyecto	Monitoreo Ambiental	
Fecha de muestreo	29 de Mayo de 2007	
Fecha de Informe	30 de Mayo de 2007	
Lugar	El Carmen, Provincia de Panamá, República de Panamá	
Ubicación Satelital	17P0662023 UTM0994733/N08°59'45.5" W079°31'33.9"	
Medición del Nivel de Ruido Diurno		
Interiores		
Punto de Lectura:	Lectura Media dBA	Decreto Ejecutivo No.1 15 de enero de 2004 Gaceta Oficial 24970 *
1. Área del futuro proyecto	71.0	*Nivel Sonoro Máximo en Jornada de 6:00 am - 9:59 pm 60dB(Escala A)
		Excede la norma

17/05/2007
Profesor Sergio Quintero
Químico




Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.

56

Calle Andrés Bello
San Fco. Panamá
Tel.: 226-5936

Imagen del Punto de Monitoreo para ZIMA Tower, S. A.
realizado el día 29 de mayo de 2007

IAQ 196-2007

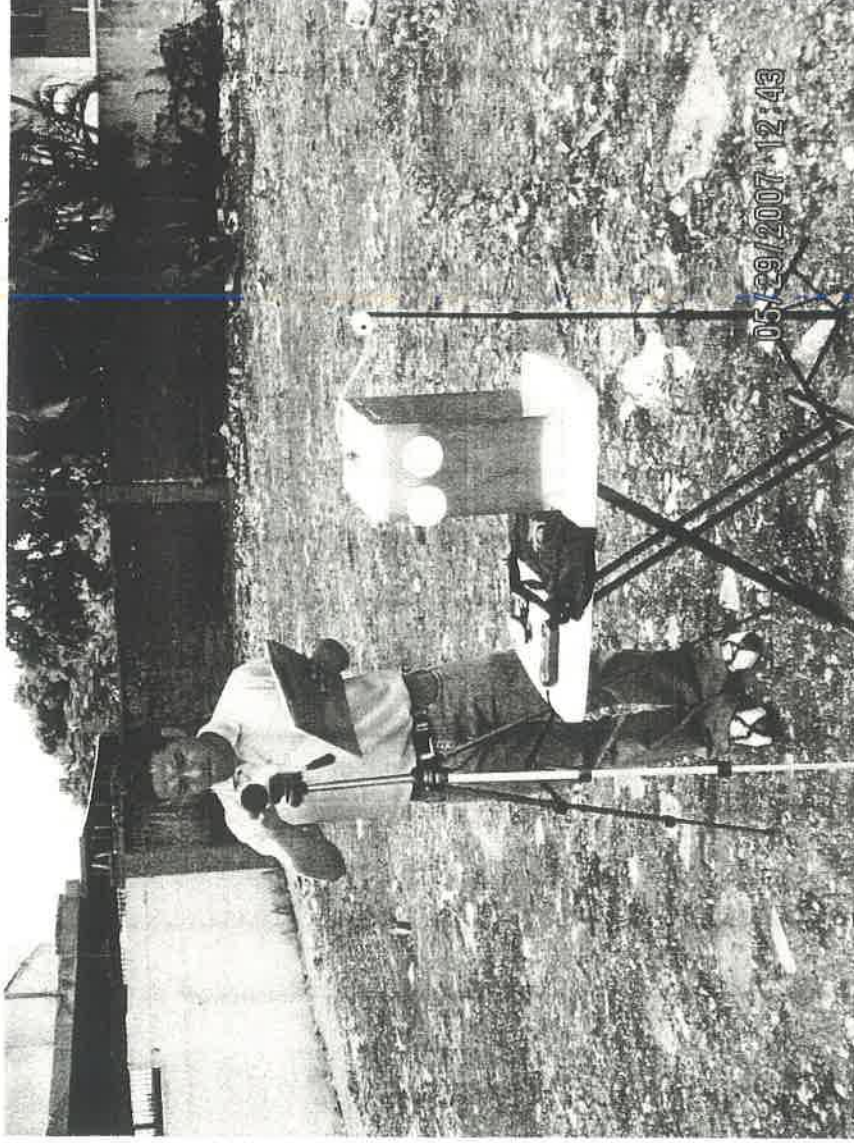


Análisis de Alimentos, Drogas, Aguas, Suelo, Control Ambiental e Industrial



Ubicación Satelital del Punto de Monitoreo para ZIMA Tower, S. A.
realizado el día 29 de mayo de 2007

IAQ 196-2007

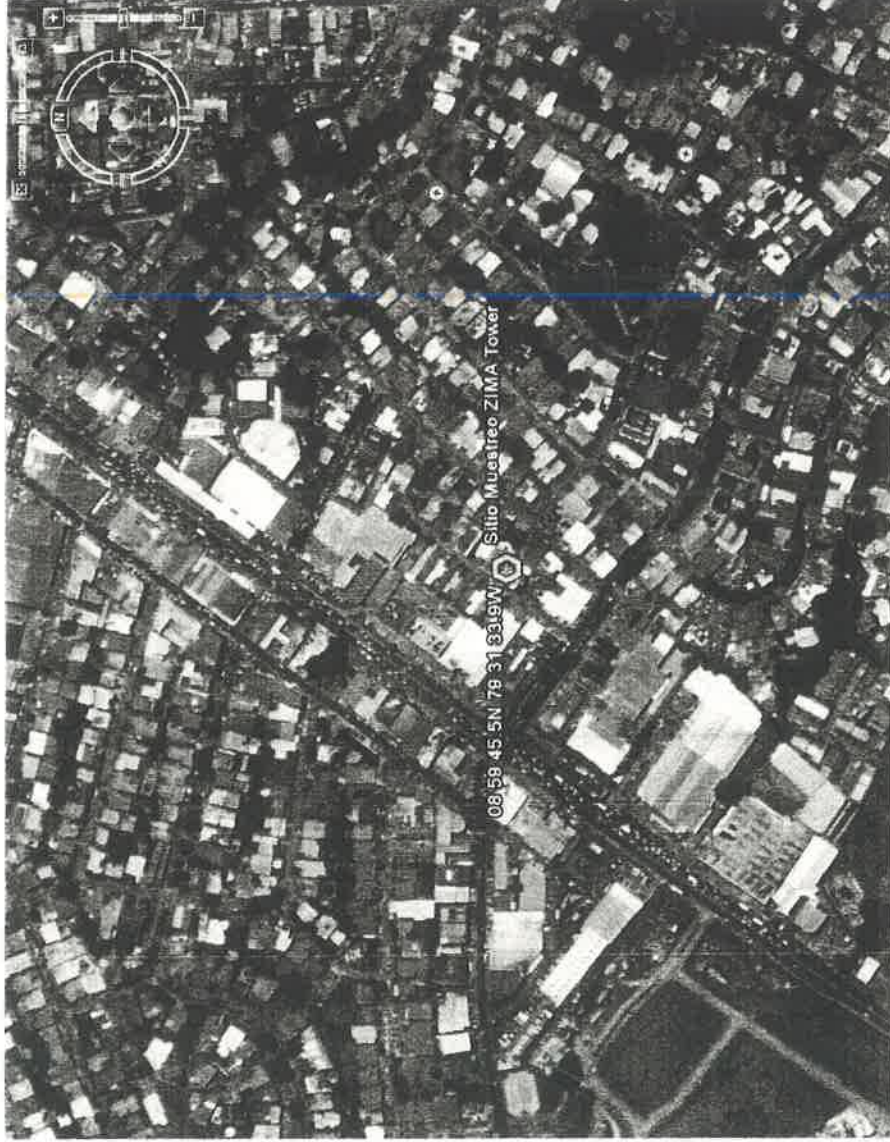

Ubicación Satelital:
17P0662023 UTM0994733
N08°59'45.5" W079°31'33.9"

Análisis de Alimentos, Brogas, Aguas, Suelo, Control Ambiental e Industrial

Certificate of Calibration

Certificate Number: 844234

Model Number: 407750 SN: G031888

Page: 2 of 3

As Received
Calibration Data

Standard Reading	UUT	Accuracy	High Limit	Low Limit	Error	Status
------------------	-----	----------	------------	-----------	-------	--------

Function: dB ("A" Weighting Curve Ref IEC 651 Type 2)

31.5 Hz (54.6 dB)	55.5	± (3.0 dB)	57.6	51.6	0.9	Pass
63.0 Hz (67.8 dB)	66.8	± (2.0 dB)	69.8	65.8	-1.0	Pass
125.0 Hz (77.9 dB)	77.4	± (1.5 dB)	79.4	76.4	-0.5	Pass
250.0 Hz (85.4 dB)	84.7	± (1.5 dB)	86.9	83.9	-0.7	Pass
500.0 Hz (90.8 dB)	90.1	± (1.5 dB)	92.3	89.3	-0.7	Pass
1000 Hz (94.0 dB)	93.5	± (1.5 dB)	95.5	92.5	-0.5	Pass
2000 Hz (95.2 dB)	94.5	± (2.0 dB)	97.2	93.2	-0.7	Pass
4000 Hz (95.0 dB)	93.5	± (3.0 dB)	98.0	92.0	-1.5	Pass
8000 Hz (92.9 dB)	90.4	± (5.0 dB)	97.9	87.9	-2.5	Pass

Function: dB ("C" Weighting Curve Ref IEC 651 Type 2)

31.5 Hz (91.0 dB)	92.3	± (3.0 dB)	94.0	88.0	1.3	Pass
63.0 Hz (93.2 dB)	93.7	± (2.0 dB)	95.2	91.2	0.5	Pass
125.0 Hz (93.8 dB)	94.1	± (1.5 dB)	95.3	92.3	0.3	Pass
250.0 Hz (94.0 dB)	94.1	± (1.5 dB)	95.5	92.5	0.1	Pass
500.0 Hz (94.0 dB)	93.7	± (1.5 dB)	95.5	92.5	-0.3	Pass
1000 Hz (94.0 dB)	93.2	± (1.5 dB)	95.5	92.5	-0.8	Pass
2000 Hz (93.8 dB)	92.5	± (2.0 dB)	95.8	91.8	-1.3	Pass
4000 Hz (93.2 dB)	90.6	± (3.0 dB)	96.2	90.2	-2.6	Pass
8000 Hz (91.0 dB)	87.1	± (5.0 dB)	96.0	86.0	-3.9	Pass

UUT - Unit Under Test

Documento Adjunto a

Informe CIQSA No. 101196708

Firma:

Certificate of Calibration

Certificate Number: 844234

Page: 1 of 3

Customer Details:

Customer Name: CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS, S. A.

Customer Number: 90528

Instrument Details:

Manufacturer: Extech Instruments Corporation

Date Received: September 1, 2006

Description: Digital Sound Level Meter

Calibration Date: September 11, 2006

Model Number: 407750

Calibration Due: September 11, 2007

Serial Number: G031888

Interval: 12 Months

ID Number: N/A

As Received: In Tolerance

Environmental Details:Temperature: $21^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ **Procedures Used:**

Calibration Procedure: EICM407750-CP.


Relative Humidity: $40\% \pm 15\%$

Certification

Extech Instruments certifies that the instrument listed above meets the specifications of the manufacturer at the completion of its calibration. Standards used are traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST), or have been derived from accepted values, natural physical constants, or through the use of the ratio method of self-calibration techniques. Methods used are in accordance with ISO10012-1 and ANSI/NCSL Z540-1-1994. This certificate is not to be reproduced other than in full, except with prior written approval of Extech Instruments Corporation. All calibration standards used have an accuracy ratio of 4:1 or better, unless otherwise stated.

Technician's Notes:

Technician: Teri King

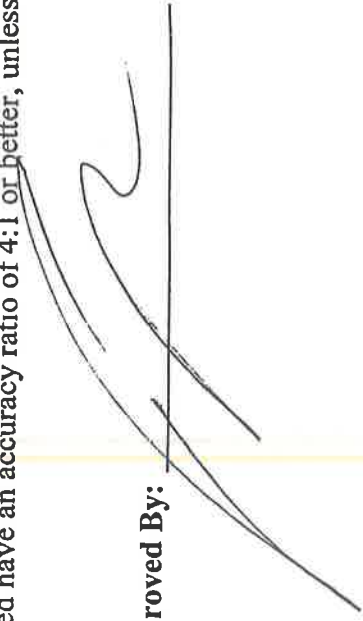Approved By: 

Certificate of Calibration

Certificate Number: 844234 Documento Adjunto a

Model Number: 407750 SN: G031838 Informe CIQSA No. 149 196 1059

Page: 3 of 3

Final Reading

Firma:

Calibration Data

Standard Reading	UUT	Accuracy	High Limit	Low Limit	Error	Status
------------------	-----	----------	------------	-----------	-------	--------

Function: dB ("A" Weighting Curve Ref IEC 651 Type 2)

31.5 Hz (54.6 dB)	54.8	± (3.0 dB)	57.6	51.6	0.2	Pass
63.0 Hz (67.8 dB)	67.7	± (2.0 dB)	69.8	65.8	-0.1	Pass
125.0 Hz (77.9 dB)	77.8	± (1.5 dB)	79.4	76.4	-0.1	Pass
250.0 Hz (85.4 dB)	85.2	± (1.5 dB)	86.9	83.9	-0.2	Pass
500.0 Hz (90.8 dB)	90.6	± (1.5 dB)	92.3	89.3	-0.2	Pass
1000 Hz (94.0 dB)	94.0	± (1.5 dB)	95.5	92.5	0.0	Pass
2000 Hz (95.2 dB)	95.1	± (2.0 dB)	97.2	93.2	-0.1	Pass
4000 Hz (95.0 dB)	94.0	± (3.0 dB)	98.0	92.0	-1.0	Pass
8000 Hz (92.9 dB)	90.9	± (5.0 dB)	97.9	87.9	-2.0	Pass

Function: dB ("C" Weighting Curve Ref IEC 651 Type 2)

31.5 Hz (91.0 dB)	93.2	± (3.0 dB)	94.0	88.0	2.2	Pass
63.0 Hz (93.2 dB)	94.2	± (2.0 dB)	95.2	91.2	1.0	Pass
125.0 Hz (93.8 dB)	94.6	± (1.5 dB)	95.3	92.3	0.8	Pass
250.0 Hz (94.0 dB)	94.6	± (1.5 dB)	95.5	92.5	0.6	Pass
500.0 Hz (94.0 dB)	94.2	± (1.5 dB)	95.5	92.5	0.2	Pass
1000 Hz (94.0 dB)	93.8	± (1.5 dB)	95.5	92.5	-0.2	Pass
2000 Hz (93.8 dB)	93.0	± (2.0 dB)	95.8	91.8	-0.8	Pass
4000 Hz (93.2 dB)	91.1	± (3.0 dB)	96.2	90.2	-2.1	Pass
8000 Hz (91.0 dB)	87.8	± (5.0 dB)	96.0	86.0	-3.2	Pass


UUT - Unit Under Test

Standards Used

Manufacturer	Model #	Serial #	Description	Calibration Due Date
--------------	---------	----------	-------------	----------------------

Bruel & Kjaer	4226	1806659	Acoustic Calibrator	June 9, 2007
---------------	------	---------	---------------------	--------------

N.I.S.T Reference No.: Standards traceable to N.I.S.T. listed above are on file and available upon request.



AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Tel. 500-0868 Apartado 0843- 00793, Panamá, Panamá
www.anam.gob.pa

MEMORANDO-DEIA-1213-2008-07

Para: **LIZANDRO ARIAS TORRES**
Administrador Regional de Panamá Metro

De: *Diana Velasco*
Ingeniera **DIANA VELASCO**
Jefa Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Asunto: Envío de Estudio

Fecha: 20 de agosto de 2007

Por medio de la presente, le hacemos llegar el Estudio de Impacto Ambiental Categoría I titulado **“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE APARTAMENTOS ZIMA TOWER”**, a desarrollarse en la calle Aguamarina, residencial El Carmen, corregimiento de Bella Vista, distrito y provincia de Panamá, presentado por ZIMA TOWER, S.A., también se encuentra disponible en la siguiente pagina web (<http://www.anam.gob.pa/DINEORA/eiaup/eia/>).

Agradecemos sus comentarios al respecto a más tardar cinco (5) días hábiles después de haberlo recibido. De lo contrario asumiremos que no se tiene objeción al correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

No. de expediente: **IF-338-08**

Sin otro particular, nos suscribimos atentamente.



“Conservación para el desarrollo ambiental”