



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Ave. Ricardo J. Alfaro
Edison Plaza, Tercer Piso, Ofic.38
Teléfonos: (507)279-0014/0413/0366
Fax: (507)279-0365
Apdo. Postal: 0823-0423, Panamá
www.geo.com.pa

Panamá, 07 de octubre de 2024

Señores
Zima La Cresta, S.A.
E.S.D

REF: Actualización Investigación en Sitio – Torre Zima

Por este medio tenemos el agrado de presentarle nuestro informe en relación con la actualización de la investigación de sitio en base al reporte presentado el 09 de agosto de 2023 para el proyecto de referencia, el cual estará ubicado en La Cresta, Provincia de Panamá.

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir a raíz de este informe.

Atentamente,
Ingenieros Geotécnicos, S.A.

07 de octubre de
2024



INGENIEROS GEOTÉCNICOS, S.A.

Investigación en Sitio

TORRE ZIMA

*Preparado para:
Sres. Zima La Cresta, S.A.*



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Ave. Ricardo J. Alfaro

Edison Plaza, Tercer Piso, Oficina 38

Teléfonos: (507) 279-0014/0413/0366

Fax. (507) 279-0365

Apartado Postal: 3628, zona 7, Panamá

E-mail: info@ingeotec.net

Web Site: www.geo.com.pa



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:
TORRE ZIMA

CLIENTE:
SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

TABLA DE CONTENIDO

0. ALCANCE DEL ESTUDIO
1. RECOMENDACIONES
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 - 2.1 GEOLOGÍA DEL SITIO
3. PLANTA Y UBICACIÓN DE SONDEOS
4. REGISTROS DE PERFORACIÓN
5. RESULTADOS DE LABORATORIO
6. SECCIÓN GEOLÓGICA
7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ESTRATOS
8. CONSIDERACIONES SÍSMICAS

0 ALCANCE DEL ESTUDIO

Para este proyecto, realizamos seis (6) perforaciones mecánicas para definir de manera confiable la naturaleza de los materiales geológicos del sitio. Las perforaciones se extendieron hasta la profundidad necesaria para identificar los materiales geológicos que inciden sobre el diseño de los cimientos del proyecto. En el punto 3, se muestra la planta y la ubicación de los sondeos.

Además, se realizaron ensayos de laboratorio: contenido de humedad, límite de Atterberg, granulometría y compresión simple en roca.

Basándose en el alcance de la exploración que acordamos con ustedes, podemos considerar que las recomendaciones emitidas en este informe son de carácter final. En el resto del informe se brindan mayores detalles al respecto.



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:
TORRE ZIMA

CLIENTE:
SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

1 RECOMENDACIONES

La estructura propuesta consiste en un edificio para uso de apartamentos en un área cerrada de aproximadamente 1,776 m², esta estructura contará con: sótano, planta baja + 13 niveles. El proyecto se encuentra ubicado en La Cresta, Provincia de Panamá. A continuación se presentan las recomendaciones para los cimientos:

1.1 Cimientos

1.1.1 Zapatas

Se puede cimentar la estructura propuesta sobre zapatas. Las zapatas se deben dimensionar para una capacidad de soporte admisible de 120,000 kg/m². El fondo de las excavaciones para las zapatas deberá ser completamente horizontal, encontrarse en un solo material geológico y estar libre de escombros y suelos reblandecidos, antes del vaciado.

A continuación se describen las profundidades de desplante para cada área del edificio:

A. Áreas con sótano

Las zapatas deben ser desplantadas a una profundidad de 1.00 metros por debajo del nivel de sótano

B. Áreas sin sótano

Las zapatas deben ser desplantadas a una profundidad de 1.00 metros por debajo del nivel de planta baja.

1.1.2 Fundación "MAT"

Como alternativa, se puede cimentar la estructura propuesta sobre una fundación tipo "MAT". Se recomienda desplantar la fundación tipo "mat" a 1.00 metros por debajo del nivel de sótano y se debe dimensionar para un coeficiente de balasto de 300 pci.

1.2 Consideraciones Sísmicas

1.2.1. Carga Sísmica

La caracterización del Riesgo Sísmico en el sitio se obtuvo del Reglamento Estructural de Panamá (REP-2021). Esta carga sísmica se caracteriza por la aceleración máxima del terreno (pga), la aceleración de respuesta espectral para estructuras de período corto (Ss) y la aceleración de respuesta espectral para estructuras de período largo (S1). Los valores correspondientes al sitio son:

$$\text{PGA} = 0.48g, \text{Ss (0.2s)} = 1.20, \text{S1 (1.0s)} = 0.40$$



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:
TORRE ZIMA

CLIENTE:
SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

1.2.2 Perfil sísmico del sitio

El perfil del sitio se clasifica como tipo C para cada estructura, de acuerdo con la edición 2021 del Reglamento Estructural Panameño (REP-2021).


El valor ponderado de penetración se calculó utilizando la siguiente fórmula, de acuerdo con las recomendaciones del Reglamento Estructural Panameño (REP-2021).

Donde: d_i Espesor de los estratos / N_i Valor de N (golpes por pie), de la prueba de penetración estándar. \bar{N} Valor ponderado de penetración estándar.

$$\bar{N} = \frac{\sum d_i}{\sum (d_i / N_i)}$$

1.3 Consideraciones de Sótano

Será necesaria una obra de retención para contener la excavación en el material de suelo residual del sitio. Para tal efecto, podrá diseñarse un muro de contención en canto libre, desplantado en el estrato de roca. Este muro podrá diseñarse para la siguiente distribución de presiones activas, la cual es válida para condiciones drenadas.

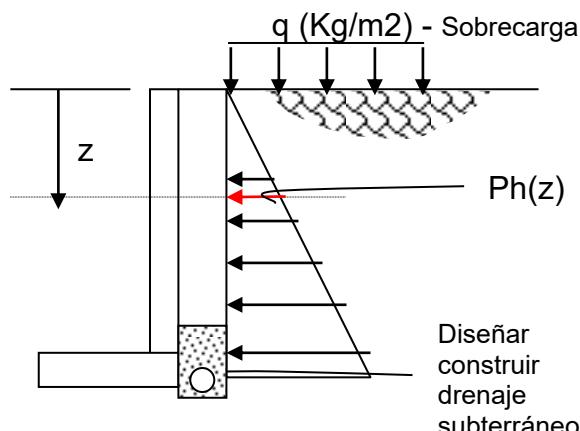

$$Ph(z) = \gamma k_a z + k_a q$$

$$k_a = 0.39$$

$$\gamma = 2100 \text{ kg/m}^3$$

$$Ph(z) = 819 z + 0.39 q$$

Ph [kg/m²] Empuje horizontal

z [m] Distancia vertical hasta el punto de análisis.

Figura No. 1. Esquema de empujes activos para diseño de muro



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:
TORRE ZIMA

CLIENTE:
SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El propósito de esta investigación fue determinar las características de los materiales geológicos en el sitio, de manera que se pueda diseñar la estructura de modo confiable. La estructura propuesta consiste en un edificio para uso de apartamentos en un área cerrada de aproximadamente 1,776 m², esta estructura contará con: sótano, planta baja + 13 niveles. El proyecto se encuentra ubicado en La Cresta, Provincia de Panamá.



Figura 2-1. Ubicación del Proyecto en el Mapa Satelital de Google Earth



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:
TORRE ZIMA

CLIENTE:
SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

2.1 GEOLOGIA DEL SITIO

A continuación, se presenta una descripción de la formación encontrada en sitio.

Basalto (Tb)

Basalto, intrusivo y extrusivo, Mioceno medio y superior. Estos materiales se encuentran en diversos grados de meteorización. El sitio presenta un perfil de meteorización gradual, típica en áreas de clima tropical: las rocas sanas a cierta profundidad se van convirtiendo en rocas cada vez más meteorizadas hacia la superficie, donde usualmente se presentan como suelos residuales completamente meteorizados.

En la Figura 2-2, se muestra la ubicación del proyecto en el mapa geológico con referencia señalada.



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:
TORRE ZIMA


CLIENTE:
SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

Referencia

“GEOLOGIC MAP OF THE PANAMA CANAL AND VICINITY, REPUBLIC OF PANAMA” compiled by R. H. Stewart and J. L. Stewart with the collaboration of W. P. Woodring (1980).

Department of the Interior, United States Geological Survey

Miscellaneous Investigation Series, MAP I - 1232, Scale 1:100,000

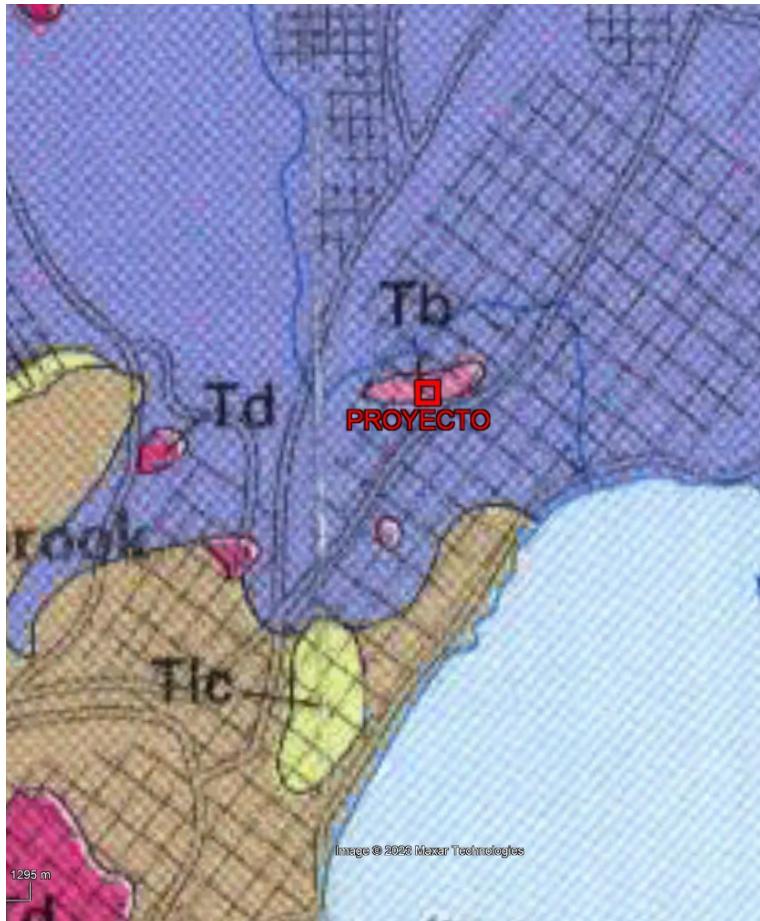

Simbología	Descripción
Tb	Formación Basalto


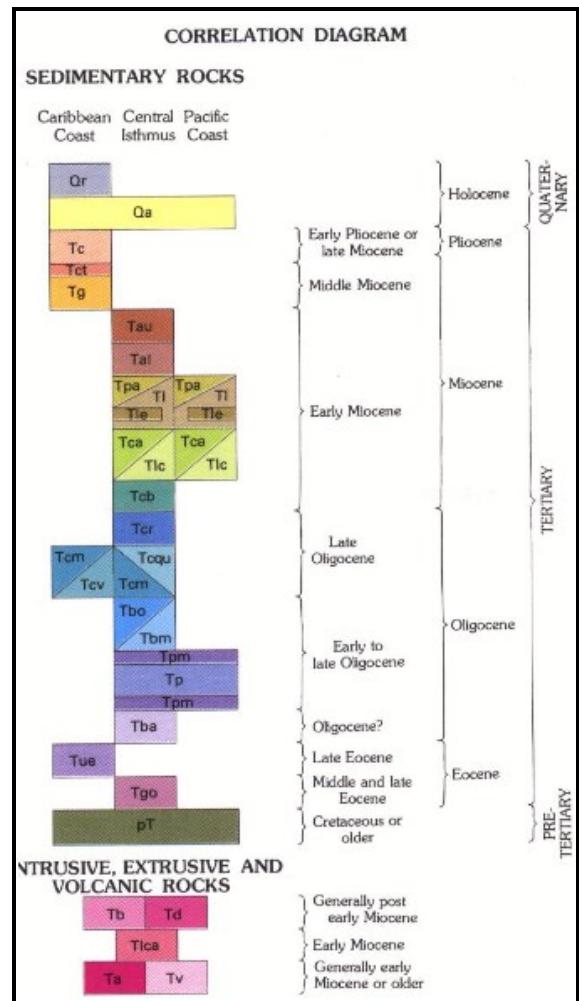


Figura 2-2. Ubicación del Proyecto en el Mapa Geológico

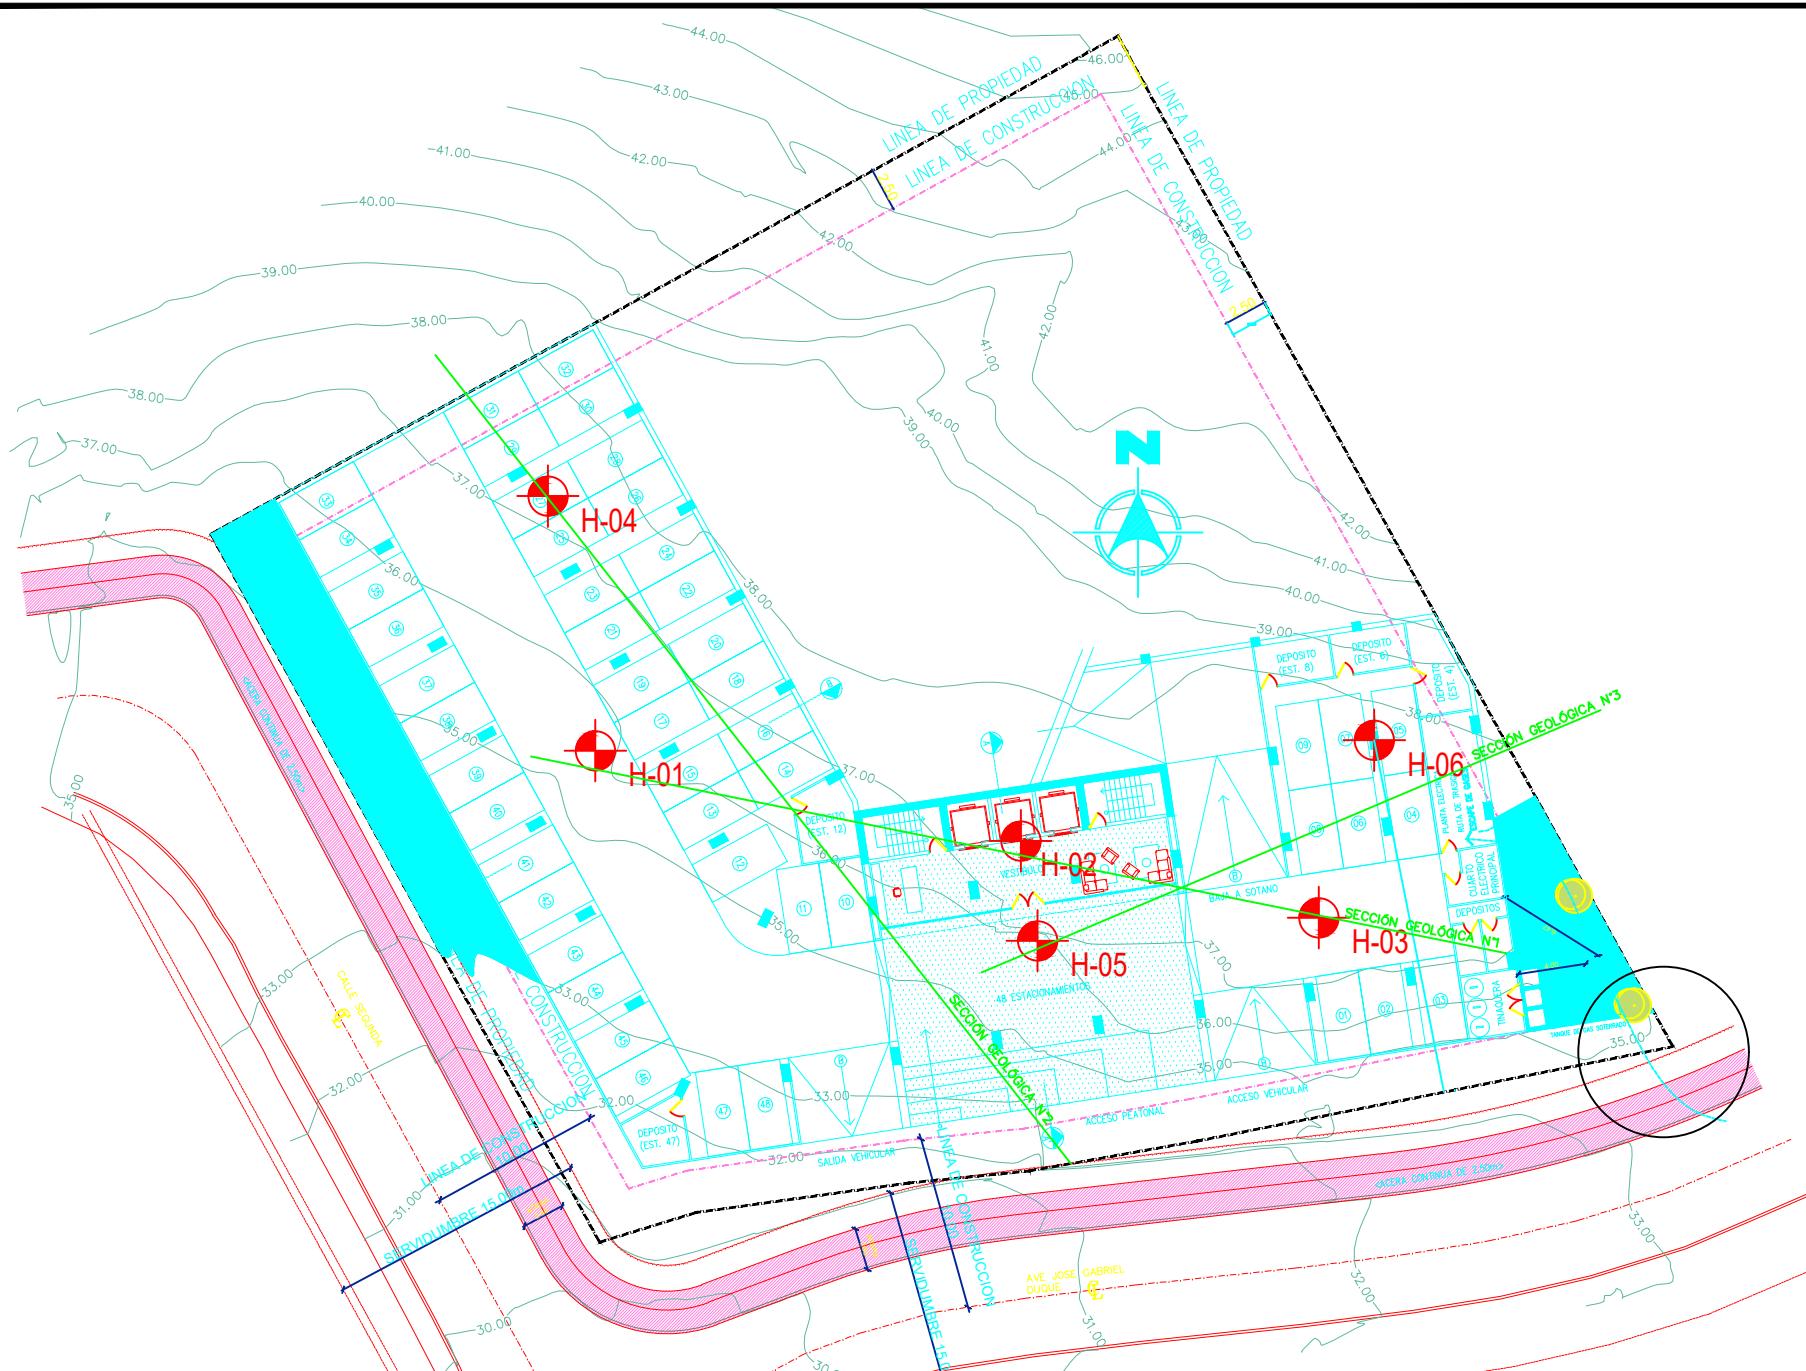

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:

TORRE ZIMA

CLIENTE:

SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

TÍTULO:

3. PLANTA Y UBICACIÓN DE SONDEOS

ESCALA:
S/E

HOJA:
1_1

4. Registros de Perforación



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-01

PAGINA 1 DE 2

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 7/24/23

NORTE 992872

TERMINADA 8/2/23

ESTE 661268

ESTACION

ELEVACION 35.6 m

PROYECTO TORRE ZIMA

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

REGISTRADO POR E SOI IS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-01

PAGINA 2 DE 2

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 7/24/23

NORTE 992872

TERMINADA 8/2/23

ESTE 661268

ESTACION

ELEVACION 35.6 m

PROYECTO TORRE ZIMA

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

REGISTRADO POR E SOI IS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	▲ NUMERO SPT (N) ▲		
				RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)
□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □						
10		7.50 m. BASALTO. ROCA MODERADAMENTE DURA, RH: 3. ROCA LIGERAMENTE METEORIZADA (II). MASA ROCOSA FRACTURADA, PRESENCIA DE JUNTAS ONDULADAS LIGERAMENTE RUGOSAS, JUNTAS CERCANAMENTE ESPACIADAS (2 - 7 CM), JUNTAS MODERADAMENTE ABIERTAS (2 - 4 MM) CON PRESENCIA DE PELICULAS DE OXIDACION - CALCITA, BUZAN EN DIVERSOS ANGULOS. PRESENCIA DE JUNTAS SELLADAS POR OXIDACION (HEMATITA - LIMONITA). TEXTURA AFANITICA. FORMACION BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR GRIS. (continued)	RC 7	27	0	
11			RC 8	100	0	
12		11.50 m. BASALTO. ROCA MODERADAMENTE DURA, RH: 3. ROCA SANA (I). MASA ROCOSA EN BLOQUES, PRESENCIA DE JUNTAS ONDULADAS LIGERAMENTE RUGOSAS, JUNTAS MODERADAMENTE ESPACIADAS (3 - 15 CM), JUNTAS CERRADAS (1 -3 MM) CON PRESENCIA DE PELICULAS DE CALCITA - LIGERA OXIDACION EN OCASIONES, BUZAN EN ANGULOS DE (30-55-65). TEXTURA AFANITICA. FORMACION BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR GRIS.	RC 9	69	38	
13		Fin del sondeo a 13.5 m.				



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-02

PAGINA 1 DE 2

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 8/2/23

NORTE 992867

PROYECTO TORRE ZIMA

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

TERMINADA 8/5/23

ESTE 661292


REGISTRADO POR E. SOLIS

ESTACION

ELEVACION 37.4 m

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

▼ 24hrs NIVEL FREATICO 3.00 m / Elev 34.40 m

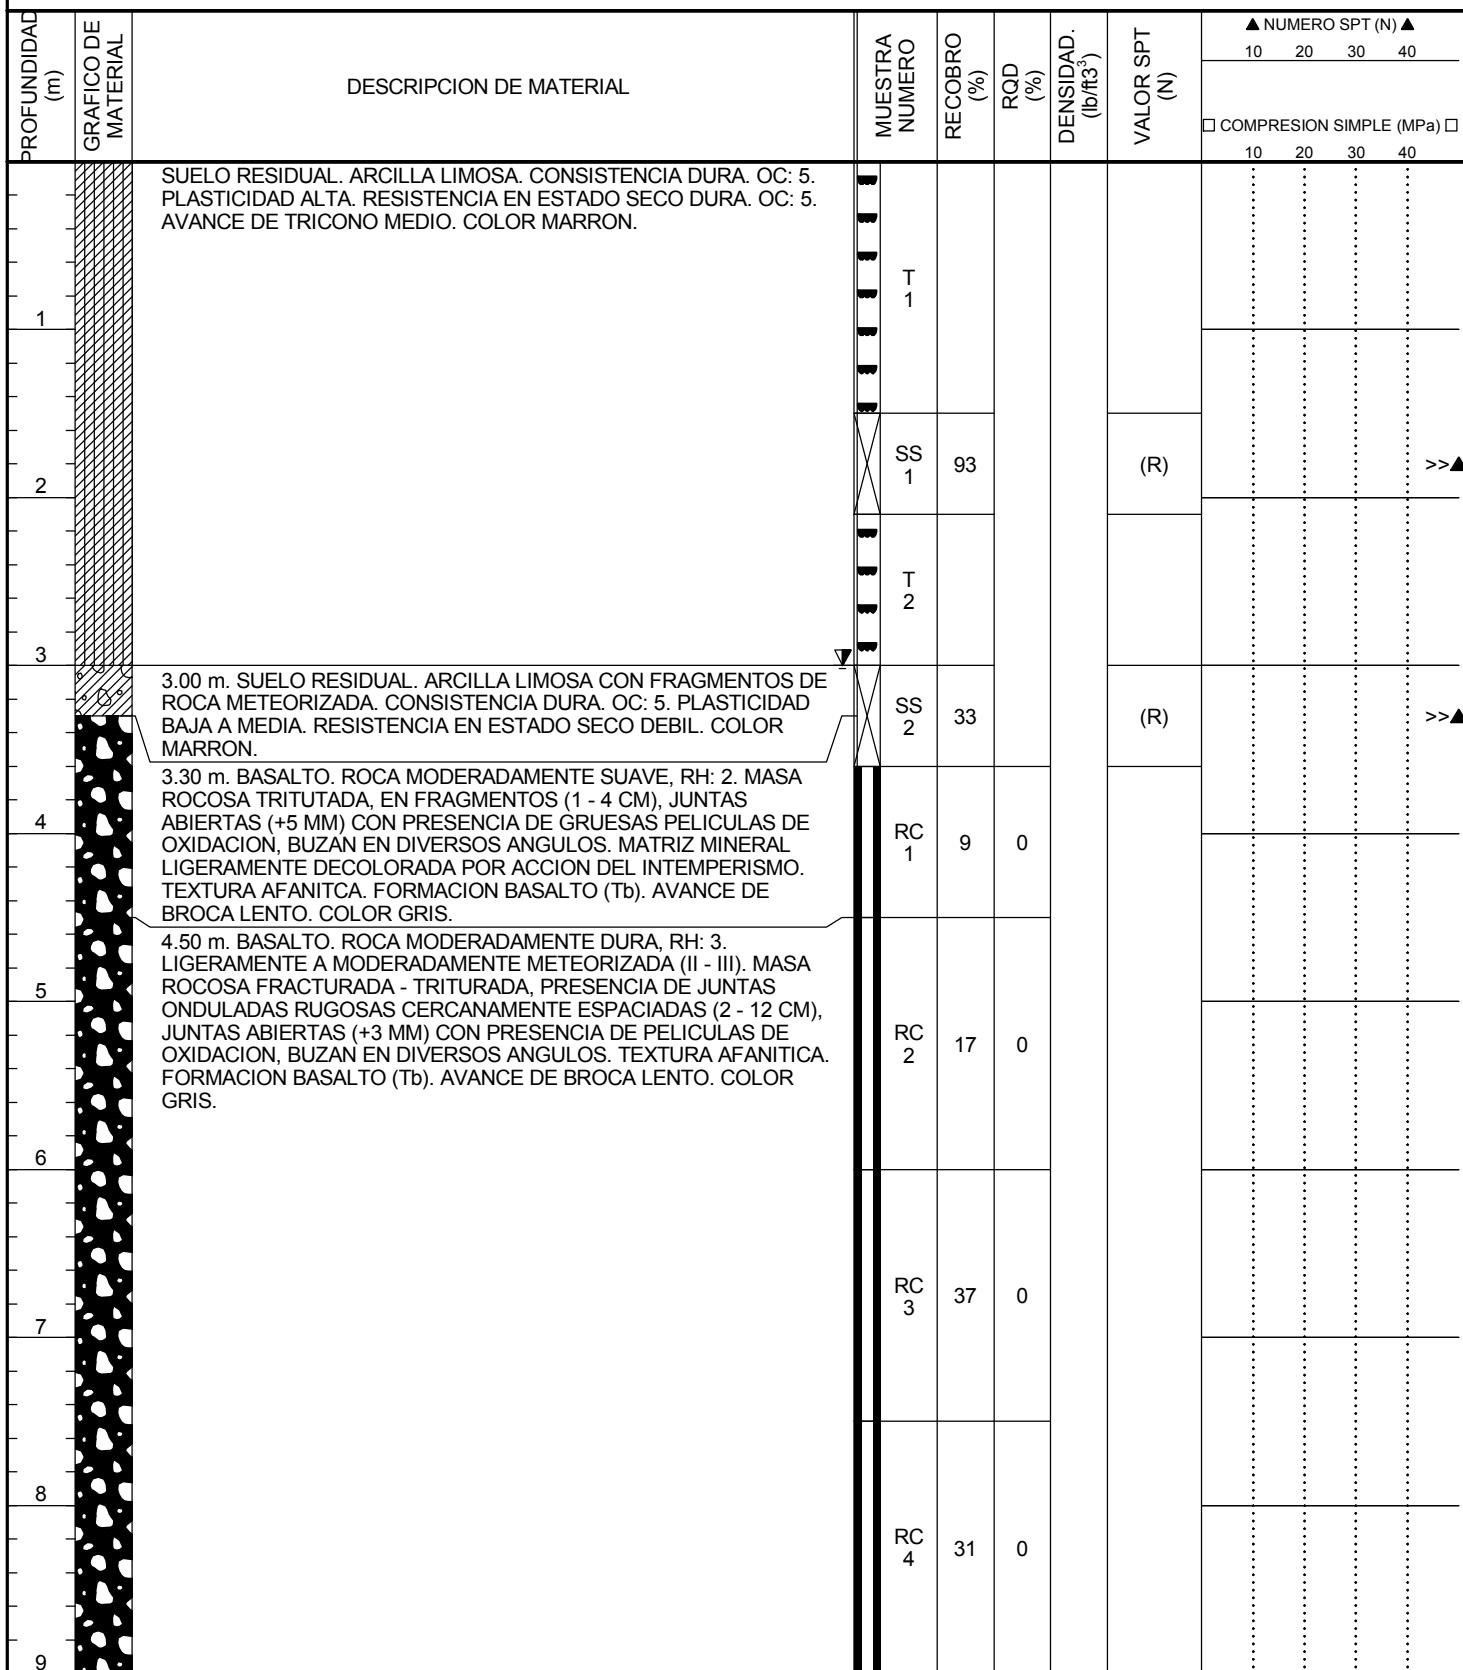



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-02

PAGINA 2 DE 2

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 8/2/23

NORTE 992867

TERMINADA 8/5/23

ESTE 661292

ESTACION

ELEVACION 37.4 m

PROYECTO TORRE ZIMA

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

REGISTRADO POR E SOI IS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	▲ NUMERO SPT (N) ▲		
				RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)
□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □						
10		4.50 m. BASALTO. ROCA MODERADAMENTE DURA, RH: 3. LIGERAMENTE A MODERADAMENTE METEORIZADA (II - III). MASA ROCOSA FRACTURADA - TRITURADA, PRESENCIA DE JUNTAS ONDULADAS RUGOSAS CERCANAMENTE ESPACIADAS (2 - 12 CM), JUNTAS ABIERTAS (+3 MM) CON PRESENCIA DE PELICULAS DE OXIDACION, BUZAN EN DIVERSOS ANGULOS. TEXTURA AFANITICA. FORMACION BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR GRIS. (continued)	RC 5	90	35	
11			RC 6	28	8	
12			RC 7	19	0	
13		Fin del sondeo a 13.5 m.				



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-03

PAGINA 1 DE 2

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 7/31/23

NORTE 992863

TERMINADA 8/3/23

ESTE 661310

ESTACION

ELEVACION 37.2 m

PROYECTO TORRE ZIMA

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

REGISTRADO POR E SOI IS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	▲ NUMERO SPT (N) ▲		
				RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)
□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □			10	20	30	40
1		BASALTO. ROCA MODERADAMENTE SUAVE, RH: 2. ROCA ALATAMENTE METEORIZADA (IV). MASA ROCOSA TRITURADA, EN FRAGMENTOS (1 - 5 CM). MATRIZ MINERAL INTEPERIZADA EN TRANSICION A MINERALES ARCILLOSOS. FORMACION BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR MARRON.	RC 1	13	0	
2		0.50 m. BASALTO. ROCA MODERADAMENTE DURA, RH: 3. ROCA MODERADAMENTE METEORIZADA (III). MASA ROCOSA TRITURADA, EN FRAGMENTOS DE (2 - 5 CM), FRACTURAS ABIERTAS (+5 MM) CON PRESENCIA DE FUERTE OXIDACION, BUZAN EN DIFERENTES ANGULOS. TEXURA AFANITICA. SE OBSERVA DECOLORACION EN LA MTRIZ MINERAL EN LAS JUNTAS, Y PARCIALMENTE EN EL NUCLEO. LA MUESTRA PARCIALMENTE SE LAVO DURANTE LA PERFORACION. FORMACION BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR GRIS.	RC 2	17	0	
3			RC 3	13	0	
4			RC 4	20	0	
5			RC 5	17	0	
6			RC 6	27	0	
7						
8						
9						



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-03

PAGINA 2 DE 2

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 7/31/23

NORTE 992863

TERMINADA 8/3/23

ESTE 661310

ESTACION

ELEVACION 37.2 m

PROYECTO TORRE ZIMA

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

REGISTRADO POR E. SOLIS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

▼ 24hrs NIVEL FREATICO 5.00 m / Eley 32.20 m

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	▲ NUMERO SPT (N) ▲		
				RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)
□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □						
10		0.50 m. BASALTO. ROCA MODERADAMENTE DURA, RH: 3. ROCA MODERADAMENTE METEORIZADA (III). MASA ROCOSA TRITURADA, EN FRAGMENTOS DE (2 - 5 CM), FRACTURAS ABIERTAS (+5 MM) CON PRESENCIA DE FUERTE OXIDACION, BUZAN EN DIFERENTES ANGULOS. TEXURA AFANITICA. SE OBSERVA DECOLORACION EN LA MTRIZ MINERAL EN LAS JUNTAS, Y PARCIALMENTE EN EL NUCLEO. LA MUESTRA PARCIALMENTE SE LAVO DURANTE LA PERFORACION. FORMACION BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR GRIS. (continued)	RC 7	20	0	
11			RC 8	20	0	
12			RC 9	33	0	
13			RC 10	33	0	
14			RC 11	40	20	
15		14.50 m. BASALTO. ROCA MODERADAMENTE DURA, RH: 3. ROCA LIGERAMENTE METEORIZADA (II) A ROCA SANA. MASA ROCOSA FRACTURADA, PRESENCIA DE JUNTAS ONDULADAS RUGOSAS, JUNTAS CERCANAMENTE ESPACIADAS (2 - 13 CM), JUNTAS MODERADAMENTE ABIERTAS (2 - 4 MM) CON PRESENCIA DE PELICULAS DE OXIDACION CALCITA, BUZAN EN ANGULOS DE (20-30-40). TEXTURA AFANITICA. FORMACION BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR GRIS.				
16		Fin del sondeo a 16.5 m.				



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-04

PAGINA 1 DE 3

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 9/24/24

NORTE 992887

TERMINADA 9/27/24

ESTE 661265

ESTACION

ELEVACION 37.2 m

PROYECTO TORRE ZIMA

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

REGISTRADO POR E SOLIS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

NIVEL FREATICO ---



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-04

PAGINA 2 DE 3

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 9/24/24

NORTE 992887

TERMINADA 9/27/24

ESTE 661265

ESTACION

ELEVACION 37.2 m

PROYECTO TORRE ZIMA

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

REGISTRADO POR E SOI IS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

NIVEL FREATICO ---

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	▲ NUMERO SPT (N) ▲		
				RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)
□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □						
10		3.45 m. BASALTO. ROCA MODERADAMENTE DURA, RH: 2 - 3. ROCA MODERAMENTE METEORIZADA (III). MASA ROCOSA FRACTURADA, PRESENCIA DE JUNTAS ONDULADAS RUGOSAS CERCANAMENTE ESPACIADAS (1 - 8 CM), JUNTAS ABIERTAS (+2 MM) CON PRESENCIA DE GRUESAS PELÍCULAS DE OXIDACIÓN, BUZAN EN DIVERSOS ÁNGULOS. TEXTURA AFANÍTICA. MATRIZ MINERAL CON ZONAS ALTAMENTE INTEMPERIZADAS EN TRANSICIÓN A ARCILLAS, CON ZONAS MENOS INTEMPERIZADAS (LIGERAMENTE METEORIZADA). FORMACIÓN BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR GRIS. (continued)	RC 5	59	0	
11			RC 6	40	0	
12			RC 7	41	0	
13			RC 8	40	0	
14			RC 9	41	0	
15		15.00 m. BASALTO. ROCA MODERADAMENTE DURA, RH: 3. ROCA SANA (I), LIGERAMENTE METEORIZADA (22.5 - 25.5). MASA ROCOSA FRACTURADA, PRESENCIA DE JUNTAS ONDULADAS RUGOSAS CERCANAMENTE ESPACIADAS (1 - 35 CM), JUNTAS MODERADAMENTE ABIERTAS (1 - 2 MM) CON PRESENCIA DE PELÍCULAS DE CALCITA, OXIDACIÓN EN OCASIONES, BUZAN EN DIVERSOS ÁNGULOS. TEXTURA AFANÍTICA. BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR GRIS.	RC 10	40	0	
16						
17						
18						



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-04

PAGINA 3 DE 3

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 9/24/24

NORTE 992887

TERMINADA 9/27/24

ESTE 661265

ESTACION

ELEVACION 37.2 m

PROYECTO TORRE ZIMA

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

REGISTRADO POR E SOI IS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

NIVEL FREATICO ---



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-05

PAGINA 1 DE 2

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 9/20/24

NORTE 992861

TERMINADA 9/23/24

ESTE 661294

ESTACION

ELEVACION 36 m

PROYECTO TORRE ZIMA

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

REGISTRADO POR E SOI IS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

NIVEL FREATICO ---



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-05

PAGINA 2 DE 2

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 9/20/24

NORTE 992861

PROYECTO TORRE ZIMA

TERMINADA 9/23/24

ESTE 661294

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

ESTACION

ELEVACION 36 m

REGISTRADO POR E. SOLIS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

NIVEL FREATICO ---

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲				
								10	20	30	40	
□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □								10	20	30	40	
10		1.00 m. BASALTO. ROCA MODERADAMENTE DURA, RH: 2 - 3. ROCA MODERAMENTE METEORIZADA (III). MASA ROCOSA FRACTURADA, PRESENCIA DE JUNTAS ONDULADAS RUGOSAS CERCANAMENTE ESPACIADAS (1 - 8 CM), JUNTAS ABIERTAS (+2 MM) CON PRESENCIA DE GRUESAS PELÍCULAS DE OXIDACIÓN, BUZAN EN DIVERSOS ÁNGULOS. TEXTURA AFANITICA. MATRIZ MINERAL CON ZONAS ALTAMENTE INTEMPEORIZADAS EN TRANSICIÓN A ARCILLAS, CON ZONAS MENOS INTEMPEORIZADAS (LIGERAMENTE METEORIZADA). FORMACIÓN BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR GRIS. (continued)	RC 8	33	0							
11			RC 9	33	0							
12			RC 10	40	0							
13			RC 11	40	0							
14			RC 12	40	0							
15			RC 13	40	0							
16												
17												
18												

Fin del sondeo a 18.0 m.



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-06

PAGINA 1 DE 3

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 9/17/24

NORTE 992873

PROYECTO TORRE ZIMA

TERMINADA 9/19/24

ESTE 661313

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ


ESTACION

ELEVACION 37.8 m

REGISTRADO POR E. SOLIS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

NIVEL FREATICO ---

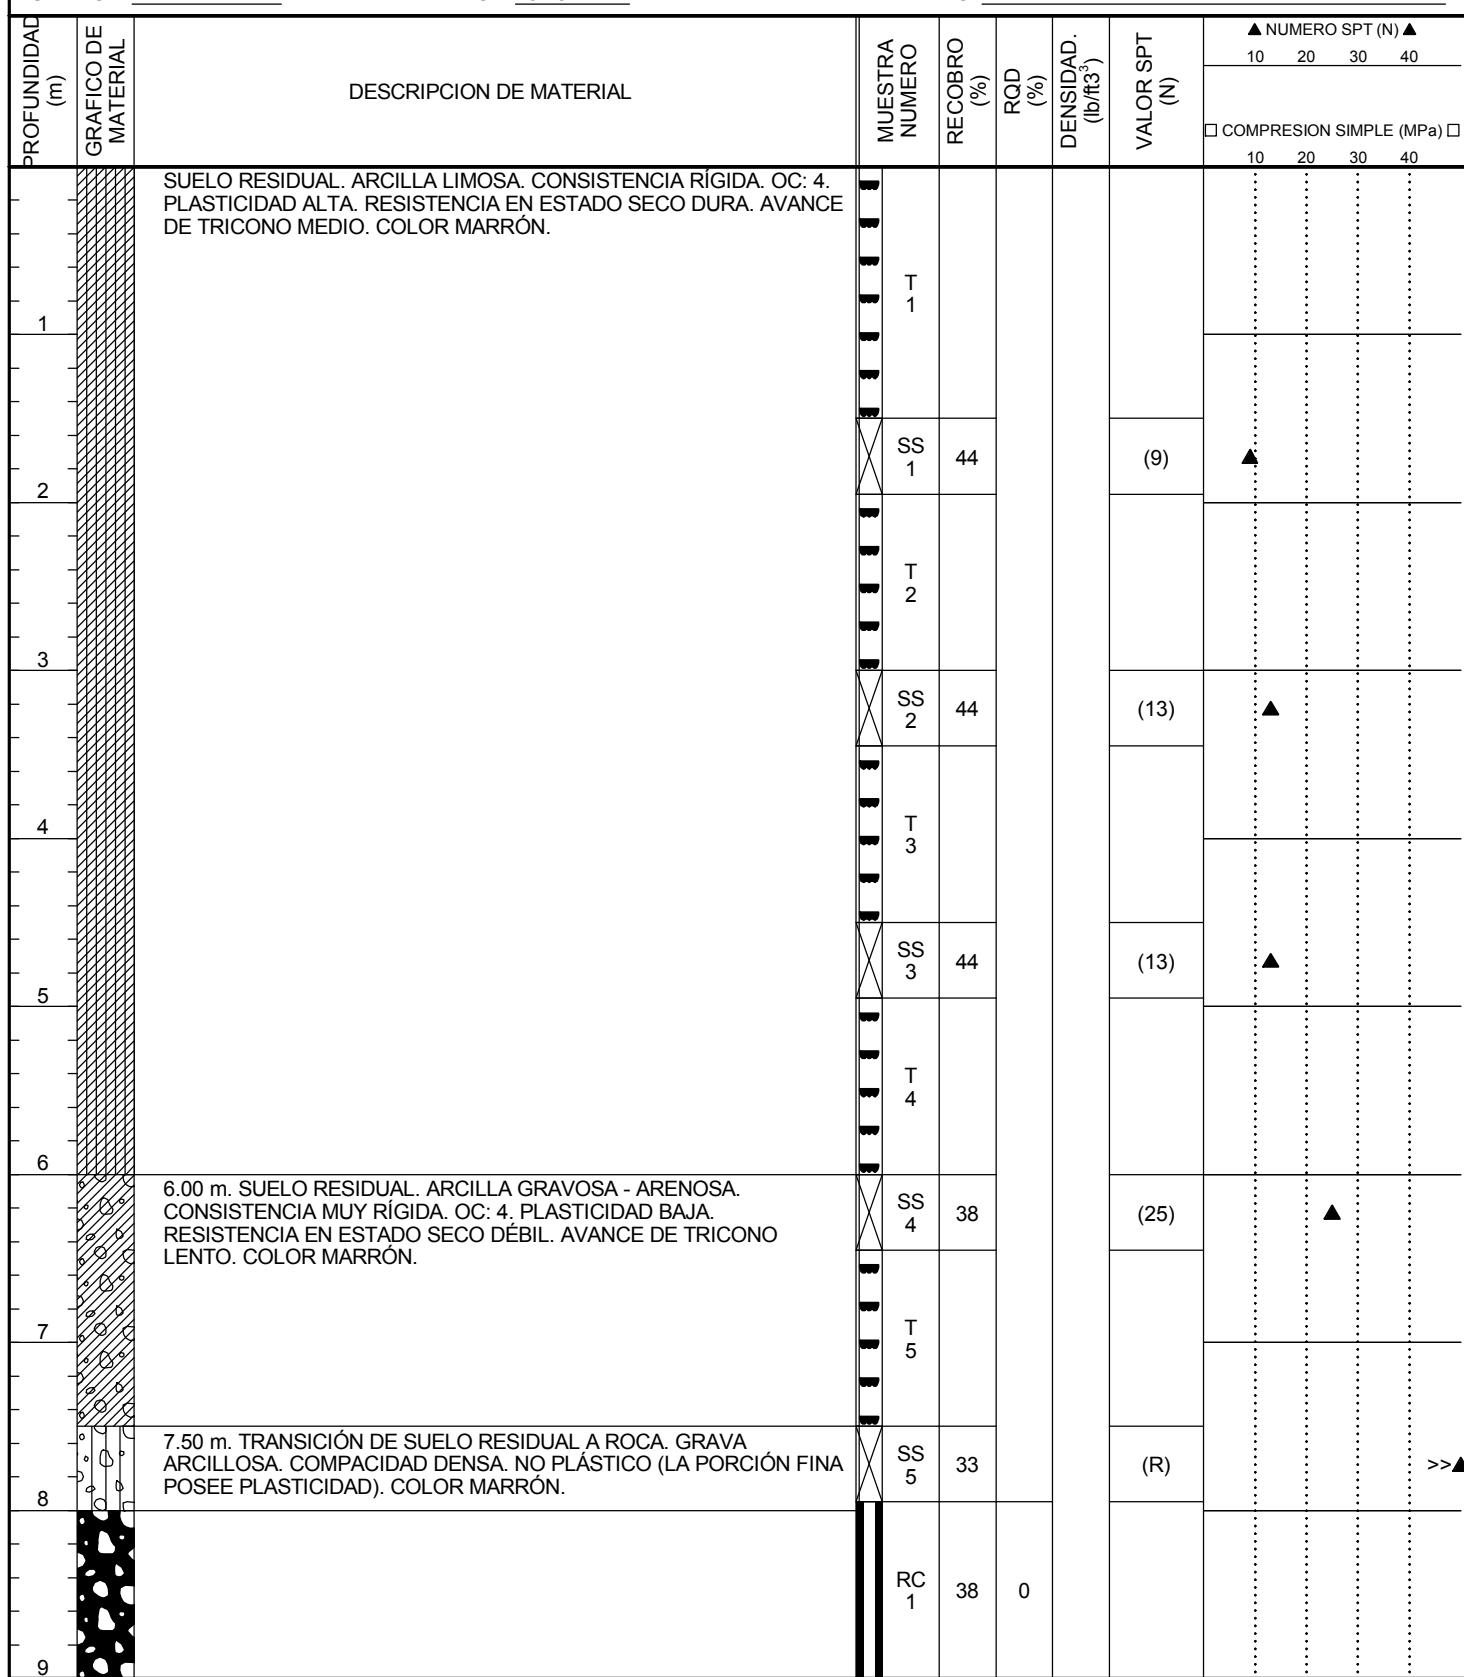



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-06

PAGINA 2 DE 3

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 9/17/24

NORTE 992873

PROYECTO TORRE ZIMA

TERMINADA 9/19/24

ESTE 661313

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

ESTACION

ELEVACION 37.8 m

REGISTRADO POR E. SOLIS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

NIVEL FREATICO ---

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBRO (%)		RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲			
				10	20				10	20	30	40
10		8.00 m. BASALTO. ROCA MODERADAMENTE DURA, RH: 2 - 3. ROCA MODERAMENTE METEORIZADA (III). MASA ROCOSA FRACTURADA, PRESENCIA DE JUNTAS ONDULADAS RUGOSAS CERCANAMENTE ESPACIADAS (1 - 8 CM), JUNTAS ABIERTAS (+2 MM) CON PRESENCIA DE GRUESAS PELÍCULAS DE OXIDACIÓN, BUZAN EN DIVERSOS ÁNGULOS. TEXTURA AFANITICA. MATRIZ MINERAL CON ZONAS ALTAMENTE INTEMPERIZADAS EN TRANSICIÓN A ARCILLAS (NO RECUPERADA PARCIALMENTE DURANTE LA PERFORACIÓN), CON ZONAS MENOS INTEMPERIZADAS (LIGERAMENTE METEORIZADA). FORMACIÓN BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR GRIS. (continued)	RC 2	53	0				10	20	30	40
11			RC 3	15	0				10	20	30	40
12			RC 4	20	0				10	20	30	40
13			RC 5	53	0				10	20	30	40
14			RC 6	67	0				10	20	30	40
15			RC 7	43	0				10	20	30	40
16									10	20	30	40
17									10	20	30	40
18									10	20	30	40



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-06

PAGINA 3 DE 3

CLIENTE ZIMA LA CRESTA,S.A.

CODIGO DE PROYECTO 2215-ES-LACRESTA

INICIADA 9/17/24

NORTE 992873

PROYECTO TORRE ZIMA

TERMINADA 9/19/24

ESTE 661313

LOCALIZACION PROV. DE PANAMÁ

ESTACION

ELEVACION 37.8 m

REGISTRADO POR E. SOLIS

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

NIVEL FREATICO ---

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲			
								10	20	30	40
								□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □			
								10	20	30	40
19		8.00 m. BASALTO. ROCA MODERADAMENTE DURA, RH: 2 - 3. ROCA MODERAMENTE METEORIZADA (III). MASA ROCOSA FRACTURADA, PRESENCIA DE JUNTAS ONDULADAS RUGOSAS CERCANAMENTE ESPACIADAS (1 - 8 CM), JUNTAS ABIERTAS (+2 MM) CON PRESENCIA DE GRUESAS PELÍCULAS DE OXIDACIÓN, BUZAN EN DIVERSOS ÁNGULOS. TEXTURA AFANITICA. MATRIZ MINERAL CON ZONAS ALTAMENTE INTEMPEORIZADAS EN TRANSICIÓN A ARCILLAS (NO RECUPERADA PARCIALMENTE DURANTE LA PERFORACIÓN), CON ZONAS MENOS INTEMPEORIZADAS (LIGERAMENTE METEORIZADA). FORMACIÓN BASALTO (Tb). AVANCE DE BROCA LENTO. COLOR GRIS. (continued)	RC 8	80	0		
		Fin del sondeo a 19.5 m.					

5. Resultados de Ensayos de Laboratorio

Relación Humedad (Density - Moisture Relation) (STD ASTM D2216)

Torre Zima

Proyecto (Project)

Vía La Cresta, Panamá

Ubicación (Location)

José Pérez

Técnico (Technician)

5-ago-23

Fecha de Prueba (Test Date)



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

DETERMINACION DE HUMEDAD (MOISTURE DETERMINATION)

No. de Tara (Tare No.)		H-01			
Peso del Suelo Húmedo + Tara (Weight Wet Soil + Tare)	g	SS-1			
Peso del Suelo Seco + Tara (Weight Dry Soil + Tare)	g	Depth: 1.50 to 2.10 m			
Peso del Agua (Weight of Water)	g	O			
Peso de la Tara (Weight of Tare)	g				
Peso del Suelo Seco (Weight of Dry Soil)	g				
% de Humedad (Moisture percentage)		36.0%			

Relación Humedad (Density - Moisture Relation) (STD ASTM D2216)

Torre Zima

Proyecto (Project)

Vía La Cresta, Panamá

Ubicación (Location)

José Pérez

Técnico (Technician)

7-ago-23

Fecha de Prueba (Test Date)



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

DETERMINACION DE HUMEDAD (MOISTURE DETERMINATION)

No. de Tara (Tare No.)		H-02			
Peso del Suelo Húmedo + Tara (Weight Wet Soil + Tare)	g	SS-1			
Peso del Suelo Seco + Tara (Weight Dry Soil + Tare)	g	Depth: 1.50 to 2.10 m			
Peso del Agua (Weight of Water)	g	C-1			
Peso de la Tara (Weight of Tare)	g				
Peso del Suelo Seco (Weight of Dry Soil)	g				
% de Humedad (Moisture percentage)		43.1%			

Relación Humedad (Density - Moisture Relation) (STD ASTM D2216)

Torre Zima	Proyecto (Project)
La Cresta, Panamá	
	Ubicación (Location)
José Pérez	Técnico (Technician)
30-sep-24	Fecha de Prueba (Test Date)



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

DETERMINACION DE HUMEDAD (MOISTURE DETERMINATION)

H-04		
SS-1		
Depth: 1.50 to 2.10 m		
No. de Tara (Tare No.)		VM-13
Peso del Suelo Húmedo + Tara (Weight Wet Soil + Tare)	g	218.54
Peso del Suelo Seco + Tara (Weight Dry Soil + Tare)	g	171.52
Peso del Agua (Weight of Water)	g	47.02
Peso de la Tara (Weight of Tare)	g	76.08
Peso del Suelo Seco (Weight of Dry Soil)	g	95.44
% de Humedad (Moisture percentage)		49.3%

Relación Humedad (Density - Moisture Relation) (STD ASTM D2216)

Torre Zima

Proyecto (Project)

La Cresta, Panamá

Ubicación (Location)

José Pérez

Técnico (Technician)

20-sep-24

Fecha de Prueba (Test Date)



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

DETERMINACION DE HUMEDAD (MOISTURE DETERMINATION)

H-06		
SS-3		
Depth: 4.50 to 4.95 m		
No. de Tara (Tare No.)		AB1
Peso del Suelo Húmedo + Tara (Weight Wet Soil + Tare)	g	199.91
Peso del Suelo Seco + Tara (Weight Dry Soil + Tare)	g	161.42
Peso del Agua (Weight of Water)	g	38.49
Peso de la Tara (Weight of Tare)	g	65.60
Peso del Suelo Seco (Weight of Dry Soil)	g	95.82
% de Humedad (Moisture percentage)		40.2%



Ingenieros Geotécnicos, S.A.



Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils (STD ASTM D-4318)

Método estándar para determinar Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de Plasticidad de los Suelos (ASTM D-4318)

Torre Zima	
Proyecto (Project)	Vía La Cresta, Panamá
Ubicación (Location)	José Pérez
Técnico (Technician)	08-agosto-23
Fecha de Prueba (Test Date)	

Datos de la Muestra (Sample Data)	
Perforación (Boring):	H-01
Fecha (Sample Date) :	02-agosto-23
Muestra (Sample No.):	SS-1
Profundidad (Depth) m:	1.50-2.10 m
Elevación (Elevation) m:	
Descripción: (Description)	Arcilla de alta plasticidad.

	Límite Líquido (Liquid Limit)					Límite Plástico (Plastic Limit)		
	2	14	25			36	47	
No. de golpes (No. of blows)	35	24	18			-	-	
Peso de la tara + suelo húmedo (Weight of tare + wet soil)	37.58	39.3	34.17			20.11	20.13	
Peso de la tara + suelo seco (Weight of tare + dry soil)	28.67	28.99	25.61			18.21	18.24	
Peso húmedo (Weight of water)	8.91	10.31	8.56			1.9	1.89	
Peso de tara (Weight of tare)	11.77	11.23	12.04			11.01	10.94	
Peso de Suelo Seco (Weight of dry soil)	16.9	17.76	13.57			7.2	7.3	
% de humedad (Moisture Percentage)	52.7%	58.1%	63.1%			26.4%	25.9%	

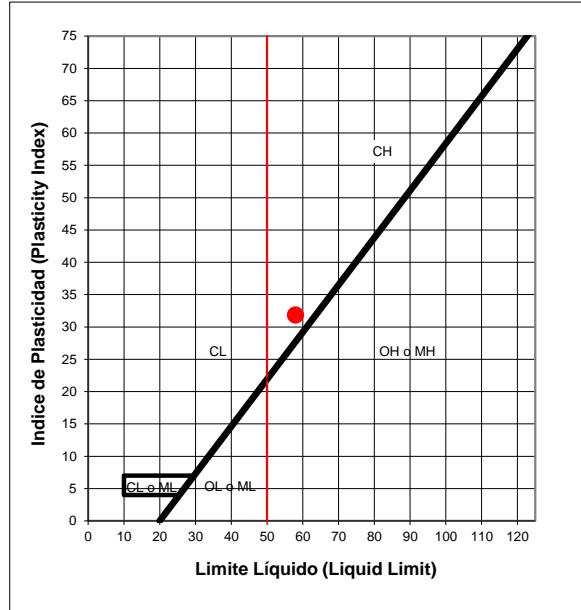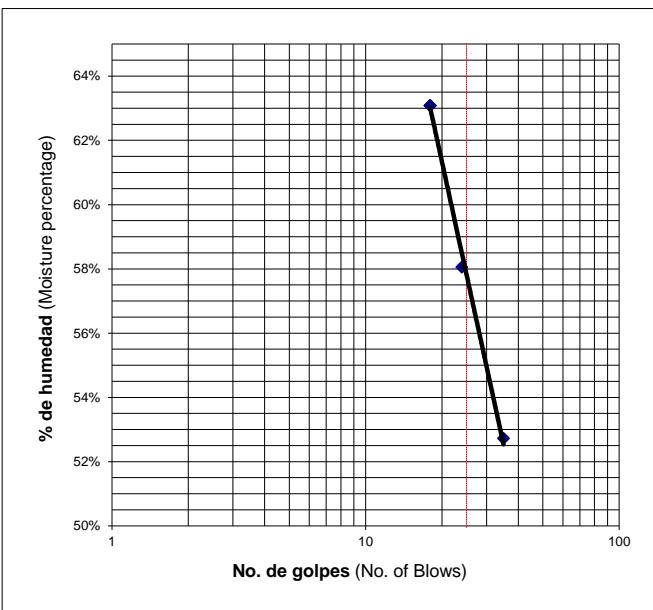

As-received water content (Oven dried) =

Límite Líquido (Liquid Limit):
Límite Plástico (Plastic Limit):
Índice de Plasticidad (Plasticity Index):
Clasificación de la tabla de plasticidad (Plasticity Chart Classification):

58	%
26	%
32	%
CH	



Ingenieros Geotécnicos, S.A.



Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils (STD ASTM D-4318)

Método estándar para determinar Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de Plasticidad de los Suelos (ASTM D-4318)

Torre Zima	
Proyecto (Project)	Vía La Cresta, Panamá
Ubicación (Location)	José Pérez
Técnico (Technician)	08-agosto-23
Fecha de Prueba (Test Date)	

Datos de la Muestra (Sample Data)	
Perforación (Boring):	H-02
Fecha (Sample Date) :	05-agosto-23
Muestra (Sample No.):	SS-1
Profundidad (Depth) m:	1.50-2.10 m
Elevación (Elevation) m:	
Descripción: (Description)	Arcilla de baja plasticidad.

	Límite Líquido (Liquid Limit)			Límite Plástico (Plastic Limit)		
	40	5	21	16	37	
No. de golpes (No. of blows)	35	24	18	-	-	
Peso de la tara + suelo húmedo (Weight of tare + wet soil)	40.93	42.65	37.52	20.01	20.02	
Peso de la tara + suelo seco (Weight of tare + dry soil)	32.02	32.34	28.96	18.27	18.32	
Peso húmedo (Weight of water)	8.91	10.31	8.56	1.74	1.7	
Peso de tara (Weight of tare)	12.33	10.66	11.49	11.38	12.02	
Peso de Suelo Seco (Weight of dry soil)	19.69	21.68	17.47	6.89	6.3	
% de humedad (Moisture Percentage)	45.3%	47.6%	49.0%	25.3%	27.0%	

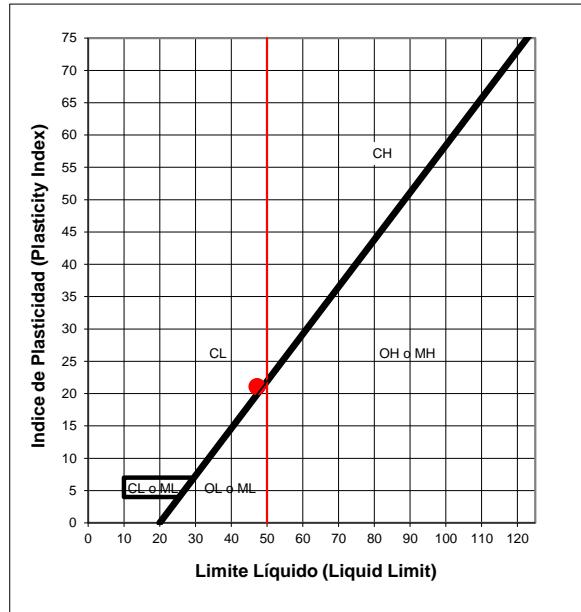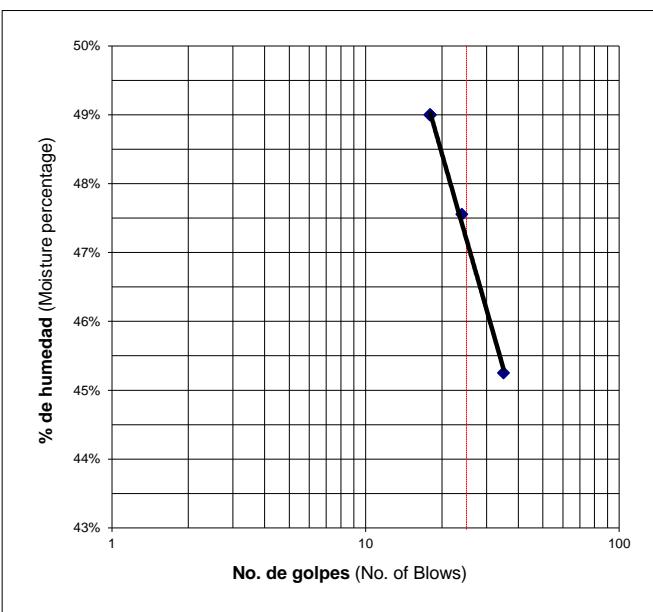

As-received water content (Oven dried) =

Límite Líquido (Liquid Limit):
Límite Plástico (Plastic Limit):
Índice de Plasticidad (Plasticity Index):
Clasificación de la tabla de plasticidad (Plasticity Chart Classification):

47.2	%
26	%
21	%
CL	



Ingenieros Geotécnicos, S.A.


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils (STD ASTM D-4318)

Método estándar para determinar Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de Plasticidad de los Suelos (ASTM D-4318)


Torre Zima	
Proyecto (Project)	
La Cresta, Panamá	
Ubicación (Location)	
José Pérez	
Técnico (Technician)	
30-sep-23	
Fecha de Prueba (Test Date)	

Datos de la Muestra (Sample Data)	
Perforación (Boring):	H-04
Fecha (Sample Date):	27-sep-23
Muestra (Sample No.):	SS-1
Profundidad (Depth) m:	1.50-2.10 m
Elevación (Elevation) m:	
Descripción: (Description)	Arcilla de alta plasticidad.

	Límite Líquido (Liquid Limit)					Límite Plástico (Plastic Limit)		
	28	29	30			32	33	
No. de golpes (No. of blows)	35	24	18			-	-	
Peso de la tara + suelo húmedo (Weight of tare + wet soil)	40.27	41.99	36.86			20.17	20.19	
Peso de la tara + suelo seco (Weight of tare + dry soil)	31	31.71	28.35			18.36	18.39	
Peso húmedo (Weight of water)	9.27	10.28	8.51			1.81	1.8	
Peso de tara (Weight of tare)	11.38	11.31	12.15			11.29	11.32	
Peso de Suelo Seco (Weight of dry soil)	19.62	20.4	16.2			7.07	7.07	
% de humedad (Moisture Percentage)	47.2%	50.4%	52.5%			25.6%	25.5%	

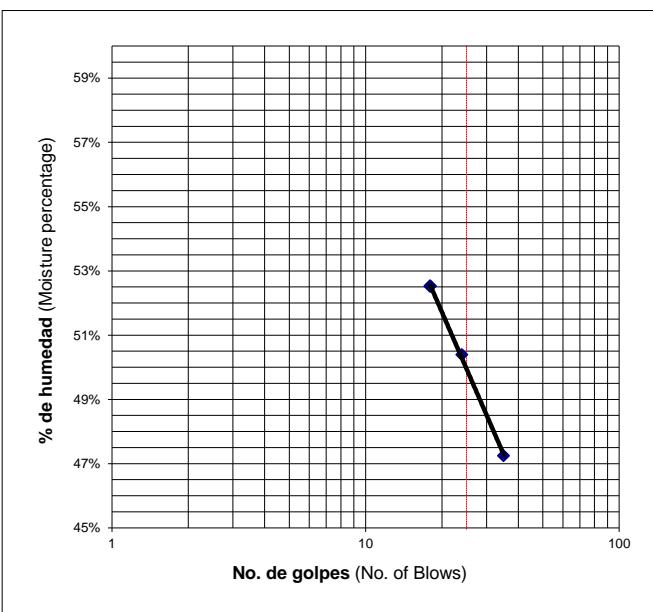

As-received water content (Oven dried) = 49%

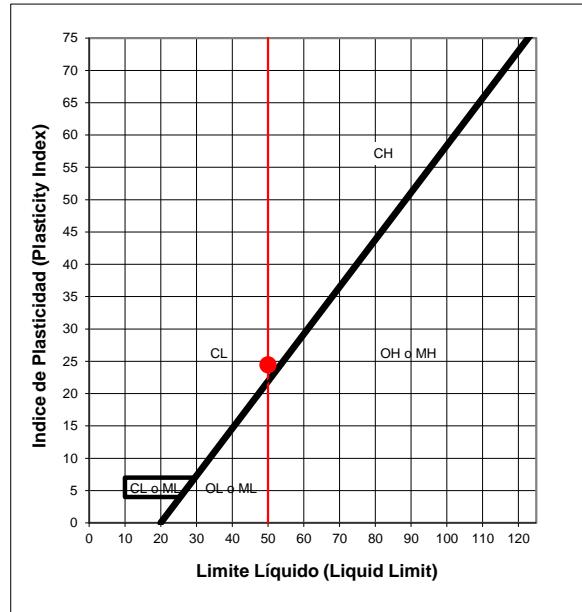

Límite Líquido (Liquid Limit):
 Límite Plástico (Plastic Limit):
 Índice de Plasticidad (Plasticity Index):
 Clasificación de la tabla de plasticidad (Plasticity Chart Classification):

50	%
26	%
24	%
CH	



Ingenieros Geotécnicos, S.A.



Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils (STD ASTM D-4318)

Método estándar para determinar Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de Plasticidad de los Suelos (ASTM D-4318)

Torre Zima	
Proyecto (Project)	
La Cresta, Panamá	
Ubicación (Location)	
José Pérez	
Técnico (Technician)	
23-sep-23	
Fecha de Prueba (Test Date)	

Datos de la Muestra (Sample Data)	
Perforación (Boring):	H-06
Fecha (Sample Date):	19-sep-23
Muestra (Sample No.):	SS-3
Profundidad (Depth) m:	4.50-4.95 m
Elevación (Elevation) m:	
Descripción: (Description)	Arcilla de alta plasticidad.

	Límite Líquido (Liquid Limit)					Límite Plástico (Plastic Limit)		
	2	14	25			36	47	
No. de golpes (No. of blows)	35	24	18			-	-	
Peso de la tara + suelo húmedo (Weight of tare + wet soil)	39.26	40.98	35.85			20.06	20.08	
Peso de la tara + suelo seco (Weight of tare + dry soil)	30.12	30.65	27.29			18.25	18.28	
Peso húmedo (Weight of water)	9.14	10.33	8.56			1.81	1.8	
Peso de tara (Weight of tare)	11.77	11.23	12.04			11.01	10.94	
Peso de Suelo Seco (Weight of dry soil)	18.35	19.42	15.25			7.24	7.34	
% de humedad (Moisture Percentage)	49.8%	53.2%	56.1%			25.0%	24.5%	

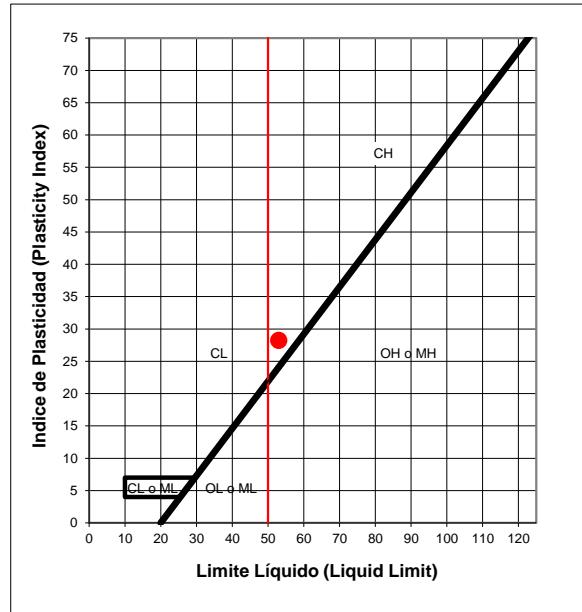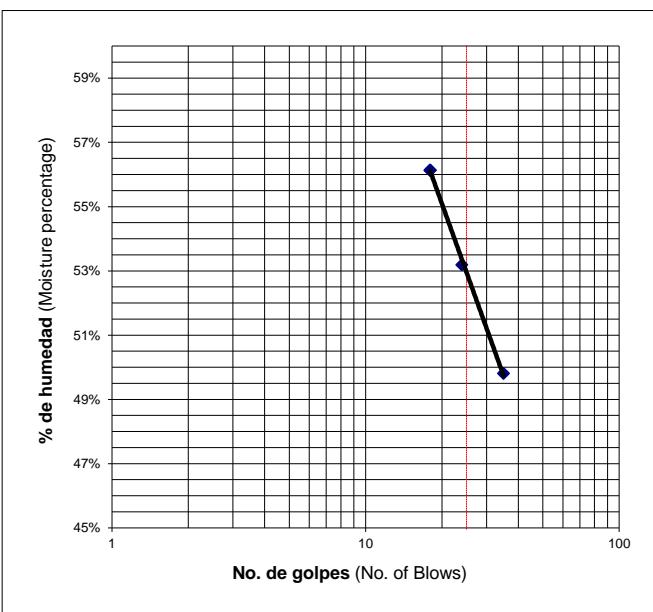

As-received water content (Oven dried) =

Límite Líquido (Liquid Limit):
Límite Plástico (Plastic Limit):
Indice de Plasticidad (Plasticity Index):
Clasificación de la tabla de plasticidad (Plasticity Chart Classification):

53	%
25	%
28	%
CH	



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Determinar la cantidad de material más fino que No. 200 ($75\mu\text{m}$). Determining the Amount of Material Finer than No 200. ($75\mu\text{m}$). ASTM D1140 / ASTM D422.

Torre Zima

Proyecto (Project)

Vía La Cresta, Panamá

Ubicación (Location)

José Pérez

Técnico (Technician)

09-agosto-23

Fecha de Prueba (Test Date)

Datos de la Muestra (Sample Data)

Perforación (Boring):	H-01
Fecha (Sample Date) :	02-agosto-23
Muestra (Sample No.):	SS-1
Profundidad (Depth) m:	1.50 m - 2.10 m
Elevación (Elevation) m:	
Descripción: (Description)	Grava con Arcilla Limosa.


Material mas fino que la malla No. 200 ($75\mu\text{m}$) = 39.1%

Material finer than No. 200 ($75\mu\text{m}$)

Peso Original de la Muestra (Original Weight of Sample) : 218.56 GR

Tamiz (Sieve) No.	Abertura (Sieve opening) mm	Peso Retenido (Soil retained) g	Peso Ret. Acumulado (Acumulative s. retained) g	% Retenido (Percent retained)	% que pasa (Percent finer)
3"	76.2				
2 1/2"	63.500				
2"	50.800				
1 1/2"	38.100	0.000	0.00	0.0%	100.0%
1"	25.400	0.000	0.00	0.0%	100.0%
3/4"	19.100	0.000	0.00	0.0%	100.0%
1/2"	12.700	0.000	0.00	0.0%	100.0%
3/8"	9.520	14.90	14.90	6.8%	93.2%
1/4"	6.350				
Nº 4	4.760	43.25	58.15	26.6%	73.4%
Nº 8	2.380				
Nº 10	2.000	22.62	80.77	37.0%	63.0%
Nº 16	1.180				
Nº 20	0.850				
Nº 30	0.590				
Nº 40	0.420	27.12	107.89	49.4%	50.6%
Nº 50	0.297				
Nº 60	0.250				
Nº 80	0.180				
Nº 100	0.149				
Nº 200	0.074	25.13	133.02	60.9%	39.1%
Nº 270	0.053				
Fondo (Bottom)					

Curva Granulométrica (Gran Size Chart)

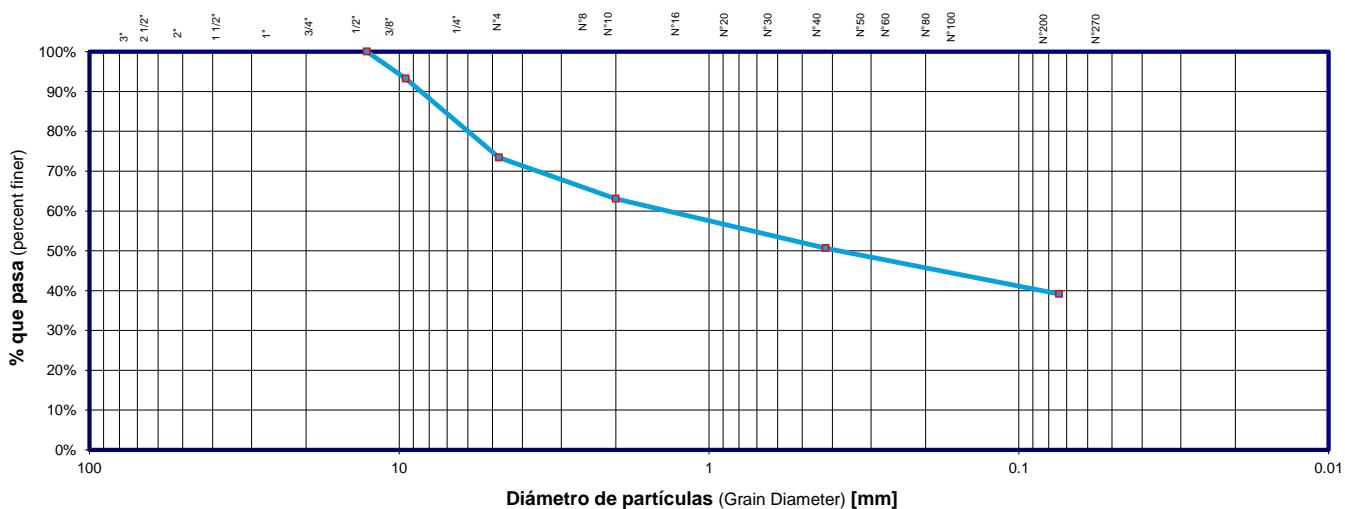



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Determinar la cantidad de material más fino que No. 200 ($75\mu\text{m}$). Determining the Amount of Material Finer than No 200. ($75\mu\text{m}$). ASTM D1140 / ASTM D422.

Torre Zima

Proyecto (Project)

Vía La Cresta, Panamá

Ubicación (Location)

José Pérez

Técnico (Technician)

09-agosto-23

Fecha de Prueba (Test Date)

Datos de la Muestra (Sample Data)

Perforación (Boring):	H-02
Fecha (Sample Date) :	05-agosto-23
Muestra (Sample No.):	SS-1
Profundidad (Depth)m:	1.50 m - 2.10 m
Elevación (Elevation) m:	
Descripción: (Description)	Arcilla Limosa


Material mas fino que la malla No. 200 ($75\mu\text{m}$) = **76.1%**

Material finer than No. 200 ($75\mu\text{m}$)

Peso Original de la Muestra (Original Weight of Sample) : 146.82 GR

Tamiz (Sieve) No.	Abertura (Sieve opening) mm	Peso Retenido (Soil retained) g	Peso Ret. Acumulado (Acumulative s. retained) g	% Retenido (Percent retained)	% que pasa (Percent finer)
3"	76.2				
2 1/2"	63.500				
2"	50.800				
1 1/2"	38.100	0.000	0.00	0.0%	100.0%
1"	25.400	0.000	0.00	0.0%	100.0%
3/4"	19.100	0.000	0.00	0.0%	100.0%
1/2"	12.700	0.000	0.00	0.0%	100.0%
3/8"	9.520	2.00	2.00	1.4%	98.6%
1/4"	6.350				
Nº 4	4.760	8.30	10.30	7.0%	93.0%
Nº 8	2.380				
Nº 10	2.000	9.18	19.48	13.3%	86.7%
Nº 16	1.180				
Nº 20	0.850				
Nº 30	0.590				
Nº 40	0.420	9.29	28.77	19.6%	80.4%
Nº 50	0.297				
Nº 60	0.250				
Nº 80	0.180				
Nº 100	0.149				
Nº 200	0.074	6.29	35.06	23.9%	76.1%
Nº 270	0.053				
Fondo (Bottom)					

Curva Granulométrica (Gran Size Chart)

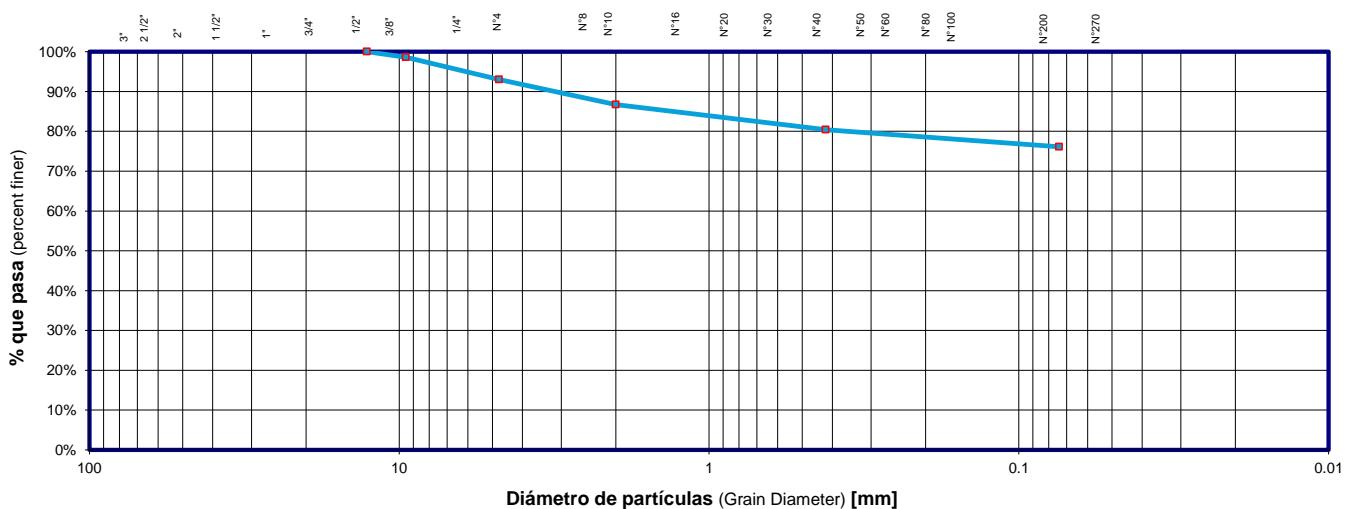



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Determinar la cantidad de material más fino que No. 200 ($75\mu\text{m}$). Determining the Amount of Material Finer than No 200. ($75\mu\text{m}$). ASTM D1140 / ASTM D422.

Torre Zima

Proyecto (Project)

La Cresta, Panamá

Ubicación (Location)

José Pérez

Técnico (Technician)

01-oct-24

Fecha de Prueba (Test Date)

Datos de la Muestra (Sample Data)

Perforación (Boring):	H-04
Fecha (Sample Date) :	27-sep-24
Muestra (Sample No.):	SS-1
Profundidad (Depth)m:	1.50 m-2.10 m
Elevación (Elevation) m:	
Descripción: (Description)	Arcilla limosa.


Material mas fino que la malla No. 200 ($75\mu\text{m}$) = 90.9%

Material finer than No. 200 ($75\mu\text{m}$)

Peso Original de la Muestra (Original Weight of Sample) : 100.44 GR

Tamiz (Sieve) No.	Abertura (Sieve opening) mm	Peso Retenido (Soil retained) g	Peso Ret. Acumulado (Acumulative s. retained) g	% Retenido (Percent retained)	% que pasa (Percent finer)
3"	76.2				
2 1/2"	63.500				
2"	50.800				
1 1/2"	38.100	0.000	0.00	0.0%	100.0%
1"	25.400	0.000	0.00	0.0%	100.0%
3/4"	19.100	0.000	0.00	0.0%	100.0%
1/2"	12.700	0.000	0.00	0.0%	100.0%
3/8"	9.520	0.00	0.00	0.0%	100.0%
1/4"	6.350				
Nº 4	4.760	0.00	0.00	0.0%	100.0%
Nº 8	2.380				
Nº 10	2.000	0.51	0.51	0.5%	99.5%
Nº 16	1.180				
Nº 20	0.850				
Nº 30	0.590				
Nº 40	0.420	1.02	1.53	1.5%	98.5%
Nº 50	0.297				
Nº 60	0.250				
Nº 80	0.180				
Nº 100	0.149				
Nº 200	0.074	7.56	9.09	9.1%	90.9%
Nº 270	0.053				
Fondo (Bottom)					

Curva Granulométrica (Gran Size Chart)

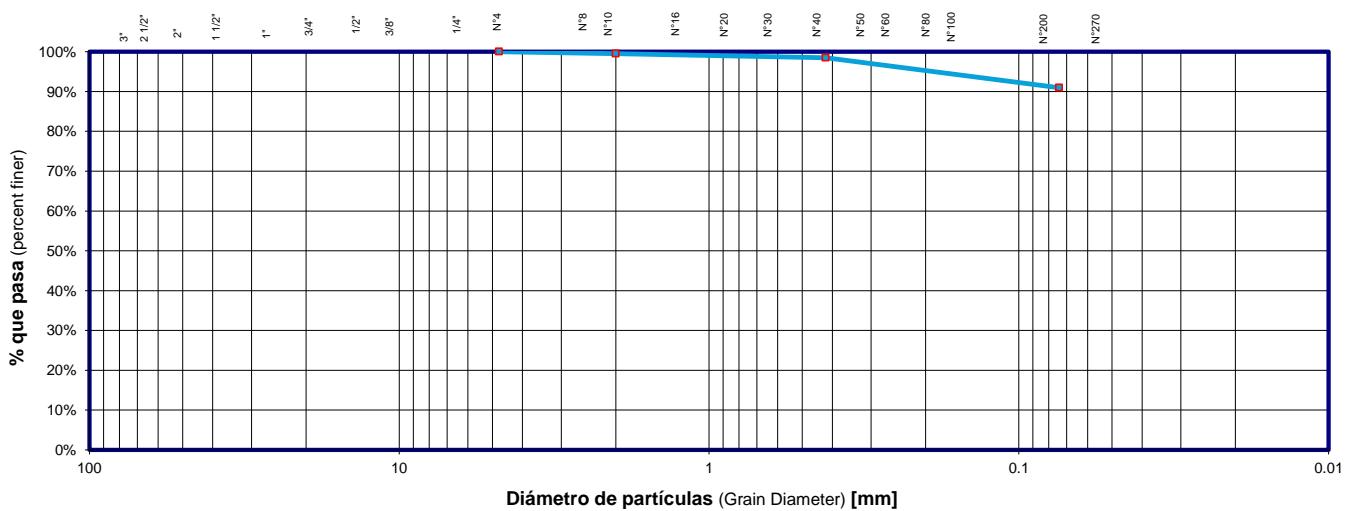



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Determinar la cantidad de material más fino que No. 200 ($75\mu\text{m}$). Determining the Amount of Material Finer than No 200. ($75\mu\text{m}$). ASTM D1140 / ASTM D422.

Torre Zima

Proyecto (Project)

La Cresta, Panamá

Ubicación (Location)

José Pérez

Técnico (Technician)

24-sep-24

Fecha de Prueba (Test Date)

Peso Original de la Muestra (Original Weight of Sample) : 105.82 GR

Datos de la Muestra (Sample Data)


Perforación (Boring):	H-06
Fecha (Sample Date) :	19-sep-24
Muestra (Sample No.):	SS-3
Profundidad (Depth)m:	4.50 m-4.95 m
Elevación (Elevation) m:	
Descripción: (Description)	Arcilla limosa.

Material mas fino que la malla No. 200 ($75\mu\text{m}$) = 88.8%

Material finer than No. 200 ($75\mu\text{m}$)

Tamiz (Sieve) No.	Abertura (Sieve opening) mm	Peso Retenido (Soil retained) g	Peso Ret. Acumulado (Acumulative s. retained) g	% Retenido (Percent retained)	% que pasa (Percent finer)
3"	76.2				
2 1/2"	63.500				
2"	50.800				
1 1/2"	38.100	0.000	0.00	0.0%	100.0%
1"	25.400	0.000	0.00	0.0%	100.0%
3/4"	19.100	0.000	0.00	0.0%	100.0%
1/2"	12.700	0.000	0.00	0.0%	100.0%
3/8"	9.520	0.00	0.00	0.0%	100.0%
1/4"	6.350				
Nº 4	4.760	0.00	0.00	0.0%	100.0%
Nº 8	2.380				
Nº 10	2.000	0.78	0.78	0.7%	99.3%
Nº 16	1.180				
Nº 20	0.850				
Nº 30	0.590				
Nº 40	0.420	2.01	2.79	2.6%	97.4%
Nº 50	0.297				
Nº 60	0.250				
Nº 80	0.180				
Nº 100	0.149				
Nº 200	0.074	9.02	11.81	11.2%	88.8%
Nº 270	0.053				
Fondo (Bottom)					

Curva Granulométrica (Gran Size Chart)

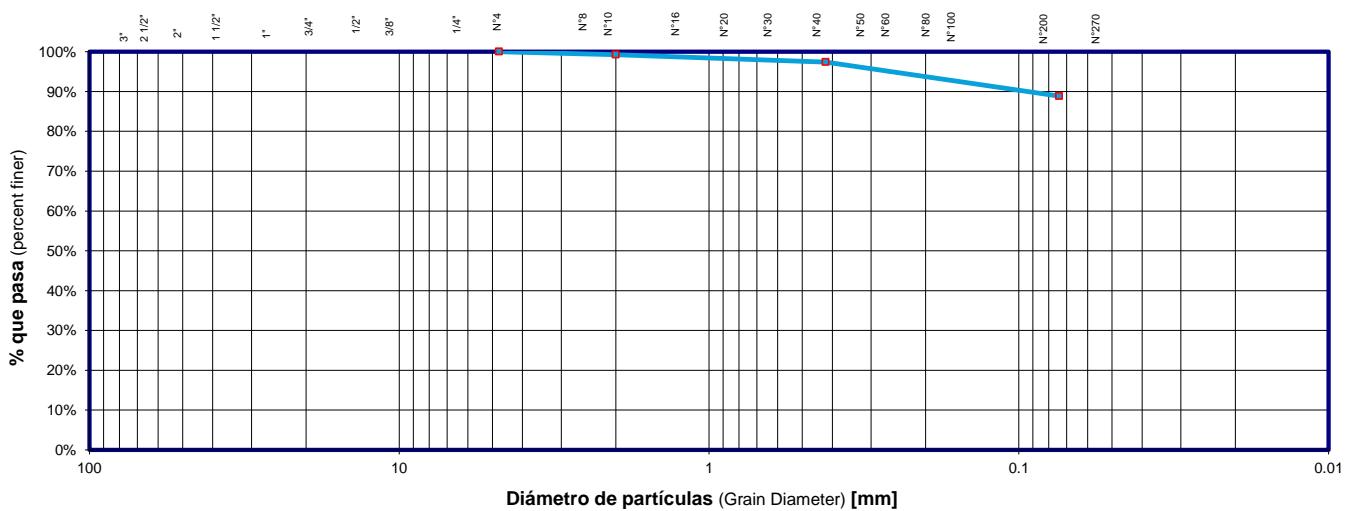





INGENIEROS GEOTÉCNICOS, S.A.

**Esfuerzo a compresión uniaxial y módulo elástico de muestra de núcleo de roca intacta. Uniaxial compressive strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core specimens.
ASTM D7012 Método D (Method D) (ASTM D2938).**

Torre Zima		Datos de la Muestra (Sample Data):	
Proyecto (Project)	Perforación (Boring):	H-01	
Vía La Cresta, Panamá	Fecha (Sample Date) :	02-ago-23	
Ubicación (Location)	Muestra (Sample No.):	RC-9	
José Pérez.	Profundidad (Depth) m:	13.30 m	
Técnico (Technician)	Elevación (Elevation) m:		
08-ago-23	Descripción (Description): Basalto		
Fecha de Prueba (Test Date)			

Parámetros físicos (Physical parameters):	
Peso de la muestra (weight of the sample):	443.20 g
Diámetro (diameter):	47.51 mm
Altura (height):	89.91 mm
Área de la sección (cross sectional area):	1772.80 mm ²
Volumen (Volume):	1.59E+05 mm ³
Densidad(density):	27.27 kN/m ³
Humedad (moisture):	1.15 %

Resultados (Results):	
Carga de falla (Failure load)	100.42 kN
Esfuerzo a compresión (Compressive strength): $\sigma =$	56.64 MPa
Tiempo de carga (load time)	8.87 min
Módulo de Young E 50%	7393 MPa
Deformación axial (axial strain): $\epsilon =$	1.55E-02

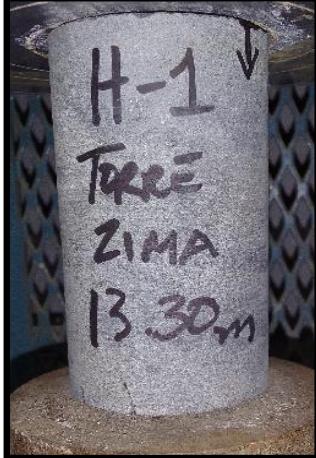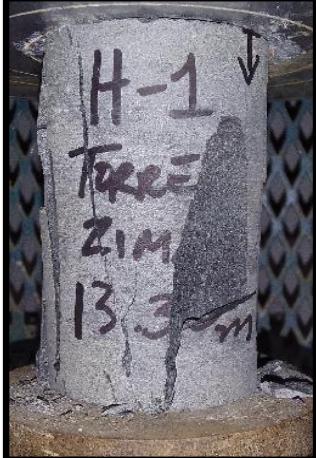Fotos (Pictures):	
Antes (before)	Después (after)
	

Observaciones (remarks): _____

Ensayado por (Tested by):	José Pérez
Calculado por (Calculated by):	José Pérez
Revisado por (Reviewed by):	J.Guevara



Ingenieros Geotécnicos, S. A.

Carga Puntual (Point Load Test) (ASTM D5731)

Torre Zima

Proyecto (Project)
Vía La Cresta, Panamá
Ubicación (Location)
José M. Pérez J.
Tecnico.
08-ago-23
Fecha de Prueba (Test Date)

Datos de la Muestra (Sample Data)

Muestra	H-02
Formación (Formation):	<i>Panamá</i>
Profundidad (depth)	12.00-13.50 m
Descripción: (Description)	Fragments de roca gris.

Valor estimado de la resistencia última a la compresión simple

(Estimated unconfined compressive strength)

1925 kg/cm²

27,379 psi

19250 t/m²

* Nuestra certificación es solamente para reconocimiento de la roca.

***Estos resultados no certifican longitud de empotramiento, largo del socket, resistencia del concreto, cantidad de acero, etc.**



INGENIEROS GEOTÉCNICOS, S.A.

Esfuerzo a compresión uniaxial y módulo elástico de muestra de núcleo de roca intacta. Uniaxial compressive strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core specimens.

ASTM D7012 Método D (Method D) (ASTM D2938).

PLUSS

Torre Zima

Proyecto (Project)
Vía La Cresta, Panamá
Ubicación (Location)
José Pérez.
Técnico (Technician)
08-agosto-23
Fecha de Prueba (Test Date)

Datos de la Muestra (Sample Data):

Perforación (Boring):	H-03
Fecha (Sample Date) :	03-agosto-23
Muestra (Sample No.):	RC-11
Profundidad (Depth) m:	16.30 m
Elevación (Elevation) m:	
Descripción (Description):	Basalto

Parámetros físicos (Physical parameters):


Peso de la muestra (weight of the sample):	951.42	g
Diámetro (diameter):	60.80	mm
Altura (height):	117.17	mm
Área de la sección (cross sectional area):	2903.34	mm ²
Volumen (Volume):	3.40E+05	mm ³
Densidad (density):	27.43	kN/m ³
Humedad (moisture):	0.85	%

Resultados (Results):

Carga de falla (Failure load)	266.89	kN
Esfuerzo a compresión (Compressive strength): $\sigma =$	91.93	MPa
Tiempo de carga (load time)	10.25	min
Módulo de Young E 50%	17649	MPa
Deformación axial (axial strain): $\epsilon =$	1.30E-02	

Fotos (Pictures):

Antes (before)

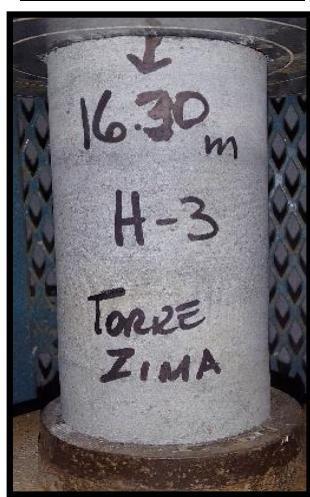

Después (after)



Observaciones (remarks):

Ensayado por (Tested by):

José Pérez

Calculado por (Calculated by):

José Pérez

Revisado por (Reviewed by):

J.Guevara



Ingenieros Geotécnicos, S. A.

Carga Puntual (Point Load Test) (ASTM D5731)

Torre Zima

Proyecto (Project)
La Cresta, Panamá
Ubicación (Location)
José Pérez
Tecnico.
01-oct-24
Fecha de Prueba (Test Date)

Datos de la Muestra (Sample Data)

Muestra	H-04
Formación (Formation):	<i>Panamá</i>
Profundidad (depth)	<i>24.00-25.50 m</i>
Descripción: (Description)	Fragmentos de roca gris.

Valor estimado de la resistencia última a la compresión simple

(Estimated unconfined compressive strength)

540 kg/cm²

7,674 psi

5395 t/m²

* Nuestra certificación es solamente para reconocimiento de la roca.

***Estos resultados no certifican longitud de empotramiento, largo del socket, resistencia del concreto, cantidad de acero, etc.**



Ingenieros Geotécnicos, S. A.

Carga Puntual (Point Load Test) (ASTM D5731)

Torre Zima

	Proyecto (Project)
<i>La Cresta, Panamá</i>	Ubicación (Location)
<i>José Pérez</i>	Tecnico.
<i>24-sep-24</i>	
	Fecha de Prueba (Test Date)

Datos de la Muestra (Sample Data)

Muestra	H-05
Formación (Formation):	<i>Panamá</i>
Profundidad (depth)	16.50-18.00 m
Descripción: (Description)	Fragmentos de roca gris.

Valor estimado de la resistencia última a la compresión simple

(Estimated unconfined compressive strength)

830 kg/cm²

11.808 psi

8302 t/m²

* Nuestra certificación es solamente para reconocimiento de la roca.

*Estos resultados no ce

Estos resultados no certifican longitud de empotramiento, largo del socket, resistencia del concreto, cantidad de acero, etc.



Ingenieros Geotécnicos, S. A.

Carga Puntual (Point Load Test) (ASTM D5731)

Torre Zima

	Proyecto (Project)
<i>La Cresta, Panamá</i>	Ubicación (Location)
<i>José Pérez</i>	Tecnico.
<i>24-sep-24</i>	Fecha de Prueba (Test Date)

Datos de la Muestra (Sample Data)

Muestra	H-06
Formación (Formation):	<i>Panamá</i>
Profundidad (depth):	18.00-19.50 m
Descripción: (Description)	Fragmentos de roca gris meteorizada.

Valor estimado de la resistencia última a la compresión simple

(Estimated unconfined compressive strength)

451 kg/cm²


6.408 | psi

8

4505 t/m²

* Nuestra certificación es solamente para reconocimiento de la roca.

*Estos resultados no certifican longitud de empotramiento, largo del socket, resistencia del concreto, cantidad de acero, etc.

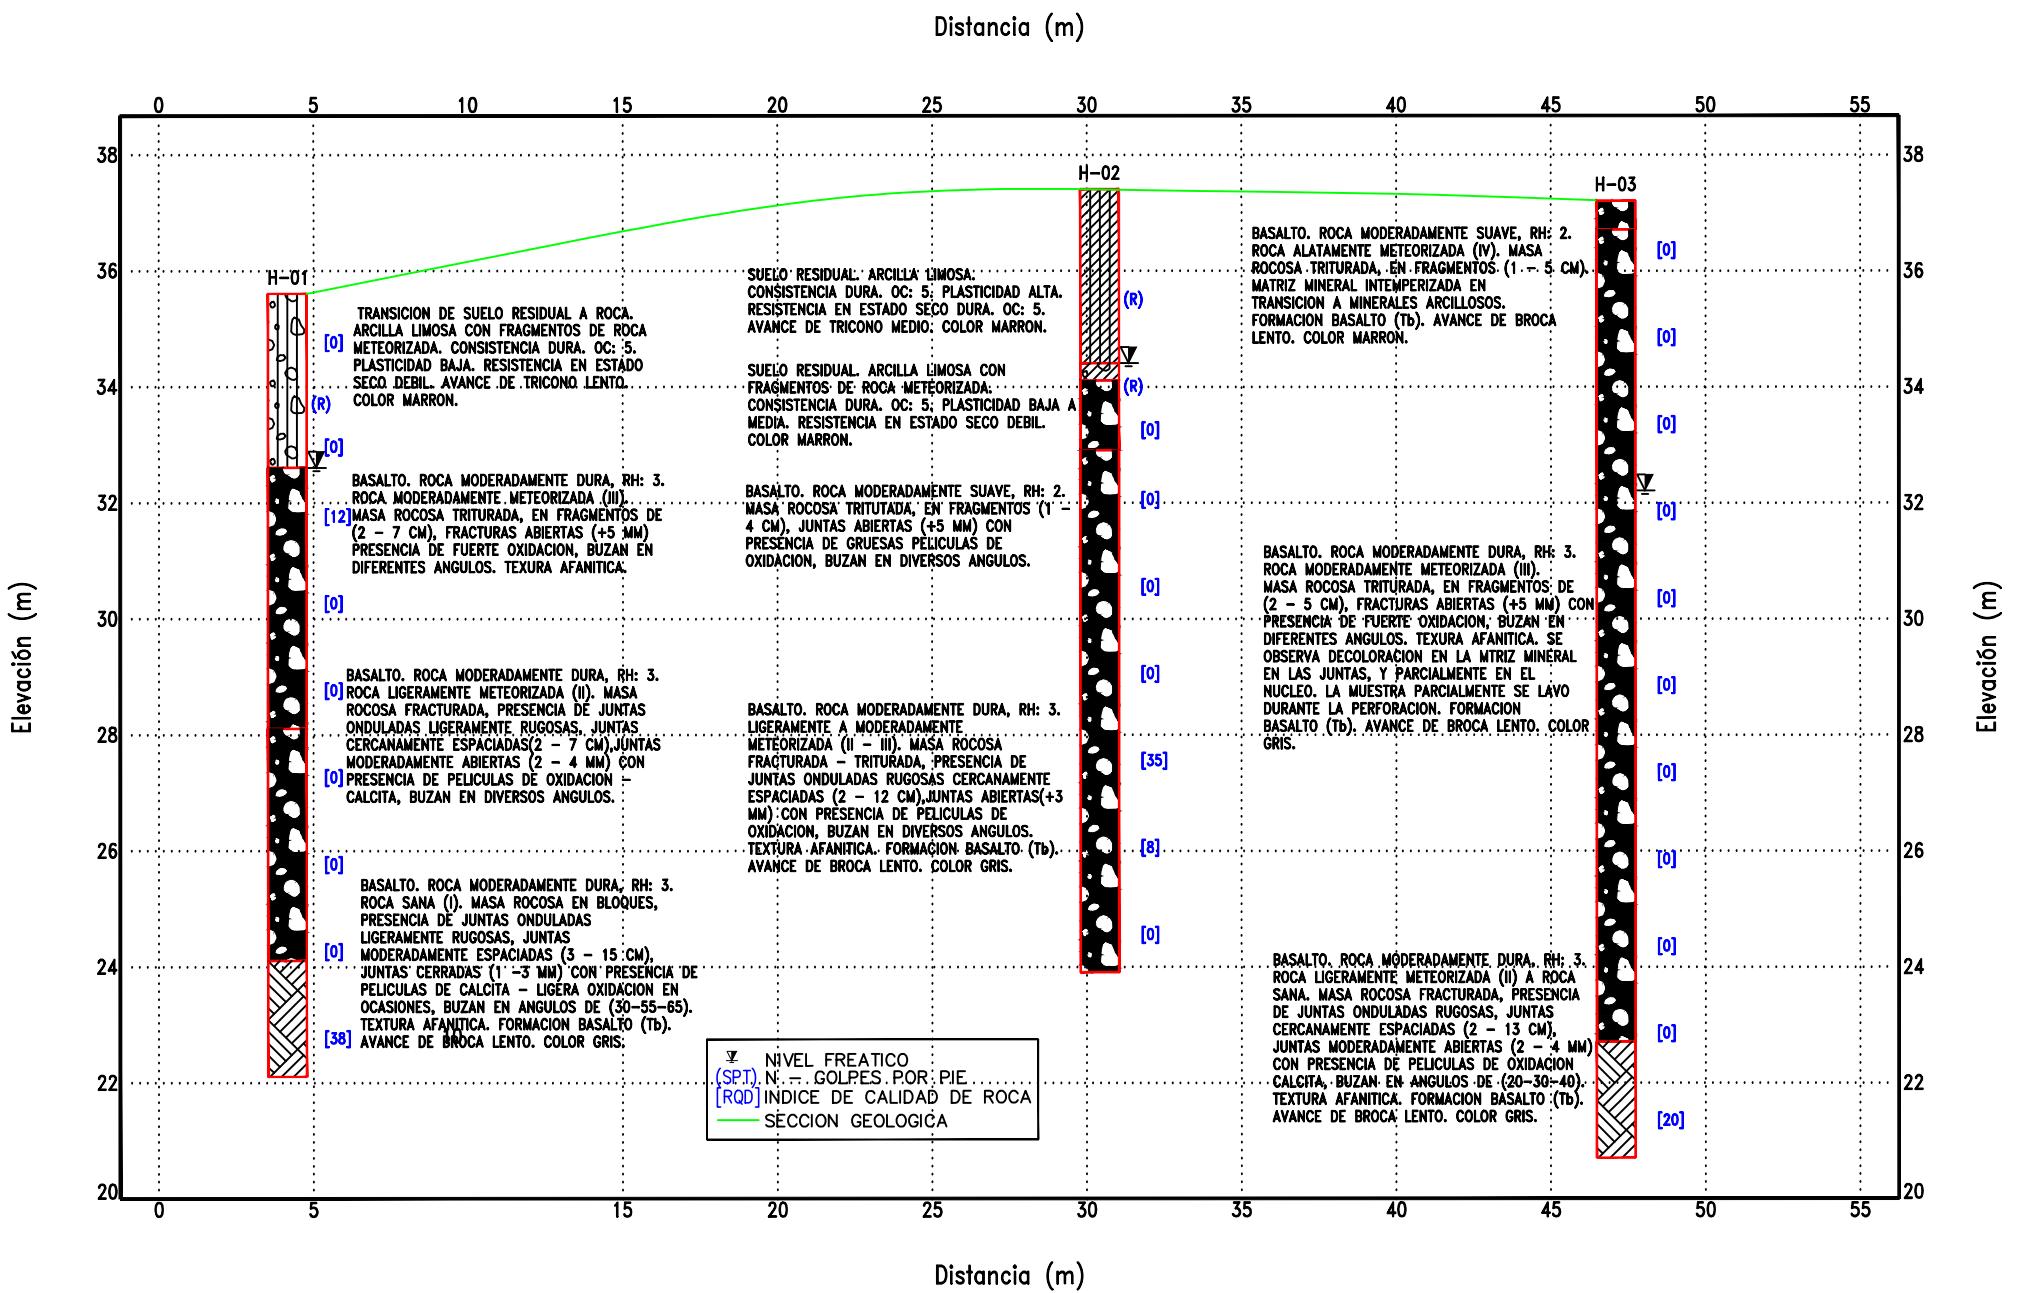

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:

TORRE ZIMA

CLIENTE:

SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

TÍTULO:


6. SECCION GEOLOGICA N°1


ESCALA:

S/E

HOJA:

1_3

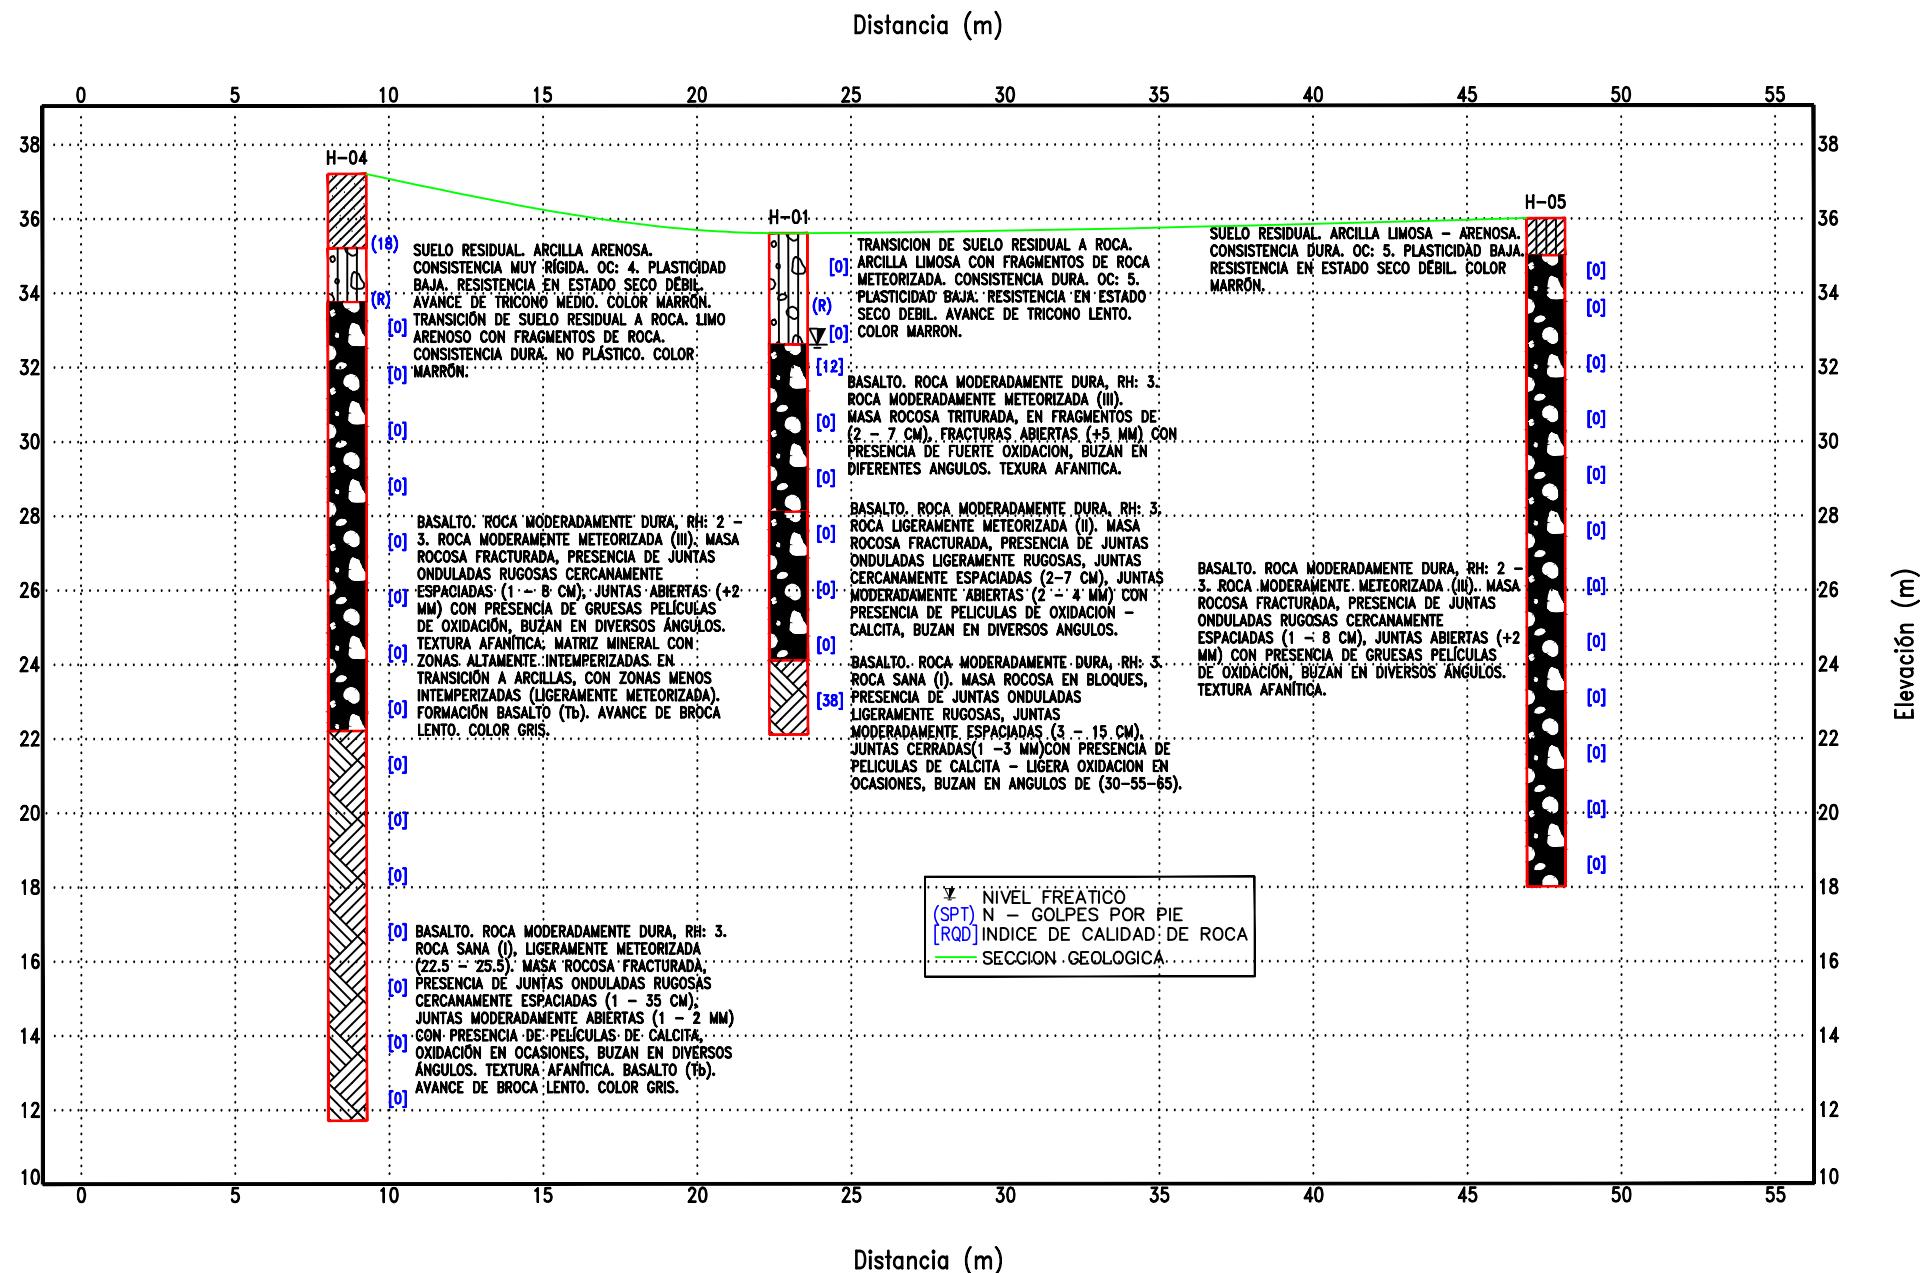

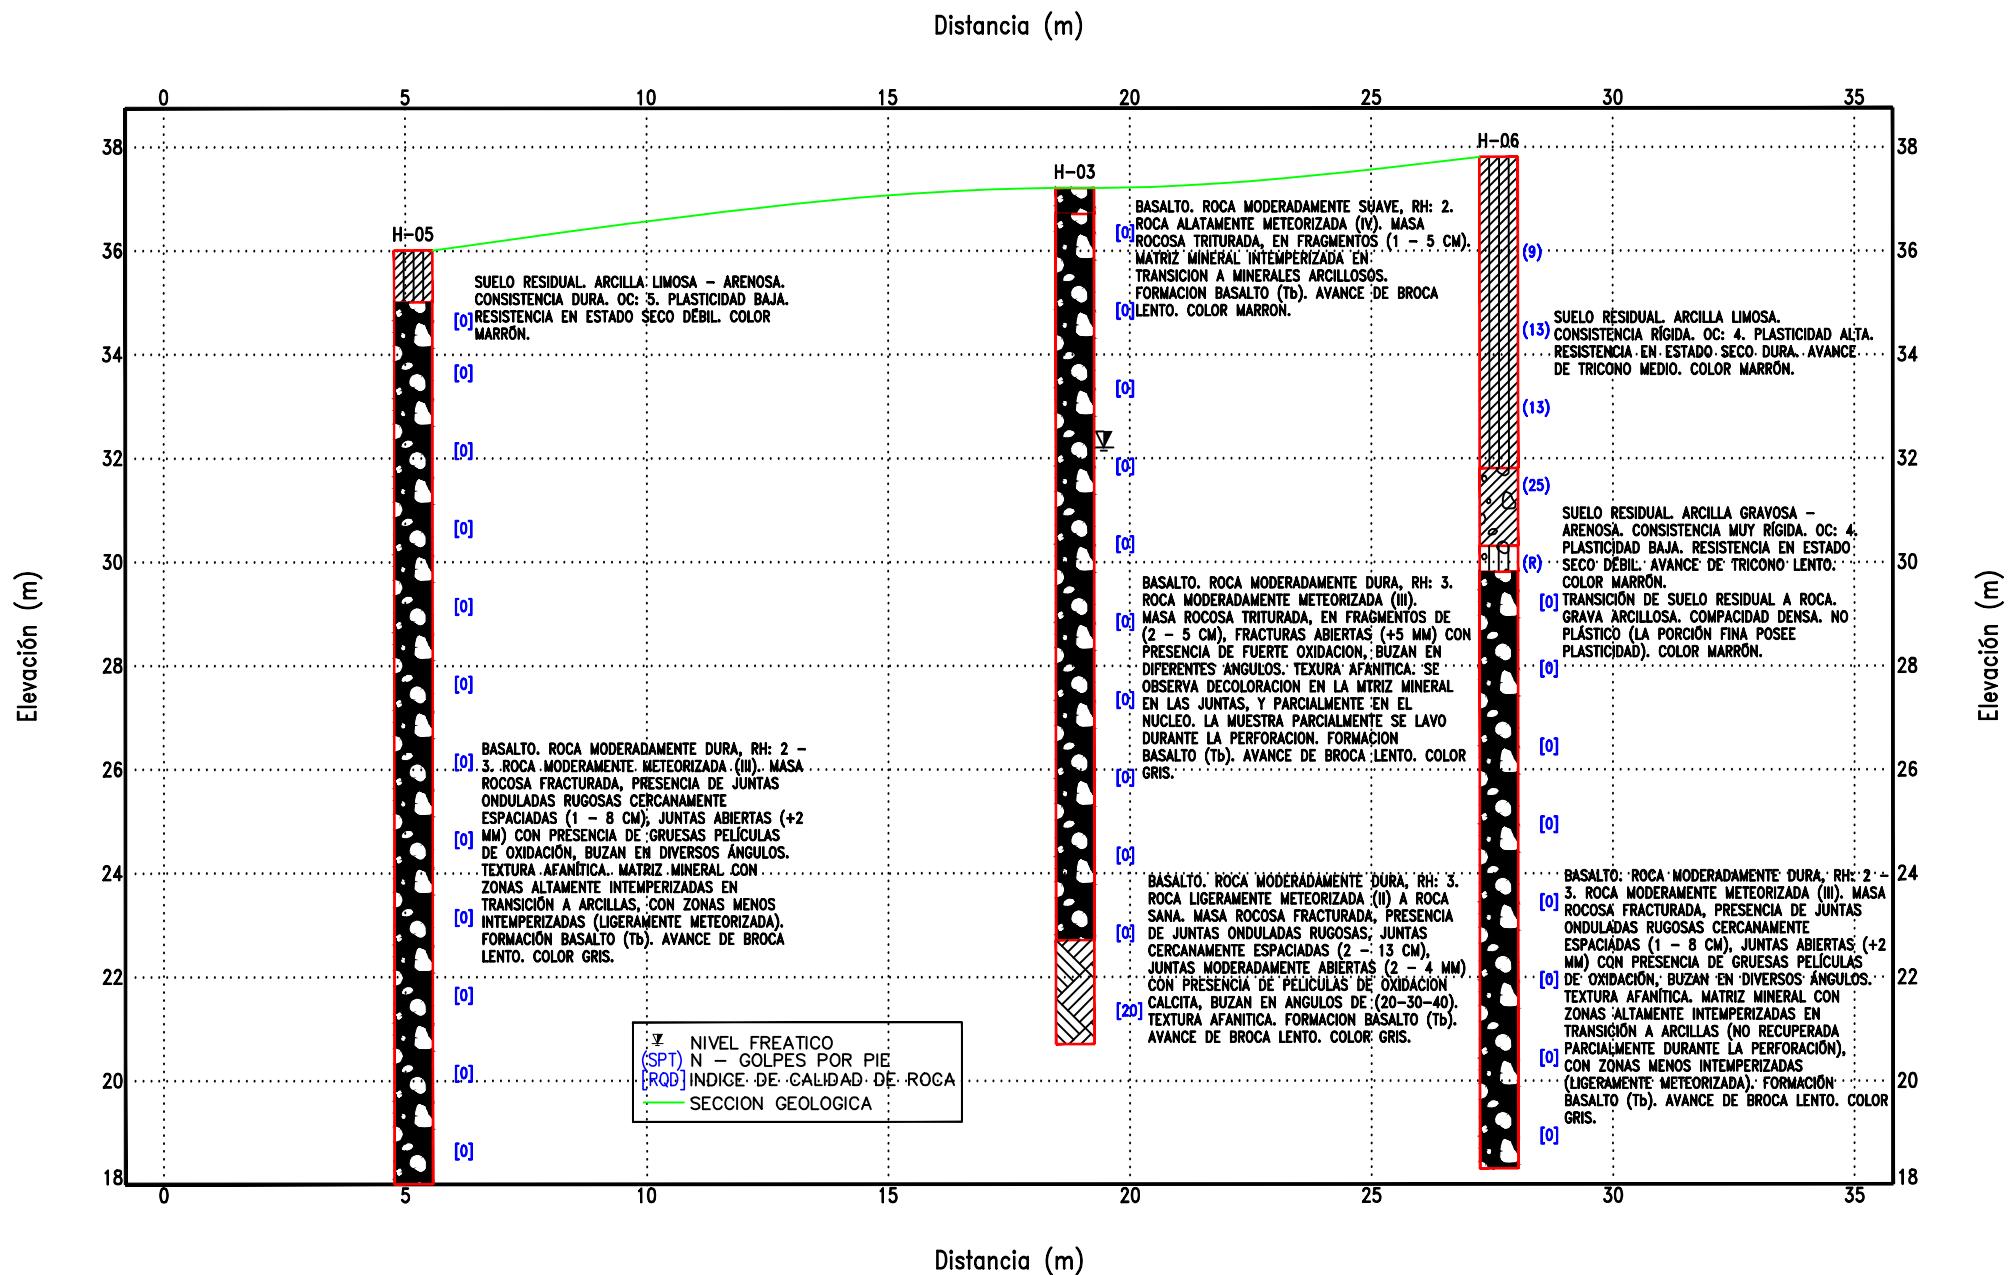



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:
TORRE ZIMA

CLIENTE:
SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.


7 DESCRIPCION Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTRATOS

Los principales estratos encontrados en el sitio y caracterizados fueron los siguientes; suelo residual, roca meteorizada y roca sana.

Suelo Residual

El estrato de suelo residual se caracteriza por presentar diferentes substratos; arcilla limosa y arcilla limosa con fragmentos de roca. Por lo tanto, se considera lo siguiente:

1. Se considera que el modelo matemático que mejor representa el comportamiento mecánico de este material es **SUELLO ENDURECIDO (HARDENING SOIL)**.
2. Las perforaciones realizadas para este proyecto y la profundidad de este estrato muestran números de golpe de la prueba de penetración estándar Nspt de:

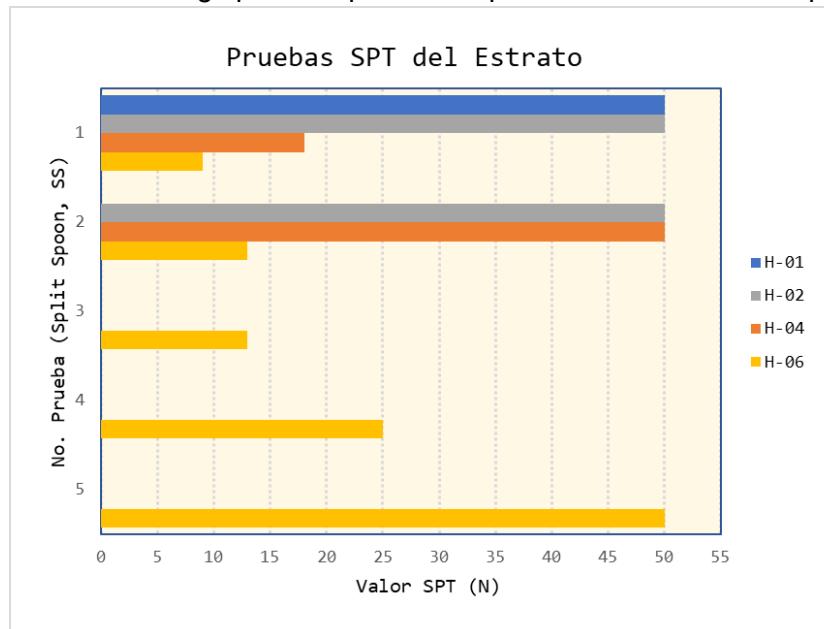

3. En base a los proyectos con geología similar y/o resultados de laboratorio y/o registros de perforación se puede concluir que el suelo residual es de baja plasticidad; por lo tanto, se estiman las siguientes propiedades ingenieriles:
 - a. **Parámetros Índice:** Según los ensayos de límites de Atterberg y ensayos de gradación realizados en las muestras de este material y el Sistema de Clasificación Unificada (SUCS) se permite clasificar el estrato según la tabla siguiente:

Sondeo	Muestra	Clasificación
H-01	SS-1	Arena Arcillosa (SC)
H-02	SS-1	Arcilla de Baja Compresibilidad (CL)
H-04	SS-1	Arcilla de Baja Compresibilidad (CL)
H-06	SS-3	Arcilla de Alta Compresibilidad (CH)



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:
TORRE ZIMA

CLIENTE:
SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

- b. **Parámetros Generales:** Empirical values for γ , of granular soils based on the standard penetration number, (from Bowles, Foundation Analysis); el valor del peso específico saturado para $N=50$, $\gamma_{sat} = 21 \text{ kN/m}^3$ y no saturado $\gamma_{unsat} = 20 \text{ kN/m}^3$.
- c. **Parámetros de Rigidez:** Según referencias de proyectos aledaños las relaciones elásticas que relacionan el módulo de corte, peso específico y la relación de poisson, el módulo de Young, $E_{50} = 420,000 \text{ kN/m}^2$ y la relación de Poisson, $\nu = 0.30$.
- d. **Parámetros de Resistencia:** En base a proyectos de geología similar, el ángulo de fricción $\phi = 26^\circ$ y cohesión de $C= 28 \text{ kN/m}^2$.
- e. **Parámetros de Permeabilidad:** según la referencia del Departamento de Agricultura de EE.UU., USDA por sus siglas en inglés (*Carsel & Parrish, 1988*) para un material tipo “Limo”, se obtiene el valor de permeabilidad de $k = 0.108 \text{ m/día}$
4. Con lo anterior, se presenta la lista de parámetros que describen el estrato de manera completa:

Estrato:	SUELO RESIDUAL		Modelo:		HARDENING SOIL		
Índice	General		Rigidez		Resistencia		Permeabilidad
SUCS	$\gamma_{sat} (\text{kN/m}^3)$	$\gamma_{unsat} (\text{kN/m}^3)$	$E_{50} (\text{kN/m}^2)$	ν	$\phi (^\circ)$	$C (\text{kN/m}^2)$	$K (\text{m/día})$
“Limo de Alta Compresibilidad”	21	20	420,000	0.30	26	28	0.108



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:
TORRE ZIMA

CLIENTE:
SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

Roca Meteorizada

La roca meteorizada del área corresponde a un basalto meteorizado de la Formación Basalto. Por lo tanto, se considera lo siguiente:

1. Se considera que el modelo matemático que mejor representa el comportamiento mecánico de este material es **HOEK BROWN**.
2. En base a los proyectos con geología similar y/o resultados de laboratorio y/o registros de perforación se estiman las siguientes propiedades ingenieriles:
 - a. **Parámetros Generales:** En base a resultados de laboratorio proyectos cercanos de geología similar, se obtienen los valores de: peso específico saturado y no saturado, el $\gamma = 22 \text{ kN/m}^3$
 - b. **Parámetros de Clasificación Hoek-Brown:** En base a proyectos de geología similar, y los resultados de laboratorios se obtiene el valor de la resistencia de la roca, $\sigma_c = 3,000 \text{ kN/m}^2$. La siguiente referencia técnica, (Practical Rock Engineering, 2007), describe el resto de los parámetros Hoek-Brown:
 - Tabla 3: Valores de la constante mi para Rocas Intactas, por grupo de rocas; para un Basalto, el mi = 25.
 - Tabla 5: Caracterización de la Masa Rocosa basado en las Condiciones y Espaciamiento de las Juntas; un GSI = 20.
 - Tabla 7: Guía para estimar el Factor de Perturbación D; para un material con perturbación mínima D = 0.
 - c. **Parámetros de la Masa de Roca:** de la referencia Hunt, Roy E. (2005) "Geotechnical Engineering Investigation Handbook". Second Edition, Taylor & Francis; se obtiene la relación de Poisson según el tipo de material, $v = 0.30$.
 - d. **Parámetros de Permeabilidad:** según la referencia del Departamento de Agricultura de EE.UU., USDA por sus siglas en inglés (*Carsel & Parrish, 1988*) para un material tipo Limo, se obtiene el valor de permeabilidad de $k = 0.108 \text{ m/día}$.
3. Con lo anterior, se presenta la lista de parámetros que describen el estrato de manera completa:

Estrato:		ROCA METEORIZADA			Modelo:		HOEK-BROWN		
General		Clasificación Hoek-Brown					Masa de Roca		Permeabilidad
$\gamma_{\text{sat}} (\text{kN/m}^3)$	$\gamma_{\text{unsat}} (\text{kN/m}^3)$	$\sigma_i (\text{kN/m}^2)$	GSI	mi	D	$E_i (\text{kN/m}^2)$	$E_{rm} (\text{kN/m}^2)$	v	K (m/día)
22	22	3,000	20	25	0	3,283,000	149,000.00	0.30	0.108



Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:
TORRE ZIMA

CLIENTE:
SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

Roca Sana

La roca sana del área corresponde a un Basalto de la Formación Basalto. Por lo tanto, se considera lo siguiente:

1. Se considera que el modelo matemático que mejor representa el comportamiento mecánico de este material es **HOEK BROWN**.
2. En base a los proyectos con geología similar y/o resultados de laboratorio y/o registros de perforación se estiman las siguientes propiedades ingenieriles:
 - a. **Parámetros Generales:** En base a resultados de laboratorio proyectos cercanos de geología similar, se obtienen los valores de: peso específico no saturado, el $\gamma_{\text{unsat}} = 23 \text{ kN/m}^3$ = saturado.
 - b. **Parámetros de Clasificación Hoek-Brown:** En base a proyectos de geología similar, y los resultados de laboratorios se obtiene el valor de la resistencia de la roca, $\sigma_c = 56,640 \text{ kN/m}^2$. La siguiente referencia técnica, (Practical Rock Engineering, 2007), describe el resto de los parámetros Hoek-Brown:
 - Tabla 3: Valores de la constante mi para Rocas Intactas, por grupo de rocas; para un Basalto, el mi = 25.
 - Tabla 5: Caracterización de la Masa Rocosa basado en las Condiciones y Espaciamiento de las Juntas; un GSI = 70.
 - Tabla 7: Guía para estimar el Factor de Perturbación D; para un material con perturbación mínima D = 0.
 - c. **Parámetros de la Masa de Roca:** de la referencia Hunt, Roy E. (2005) "Geotechnical Engineering Investigation Handbook". Second Edition, Taylor & Francis; se obtiene la relación de Poisson según el tipo de material, $v = 0.25$.
 - d. **Parámetros de Permeabilidad:** según la referencia del Departamento de Agricultura de EE.UU., USDA por sus siglas en inglés (Carsel & Parrish, 1988) para un material tipo Limo, se obtiene el valor de permeabilidad de $k = 0.108 \text{ m/día}$.
3. Con lo anterior, se presenta la lista de parámetros que describen el estrato de manera completa:

Estrato:		ROCA SANA			Modelo:		HOEK-BROWN		
General		Clasificación Hoek-Brown					Masa de Roca		Permeabilidad
γ_{sat} (kN/m^3)	γ_{unsat} (kN/m^3)	σ_i (kN/m^2)	GSI	mi	D	E_i (kN/m^2)	E_{rm} (kN/m^2)	v	K (m/día)
23	23	56,640	70	25	0	5,867,000	4,300,000	0.25	0.108




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

PROYECTO:
TORRE ZIMA

CLIENTE:

8 CONSIDERACIONES SÍSMICAS


8.1 Carga Sísmica

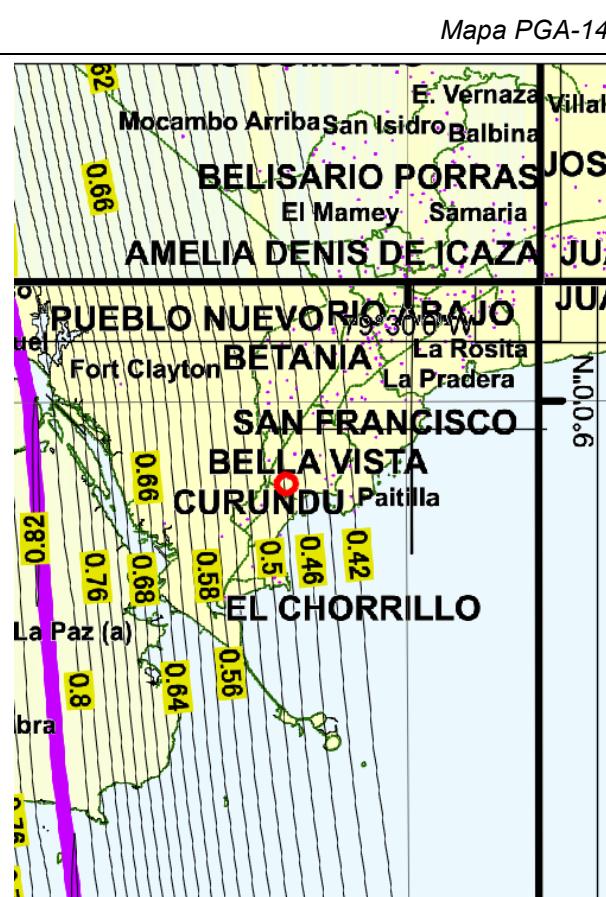

Aceleración Pico del Suelo (PGA)



Aceleración Espectral de 0.2 seg. (Ss)

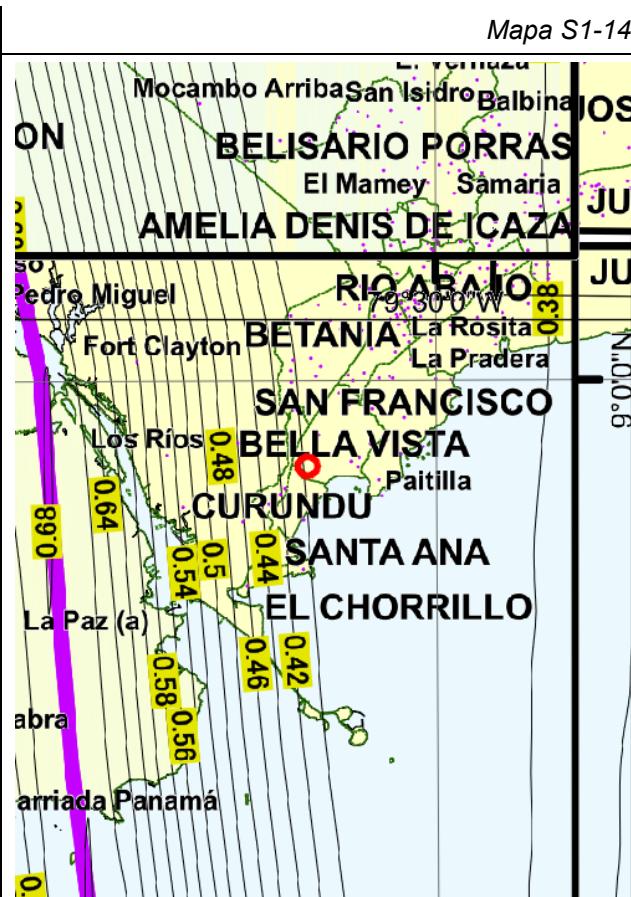

Aceleración Espectral de 1.0 seg. (S1)



PROYECTO:
TORRE ZIMA

CLIENTE:
SRES. ZIMA LA CRESTA,S.A.

8.2 Amplificación Sísmica del Sitio

**Clasificación de Sitios (NEHRP) sobre base de las provisiones
del REP-2021**

Proyecto: Torre Zima

Ubicación: La Cresta, Prov. de Panamá

Perfil: Promedio

$$\bar{N} = \frac{\sum d_i}{\sum (d_i / N_i)}$$

H-01			H-02			H-03			H-04			H-05			H-06		
Espesor d (m)	N	d/N	Espesor d (m)	N	d/N	Espesor d (m)	N	d/N	Espesor d (m)	N	d/N	Espesor d (m)	N	d/N	Espesor d (m)	N	d/N
3	50	0.060	13.5	50	0.270	14.5	50	0.290	1.95	18	0.108	1	50	0.020	1.95	9	0.217
9	50	0.180	16.5	50	0.330	15.5	100	0.155	1.5	50	0.030	29	50	0.580	1.5	13	0.115
18	100	0.180							11.55	50	0.231				1.5	13	0.115
									15	100	0.150				1.5	25	0.060
															1.5	50	0.030
															22.05	50	0.441

Resultados por hoyo	30	17%	0.420	30	17%	0.600	30	17%	0.445	30	17%	0.519	30	17%	0.600	30	17%
			72			50			68			58			50		31
	Perfil	C	Perfil	D	Perfil	C	Perfil	C	Perfil	C	Perfil	D	Perfil	D	Perfil	D	

Resultado promedio del lote	100%	55
	C	